


- Proj. 20 kV õhuliini
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. mastalajaam
- Proj. keskpingse mast
- Proj. tšimmitis
- Proj. masti tugid
- OI. olev 0.4 kV õhuliini
- OI. olev 0.4 kV kaabel
- OI. olev keskpingse-õhuliini
- OI. olev keskpingsekaabel
- OI. olev sidetrass (valguskaabel)
- OI. olev sidetrass (vaskkaabel)
- OI. olev veetrass
- OI. olev kanalatsioonitrass
- OI. olev drenaaž
- OI. olev gaasitrass
- OI. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

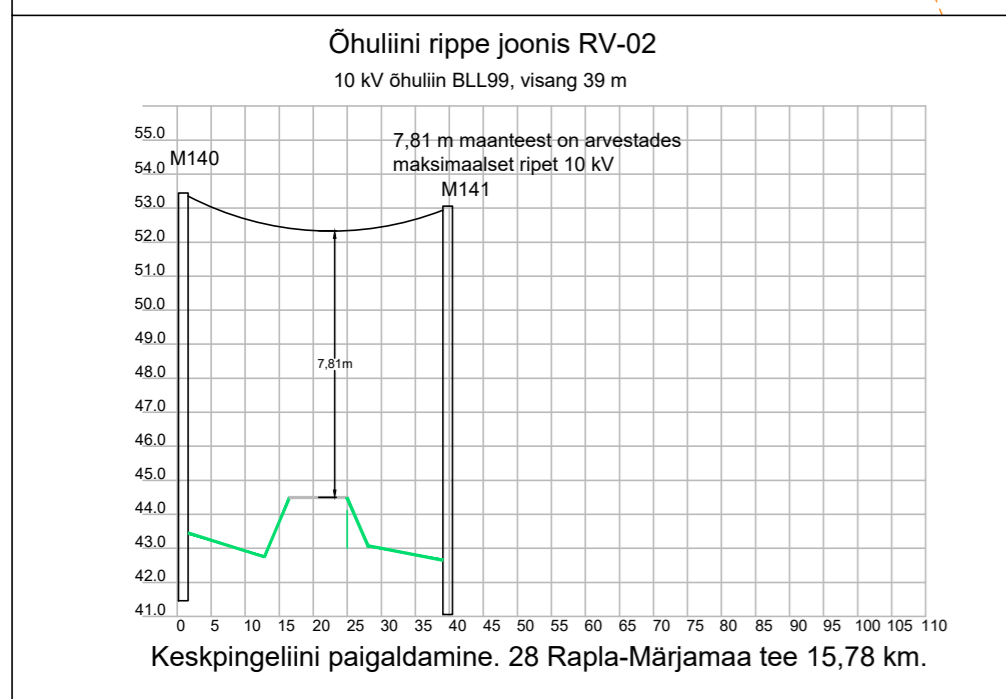

Tellija: Elektrilevi OÜ		Address: Päevaille 2-2, (Ülenurme), Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688861 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 31.01.2024 Töö nr: 23-160 Joonise nr: 001 Mõõtkaava: M1:1000 A1
Töö nimetus: Ohukotsu-Vaimõisa vaheline keskpingseõhuliini rekonstrueerimine. IP6173, IP6174		Projekteerija: Martin Bluum 56969904	Kontrollis: Jaanus Kaldoja
Joonise nimetus: Asendiplaan			