



Keskpinge maakaabelliinide ristumine 11260 Jõelähtme-Kemba tee 6,0 km
kinnise läbindamise meetodil kaitsetorus 2xØ160; 1250N; L(trass/toru)=17/20m

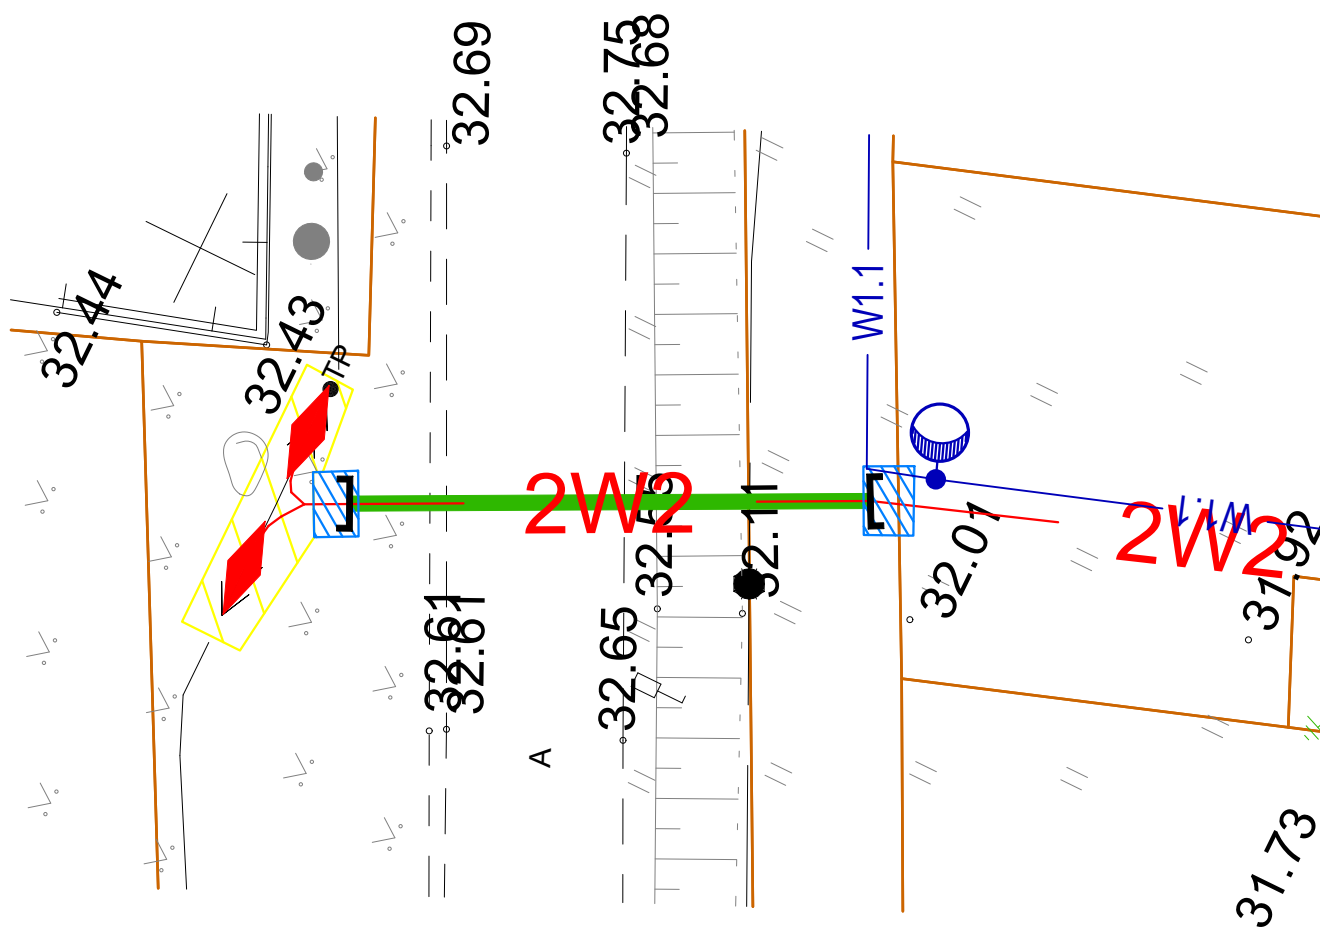

Tellija:

Enefit Connect OÜ

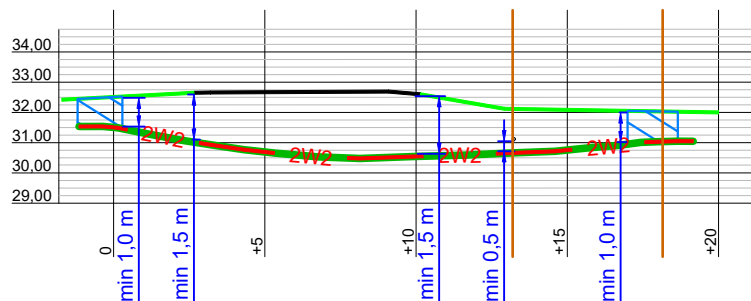

Address: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388

Reg. nr: 12688881

Telefon: +372 553 4119

E-mail: jaanus@stromtec.ee

Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935

Kuupäev: 22.02.2023

Töö nr: 23-04

Joonise nr: 002

Mõõtkava: M1:250/A4

Töö nimetus:

Kase tee 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja Niine tee 1, 2, 3, 4 kinnistute liitumine elektrivõrguga Koogi küla Jõelähtme vald Harju maakond. LR8178. Tööprojekt.

Joonise nimetus:

Ristmevälja joonis

Kontrollis:

Jaanus Kaldoja