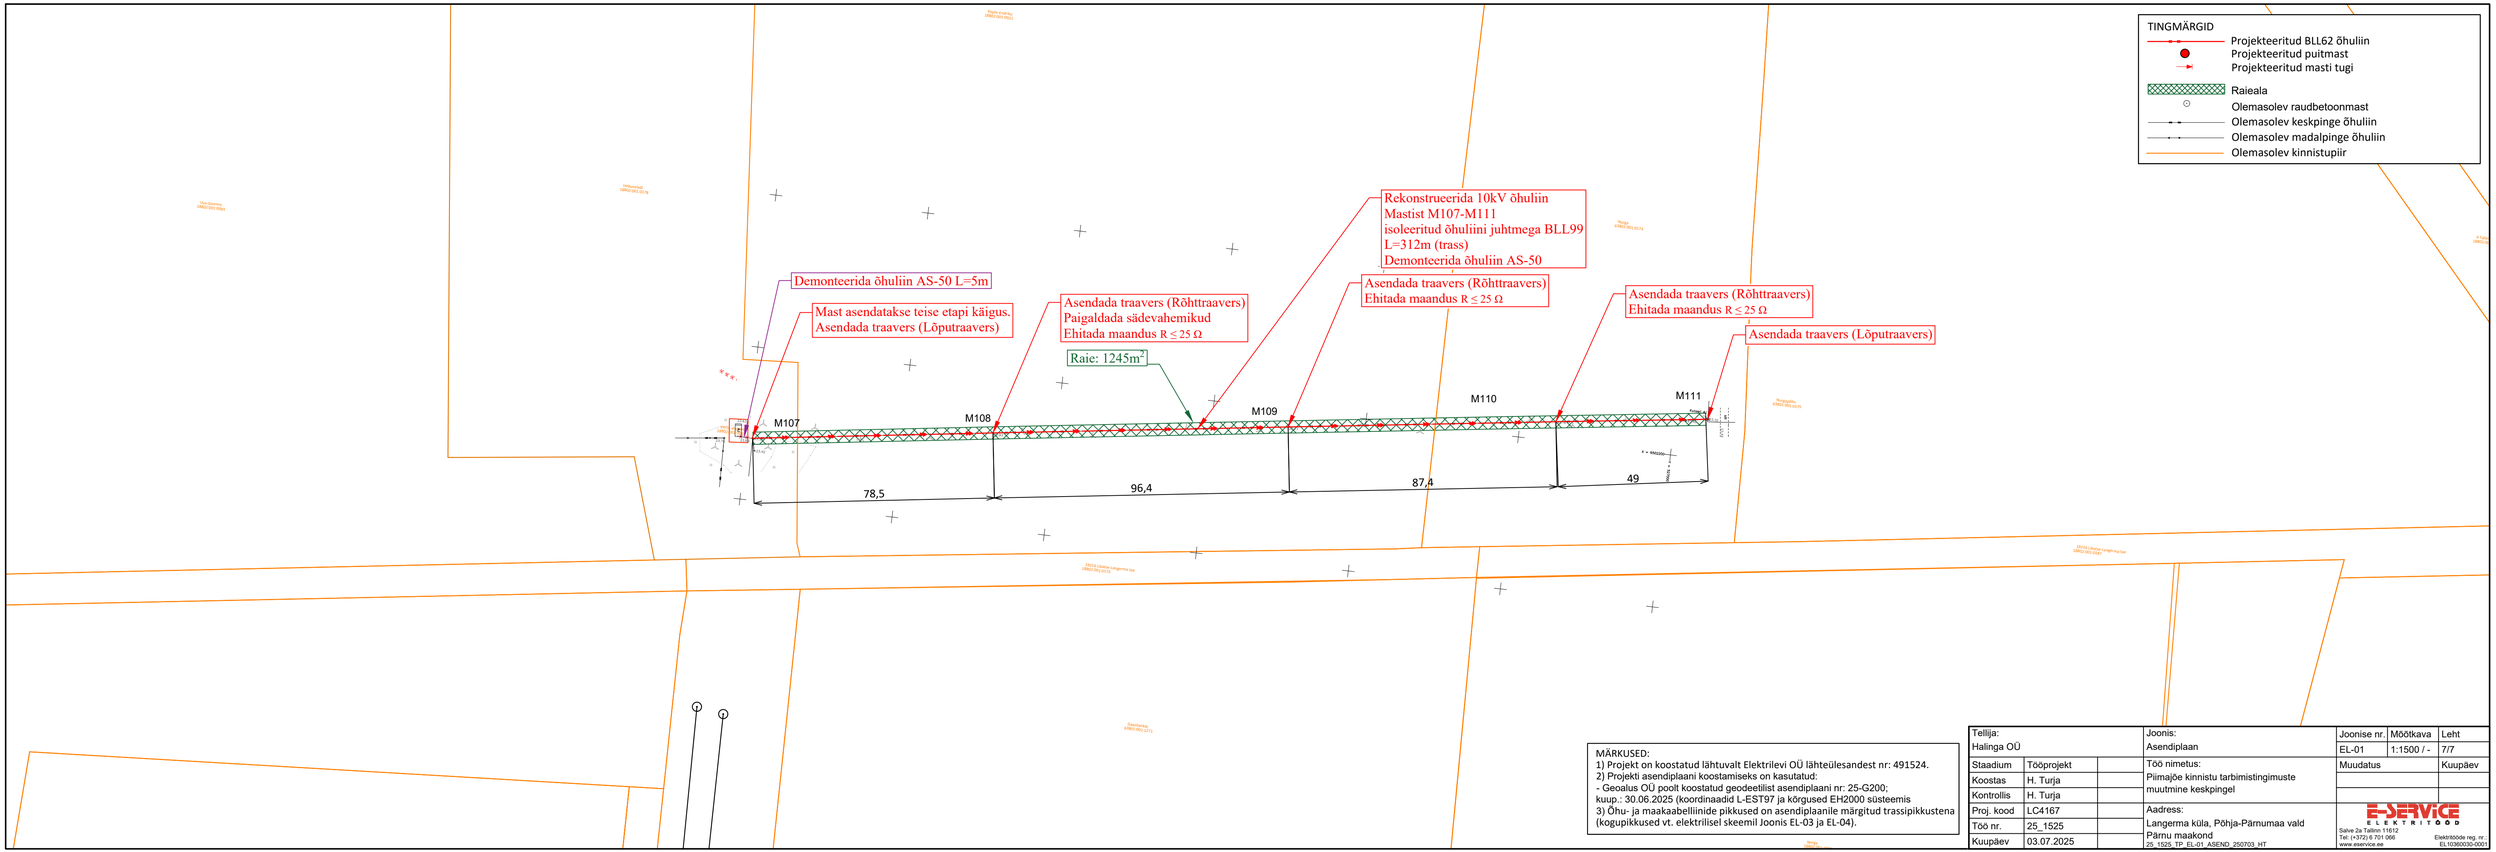
TINGMÄRGID
Projekteeritud BLL62 õhuliin
Projekteeritud puitmast
Projekteeritud masti tugi
Raieala
Olemasolev raudbetoonmast
Olemasolev keskpinge õhuliin
Olemasolev madalpinge õhuliin
Olemasolev kinnistupiir
Demonteerida õhuliin AS-50 L=5m
Mast asendatakse teise etapi käigus.
Asendada traavers (Lõputraavers)
Asendada traavers (Rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud
Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
Raie: 1245m²
Rekonstrueerida 10kV õhuliin
Mastist M107-M111
isoleeritud õhuliini juhtmega BLL99
L=312m (trass)
Demonteerida õhuliin AS-50
Asendada traavers (Rõhttraavers)
Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
Asendada traavers (Rõhttraavers)
Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
Asendada traavers (Lõputraavers)
M107
M108
M109
M110
M111
78,5
96,4
87,4
49
MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 491524.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 25-G200;
kuup.: 30.06.2025 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
3) Õhu- ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena
(kogupikkused vt. elektrilisel skeemil Joonis EL-03 ja EL-04).
Tellija:
Halinga OÜ
Staadium Tööprojekt
Koostas H. Turja
Kontrollis H. Turja
Proj. kood LC4167
Töö nr. 25_1525
Kuupäev 03.07.2025
Joonis:
Asendiplaan
Joonise nr. EL-01
Mõõtkava 1:1500 / -
Leht 7/7
Töö nimetus:
Piimajõe kinnistu tarbimistingimuste muutmine keskpingel
Muudatus Kuupäev
Aadress:
Langermaa küla, Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond
25_1525_TP_EL-01_ASEND_250703_HT
E-SERVICE ELEKTRITÖÖD
Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee
Elektritööde reg. nr.: EL10300030-0001