



TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD	
	Ülekaiguraja valgusti, 6m metallmast, jaland, (M*=maandus)
	Ülekaiguraja valgusti 6m kõrgusel 0.5m täiendava konsooliga olemasoleva masti küljes
	Tänavavalgustuse AXPK-tüübi maakaabel, X-kaabli arv, kaablikaitseturus 75D 750N, kui ei ole määratud teisiti
	D110 1250N reserv kaablikaitseturu
	D75 1250N kaablikaitseturu

- T-Konsult, töö nr P23109. TINGMÄRGID:
- OLEMASOLEV KINNISTU PIIR
  - PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE BETOONÄREKIVI (80x15x30cm; h=7,5cm)
  - PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE BETOONÄREKIVI (80x15x30cm; h=0 cm)
  - OLEMASOLEV SÕIDUTEE BETOONÄREKIVI
  - PROJEKTEERITUD HALJASALA
  - PROJEKTEERITUD TÕSTETUD RISTMIK
  - PROJEKTEERITUD TÄRINGUKIVI SILLUTISKATE
  - PROJEKTEERITUD JALG- JA RATTATEE
  - PROJEKTEERITUD TAKTIILNE KÖNNITEPLAAT (42x42x6cm)
  - PROJEKTEERITUD HALJASALA TAASTAMINE
  - PROJEKTEERITUD HORISONTAAL JA KÕRGUSARV
  - OLEMASOLEV HORISONTAAL JA KÕRGUSARV
  - PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRGIPOST
  - PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRK VALGUSTUSPOSTI KÜLGE
  - OLEMASOLEV LIIKLUSMÄRGIPOST
  - LIKVIDEERITAV MARKEERING
  - LIKVIDEERITAV OBJEKT (olemasolevad betoonärekivid)

29001:005:0630  
Kose mnt 16

29001:005:0038  
Kose mnt 13

**Ristlõige joonis nr.1**

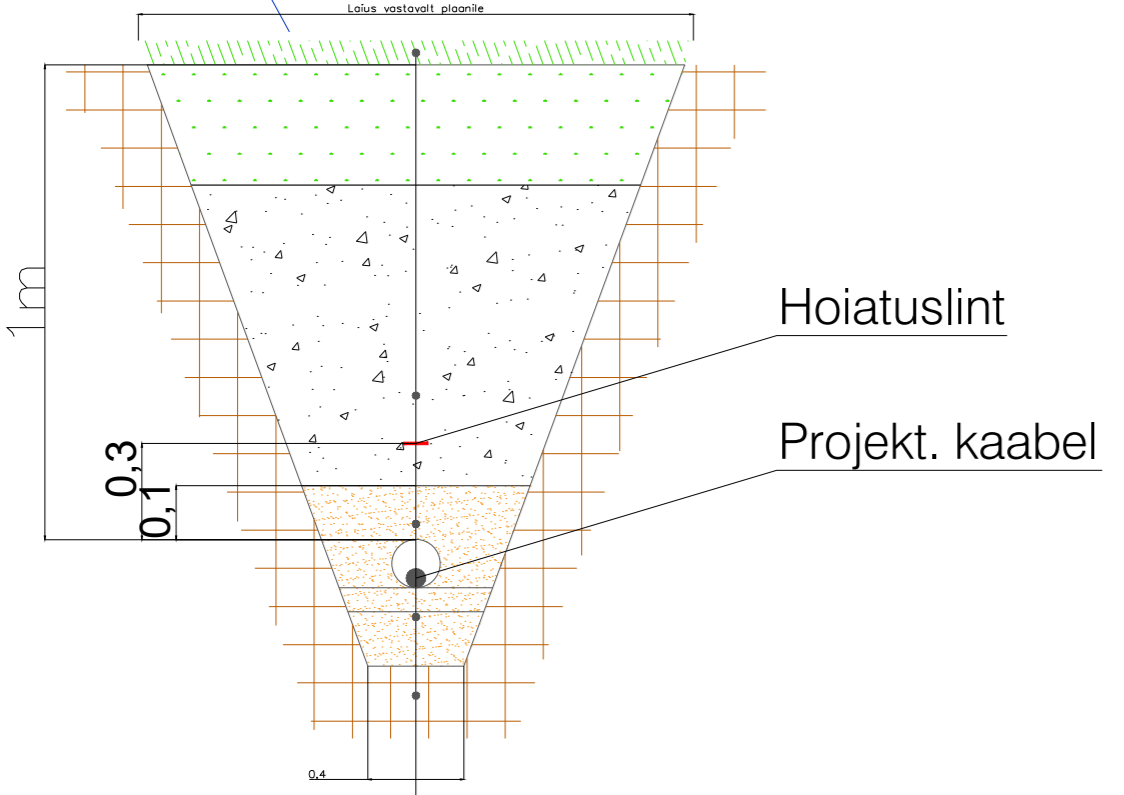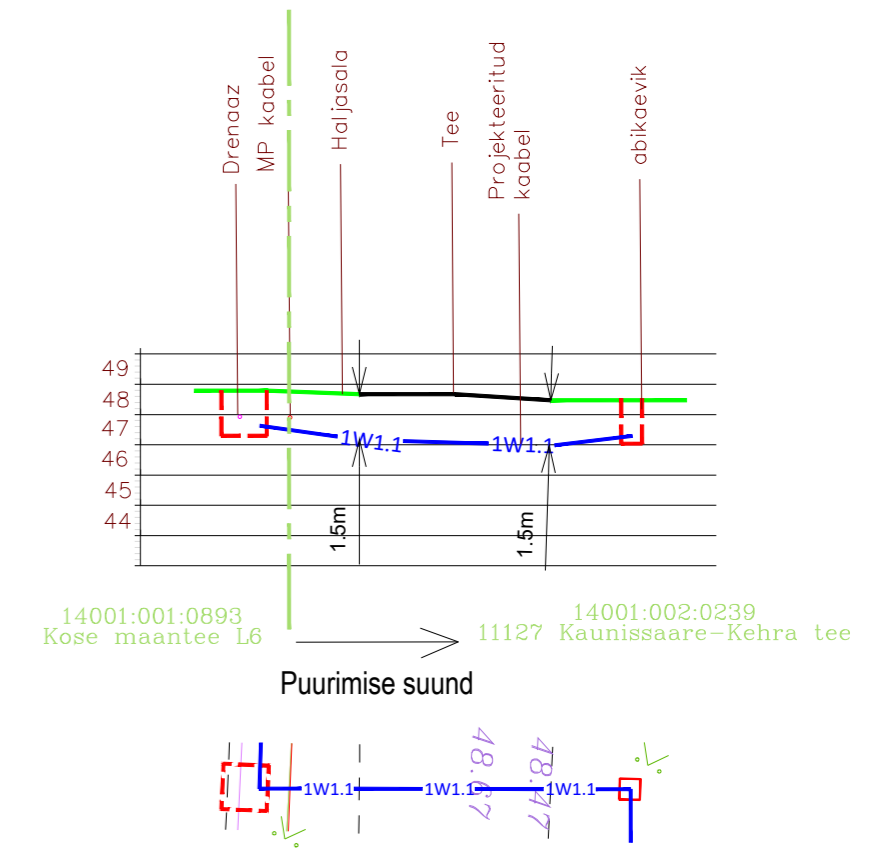

<b>MURUKÜLV</b>	
Sõelutud mineraalmuld kasvukihina	
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
(märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	10 cm
	15 cm

Projekti nimetus			
Kehra, Kose mnt 13 ÜKR valgustuse projekteerimine			
Joonise nimetus			
Asendiplaan			
Projekteerija	Hepta Group Energy OÜ Teaduspargi 6/1 12618 TALLINN EESTI Tel. +372 5179698 info@hepta.ee	Tellijä	Tallinna Teede AS - Betooni tn 24, Tallinn 13818 Tel +372 6061901, info@ttas.ee
Projekti juht	Sander Kulp	Staadium	TP
Projekteerija	Aneta Andersson	Kuupäev	04.2026
Kontrollija	Sander Kulp	Möötkava	1:250
		Projekti nr	26077
		Joonise nr	E201