


Tingmärgid:

	Võsa ja metsa eemaldamise piir
	Perspektiivsed objektid
	Proj. välisvalgustuse maakaabel kaitsetorus D75, 750N
	Proj. maanduskontuur
	Proj. liitumiskilp (LK)
	Proj. valgustuse juhtimiskilp (LJS)
	Proj. suundpuurimine toruga D75, 1250N
	Proj. suundpuurimise stardi-/lõppkaevik
	Proj. kaablikaitsetoru D75, 1250N
	Proj. sõidutee valgusti, konsool, metallmast, jaland
	Proj. ülekäigukoha valgusti, metallmast, jaland
	Proj. valgustuspunkti info: NUMBER - Valgusti number MAST- masti pikkus/ K - konsool AVALG - valgusti andmed
	Kilpide reaalsuurused
	Haljasala taastamine (ca 740m2)
	Kruuskatte taastamine (ca 4m2)
	Kalda piirangud ; eesvoolu kaitsevöönd



1W1	Projekteeritud 0,4kV maakaabel
	Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp
	Projekteeritud kilbi reaalsuurus
	Projekteeritud 0,4kV puitmast
	Projekteeritud 1250N toru
	Projekteeritud 750N toru
	Projekteeritud maanduspaigaldis
	Projekteeritud puurmasina ala
	Projekteeritud puurimise kaevik
	Olemasolev kinnistupiir

Olemasolev 0,4kV õhuliini mast (nr: M19)

- *Puitmast: tanalith; 11m*
- *Ühendusklemm: 4xSLIW54*
- *Maakaabli kinnituse detailid puitmastile*
- *Maakaabli kaitseraud L=2,2m*
- *Demonteerida ol.o puitmast*

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus


- Nr: MPL450336
- AXP4G25, $L_{TRASS}/L_{KAABEL} = 8/22\text{ m}$
- Ø110mm, 1250N, $L_{TRASS}/L_{TORU} = 5/5\text{ m}$; sügavus: min 1 m (kinnine meetod)
- Ø110mm, 750N, $L_{TRASS}/L_{TORU} = 3/6\text{ m}$; sügavus: min 1 m (lahtine meetod)

Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru

- Ø75mm, 750N, $L_{TRASS}/L_{TORU} = 2/4$ m
- Tarbijakaabli reservtoru ots tuua maa peale ja tihendada

Projekteeritud liitumiskilp
 - Nr: LK242071
 - Aadress: 17 Keila-Haapsalu TV
 - Kõrgusmärk: +28,90
 - LK paigaldada uksega sõidutee suunas

Ristumine teega
gabariit 8,15m

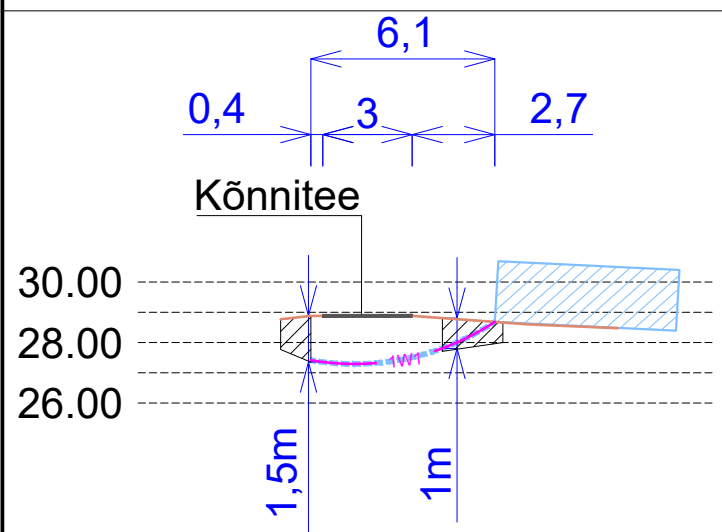

- 1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 516903.
- 2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 26-G386; kp: 09.2026 (Koordinaadid L-EST97; kõrgused EH2000 süsteemis)
- 3) Kaabli paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast tagades nõutavad kujad.
- 4) Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise plaanist (vt Joonis EL-4-02).
- 5) Riigiteemaa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehnilise kirjelduse“ viimase redaktsiooni peatükis - „Maastikukujundustööd“ toodud kvaliteedinõuetele“.
- 6) Riigiteemal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonise nr: EL-4-01	Mõõtkaava: 1:200 / A3	Leht: 1/1
Staadium:	Tööprojekt		Töö nimetus:	Versioon:		Kuupäev:
Koostas:	V. J. Rätsep		17 Keila-Haapsalu kinnistu liitumine elektrivõrguga	v02		02.10.2026
Vastutav spetsialist:	V. J. Rätsep		Aadress:			
Proj. kood:	LC5450		Nahkjala, Lääne-Harju vald, Harju maakond			
Töö nr:	26 2717		LC5450 TP EL-4-01 v02 Asendiplaan	Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee Elektritööde reg.nr: FI 10360030001		