

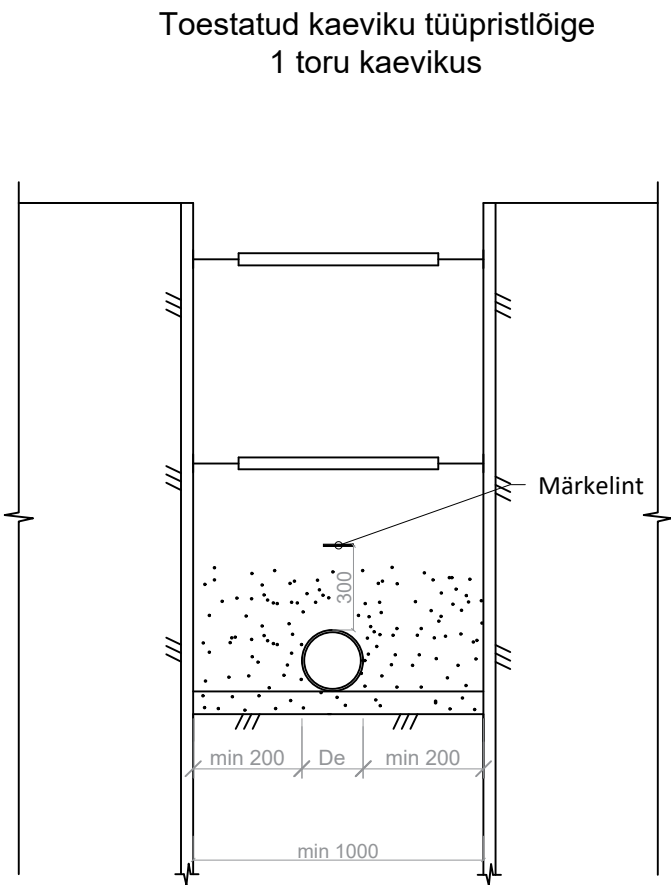


KAEVIKUTE TÜÜPRISTLÕIKED

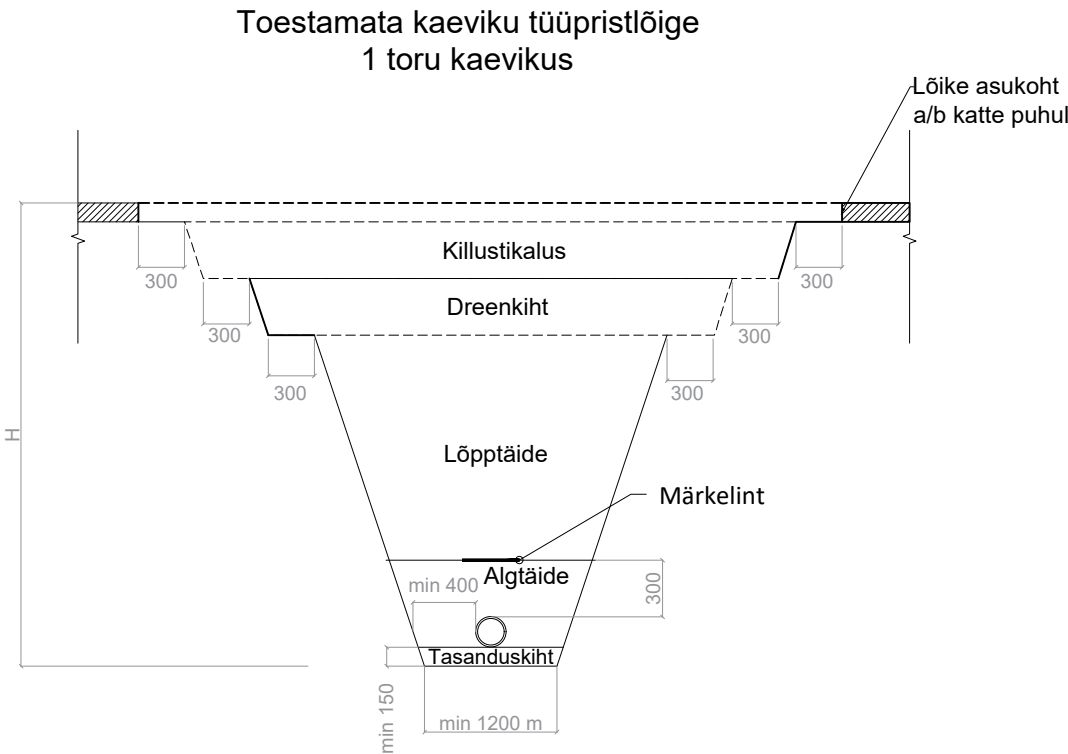


KATETE TAASTAMISE
TÜÜPKONSTRUKTSIOONID

Kruuskatte taastamine

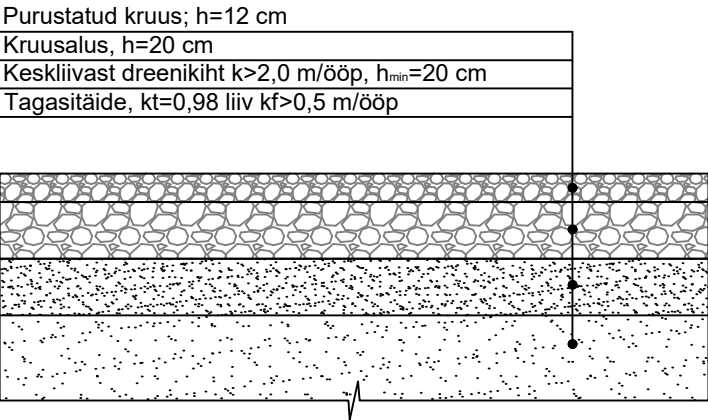

Haljasala taastamine

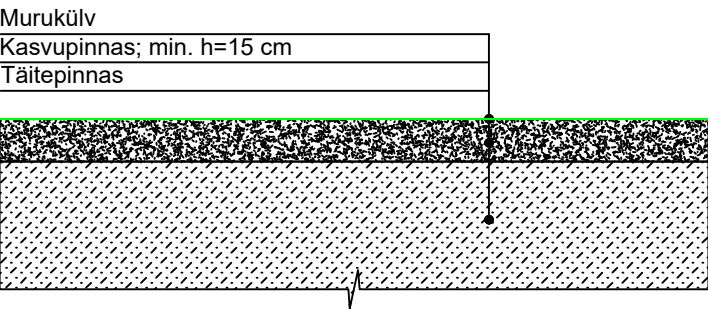

MÄRKUSED:

- Kui kaevetöödel selgub, et tänaval on rajatud teistsugune katendi konstruktsioon, siis tuleb see taastada olemasoleva konstruktsiooni järgselt. Konstruktsiooniline muudatus tänaval maa-alal tuleb eelnevalt täiendavalt kooskõlastada kohaliku omavalitsuse vastutava spetsialistiga.
- Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida, vajadusel täita ehitusobjektilt saadava pinnasega, katta kasvumulla kihiga (h= 15 cm) ning külvata muruseeme. Muld tihendada nii, et ei tekkiks vajumisi ega veelohkusi, ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja rajatava haljasala piir ühtlustada ja tasandada niitmiskõlblikuks. Kasvumulla huumuse (orgaanilise aine) sisaldus peab olema vähemalt 3 %. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5...7,0), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ning tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohkusi. Kasvumullana ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõlblikuks.
- Kruuskattega teel paigaldada maakraani kape 200±50 mm teepinnast allapoole.
- Torustiku algtäite materjalina kasutada liiva (Kf min 0,5 m/ööp, tih.tegur 0,95).
- Kui teostatakse ehitustööd kaabli kaitsesoonis (kas siis paralleelsel kulgemisel kuni 2m kaablist või ristumisel), siis tuleb enne tööde algust võtta kaablivaldajalt kaablite paiknemissügavused.
- Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde määrab Töövõtja sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
- Torustiku kohale paigaldada vastava tähistusega märkelint.

-	-	-
Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev
<div><div><div><div><div><div></div><div>AQUARE</div></div></div><div><div><div></div><div>EEP004288</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>AQUARE OÜ</div><div>Reg.nr. 14785938</div><div>Ehitajate tee 110</div><div>Tallinn, Harjumaa</div><div>Tel +372 5801 0491</div><div>aquare@aquare.ee</div></div></div></div></div></div></div>		<div>Tellija: AS ELVESO</div> <div>Töö nimetus: Soodevahe küla, Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistu veevarustuse liitumispunkti projekteerimine</div>
<div>Koostas: Irina Moseitšuk</div> <div>Vastutav pädev isik: Marko Raid</div>		<div>Joonise nimetus: Kaevikute tüüpristlõiked ja katete taastamise tüüpkonstruktsioonid</div>
<div>Lähtefaili nimetus: AQ25180_PP_v01_Suur-Sojamäe41-VKV.dwg</div>		<div>Objekti aadress(id): 11290 Tallinn-Lagedi tee T2, Suur-Sõjamäe tee 41, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond</div>
Projekti koostamise kuupäev: 27.11.2025	Väljatrükkimise kuupäev: 27.11.2025	<div>Töö nr: AQ25180</div> <div>Stadium: PP</div> <div>Joonise nr: VKV-7-02</div> <div>Mõõtkava: -</div>