


# Profil 1

# 12 Kose-Jägala tee km 3,17

# 1:100

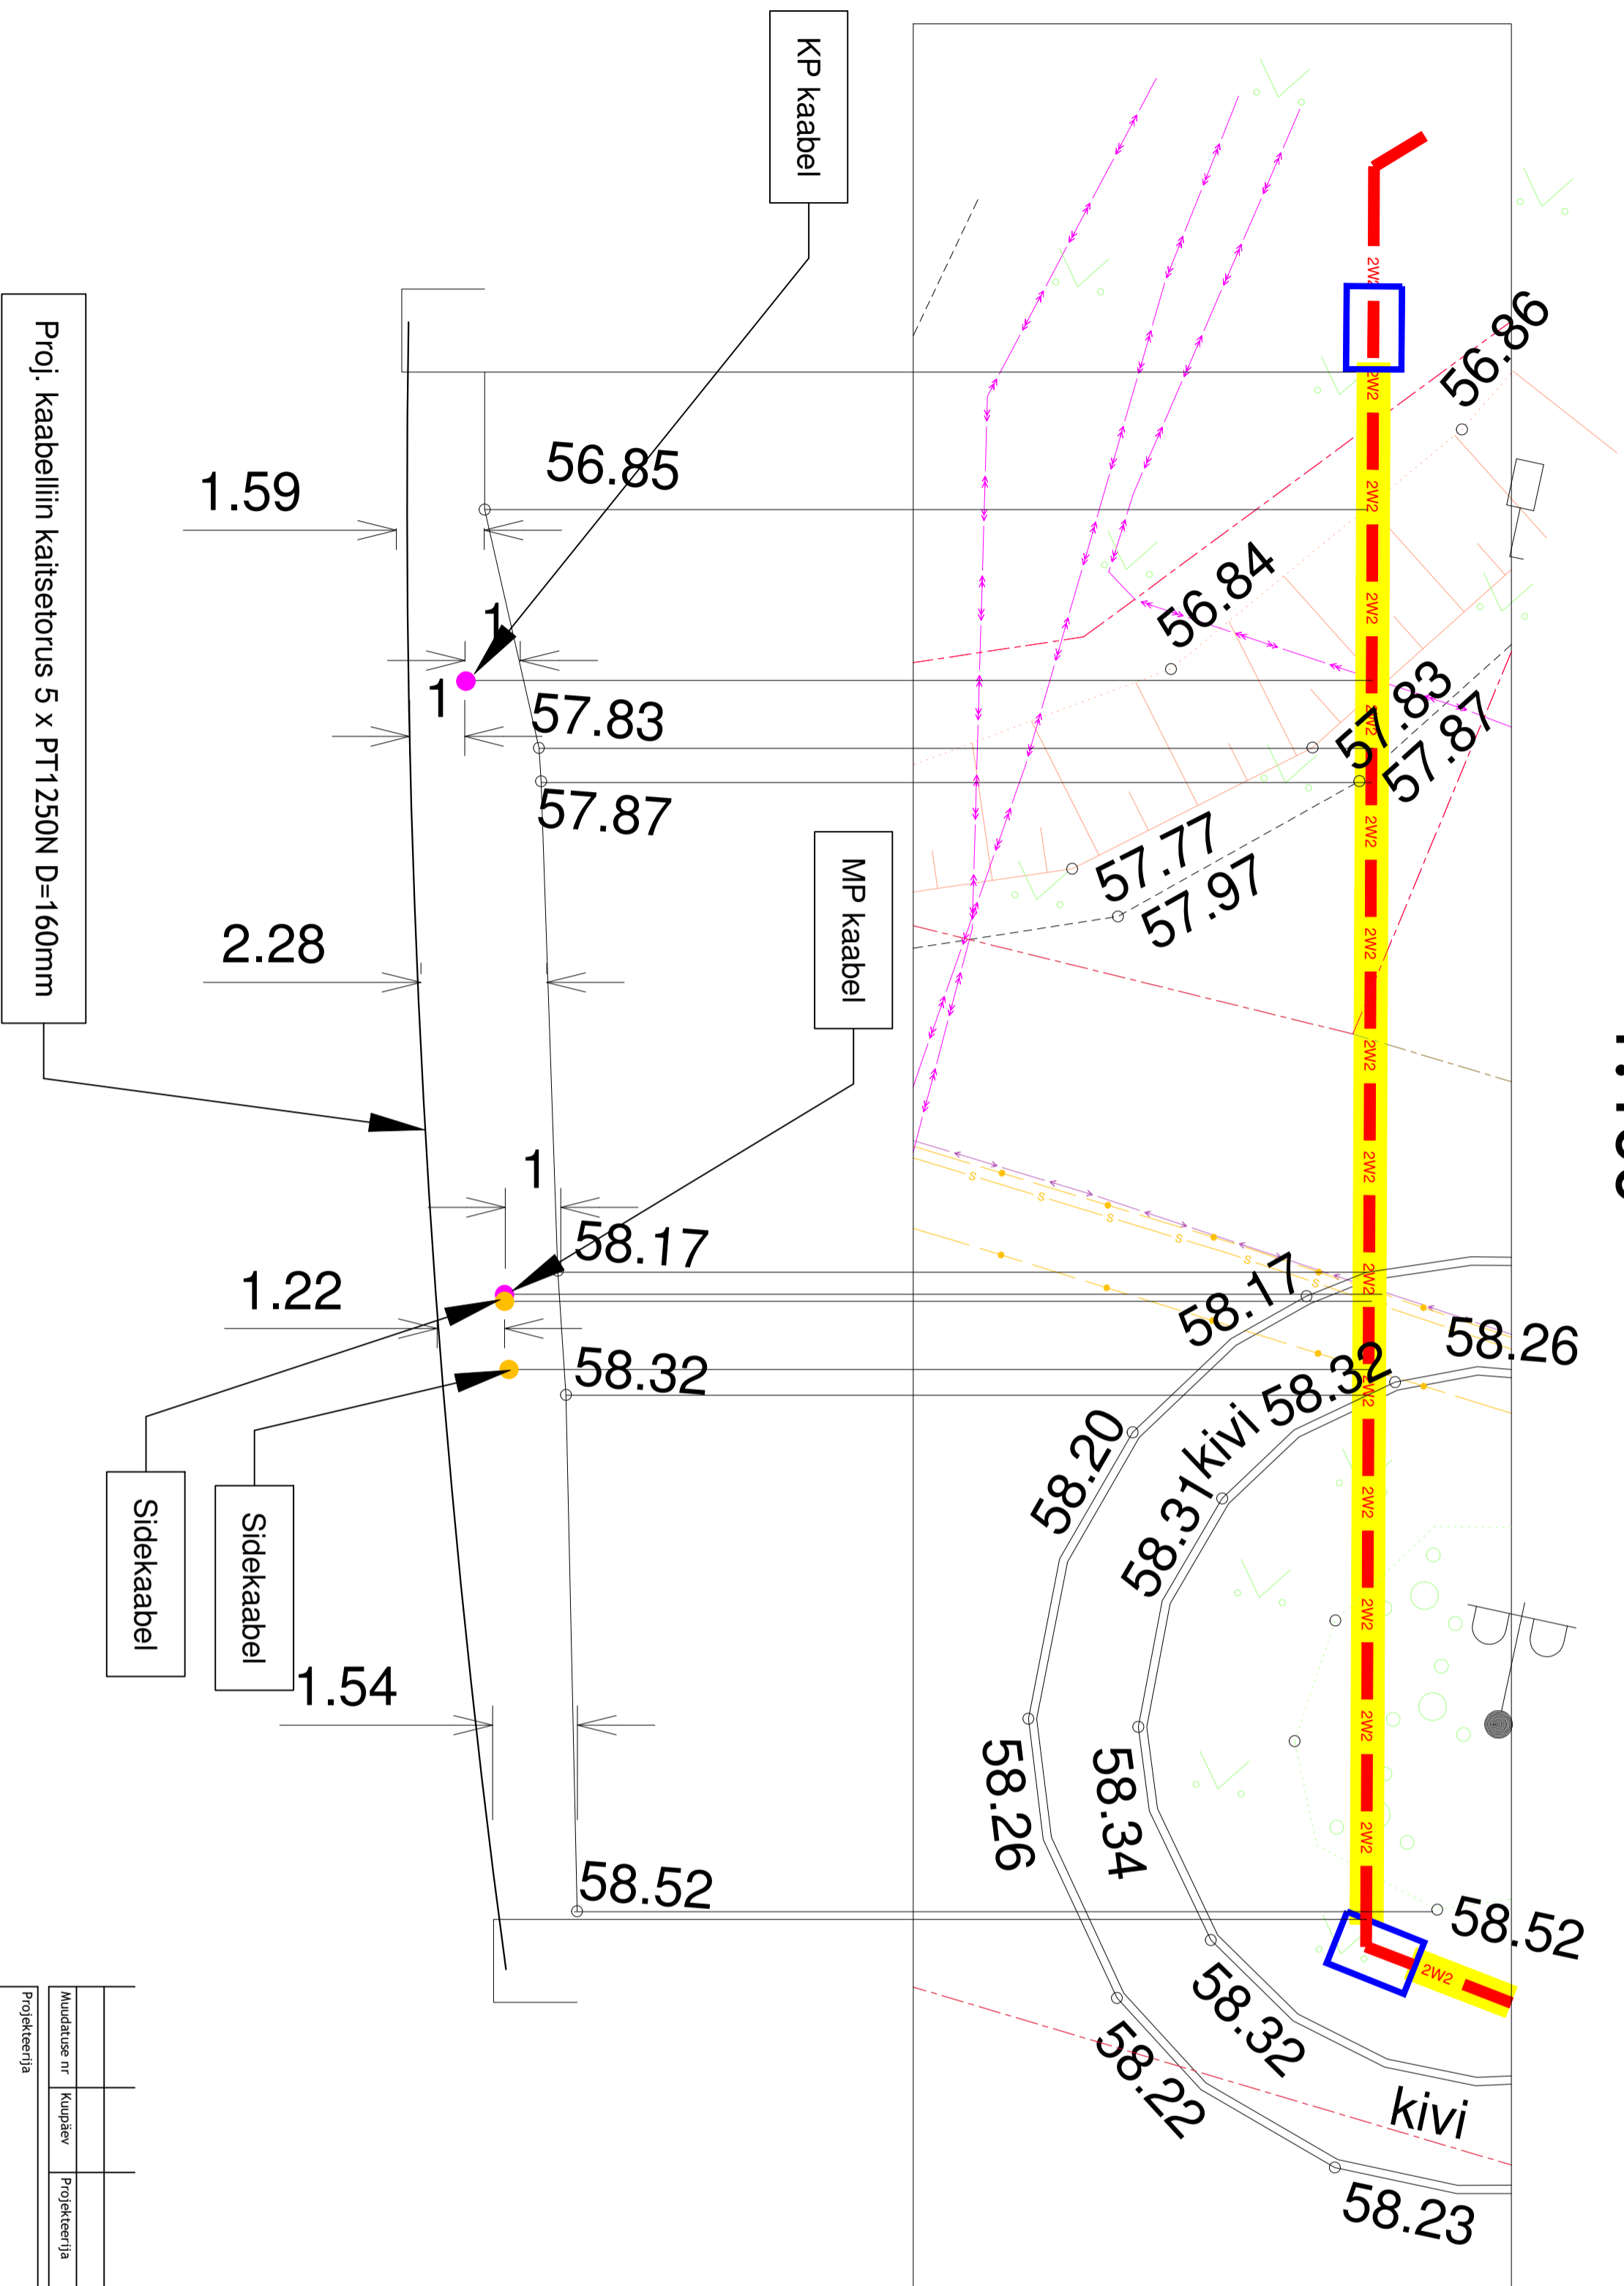

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Salgatus	
Projekteerija					
Töö nimetus	Kose 110/35/10 PAU Ravita 10 kV triidri rekonstrueerimine				
Töö tellija	Elektrilevi OÜ				
Jooniste nimetus	Töö väljulaadimise aeg 29.11.2023				
Ristumise profil	Jooniste dilaadress IP6050_TP_EL-6-01_profiliit				
12 Kose-dägala tee km 3,17	Projekt staatium Töö number TP IP6050				
	Mõõtkeva Joonise number 1:100 EL-6-01				