


Profiil 6


11123 Kose – Ravila – Nõmbra tee km 1,97

1:100

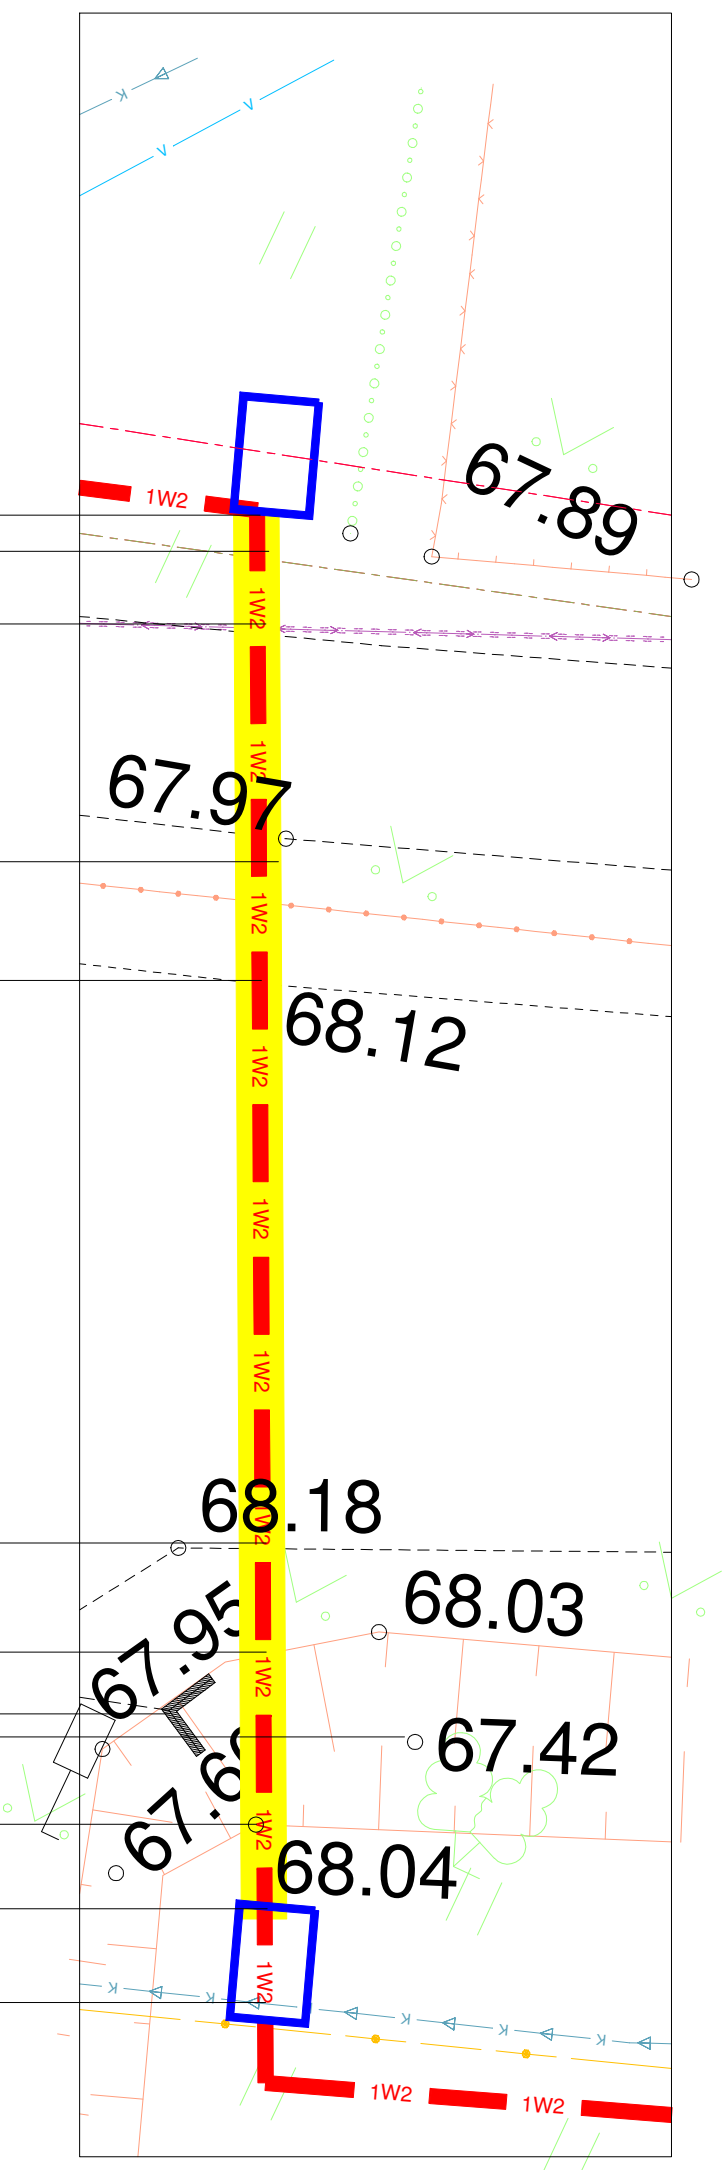


Truup D=500mm
põhi kõrgusmärk 67.38

Kanalisatsioonitrass

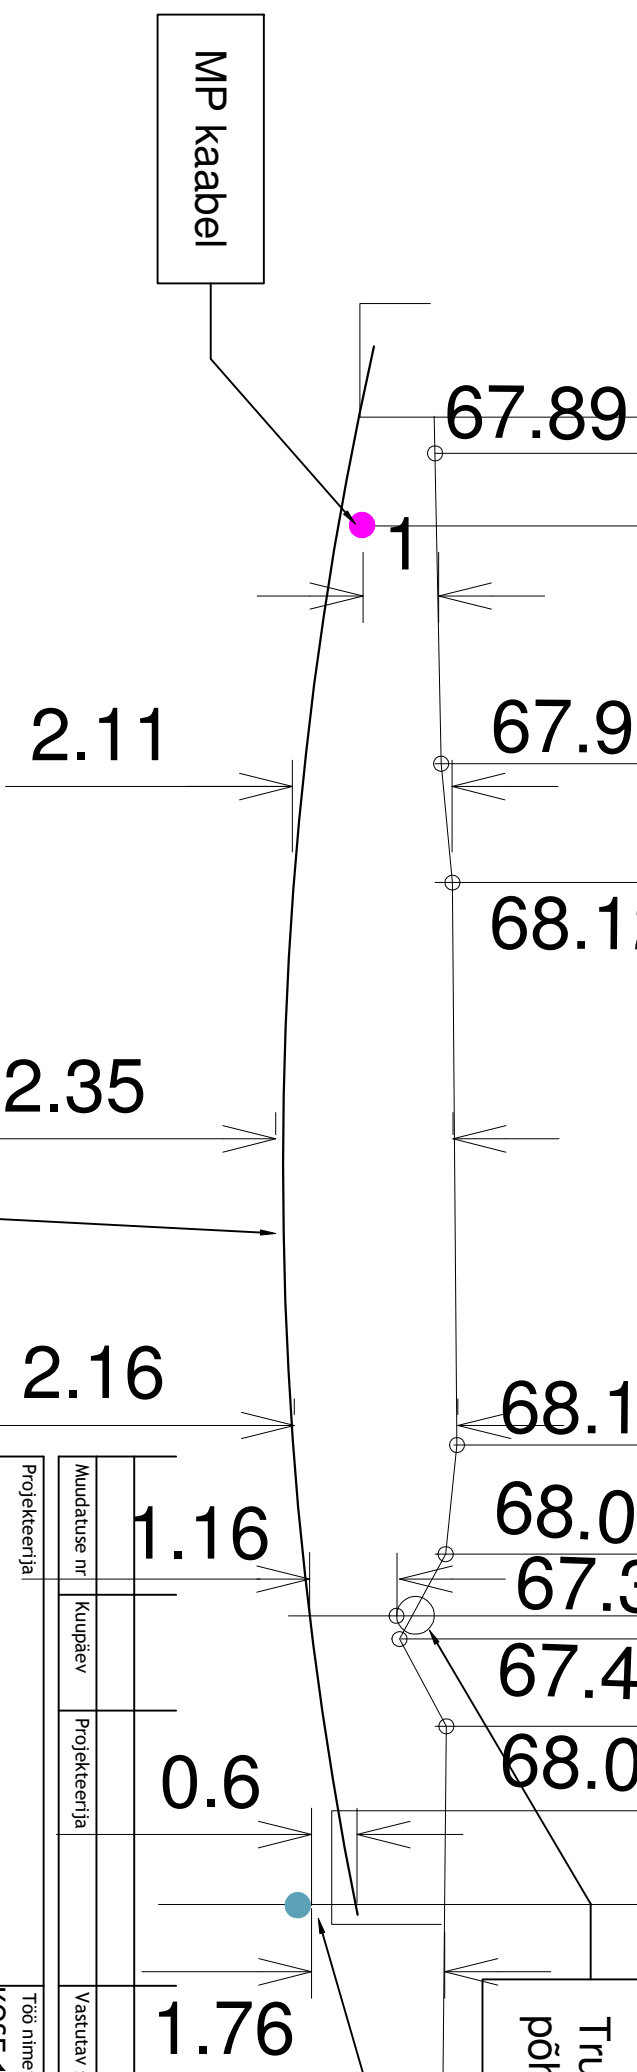

Proj. kaabelliin kaitsetorus PT1250N D=160mm

Projekteerija	 Keskonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS	
Töö nimetus	KOSE 110/35/10 PAJ Ravila 10 kV fidiiri rekonstrueerimine	
Töö tellija	Elektrilevi OÜ	
Töö väljandamise aeg	29.11.2023	
Joonise nimetus	Ristumise profiil 11123 Kose – Ravila – Nõmbra tee km 0,00	
Joonise digiaadress	IP6050_TP_EL-6-06_profiil	
Objekti aadress	Kose alevik, Kose vald, Harjumaa	
Projekti staadium	Töö number	
TP	IP6050	
Mõõtkava	Joonise number	
1:100	EL-6-06	
Vastutav spetsialist	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	
Ilja Galkin	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	
Projekteeris	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	
Ilja Galkin	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	
OÜ KESKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001		