



Tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused

Töö number: 361-24

leht: 1 (4)

Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitelest, seletuskirjast, mõõtetulemustest ja joonisest

Objekti nimetus: Äriruumid

Objekti aadress: Kastani 183C, Tartu

Projekt: 014-2014

Süsteemi(de) tähistus(ed): 302SV; 303V

Kasutatud metoodika:

Kasutatud standard, metoodika: EVS-EN ISO 16032:2004, Acoustics- Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings- Engineering method.

Kasutatud mõõtevahendid:

Müratasememõõtur: Rion NL-52 seeria nr. 01143529. Kalibreeritud kuni 09.2024

Töö koostas: Ekke Eller

23.05.2024

Kinnitas: Raigo Mees

Tellijä: Kroonikeskus OÜ

MAJATEHNIK OÜ KATSELABOR

Kabinet 201, Aardla 23, Tartu

Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com



Seletuskiri

Töö number: 361-24

leht: 2 (4)

Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitelehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest ja joonisest

Alused:

Müra mõõtmised on teostatud vastavalt standard EVS-EN ISO 16032:2004, "Acoustics- Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings- Engineering method." nõuetele. Mürataseme mõõdeti 1,2 meetri kõrguselt. Vastavalt Standardile EVS-EN ISO 16032:2004 ei saa arvutada tegeliku ventilatsioonisüsteemi poolt tekitatud mürataseme, kui mõõdetud mürataseme ja fooni mürataseme vahe on 1dB. Kui üldmüratase nõudepiiri ei ületa, siis on foonmüratase mõõtmine mittevajalik. **Tööd on teostatud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud kalibreerimislabor 242, www.eak.ee**

Objekt :

1. Müratasemete mõõtmised on teostatud 22.05.2024 Kella 12:00 ja 13:00 vahel
2. Mõõtmiste ajal töötasid ventilatsioonisüsteemid Majatehnik OÜ poolt varem välja mõõdetud režiimidel, mis on esitatud mõõdistuspassis:195-14.
3. Mõõtmised teostati tellija poolt ettenäidatud ruumides ja mõõdetud on müratasemete hetke olukord.

MAJATEHNIK OÜ KATSELABOR

Kabinet 201, Aardla 23, Tartu

Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

Mõõdistamiste tulemused

Töö number: 361-24

leht 3 (4)


Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest ja joonisest.

[illegible]

MAJATEHNIK OÜ KATSELABOR

Kabinet 201, Aardla 23, Tartu

Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

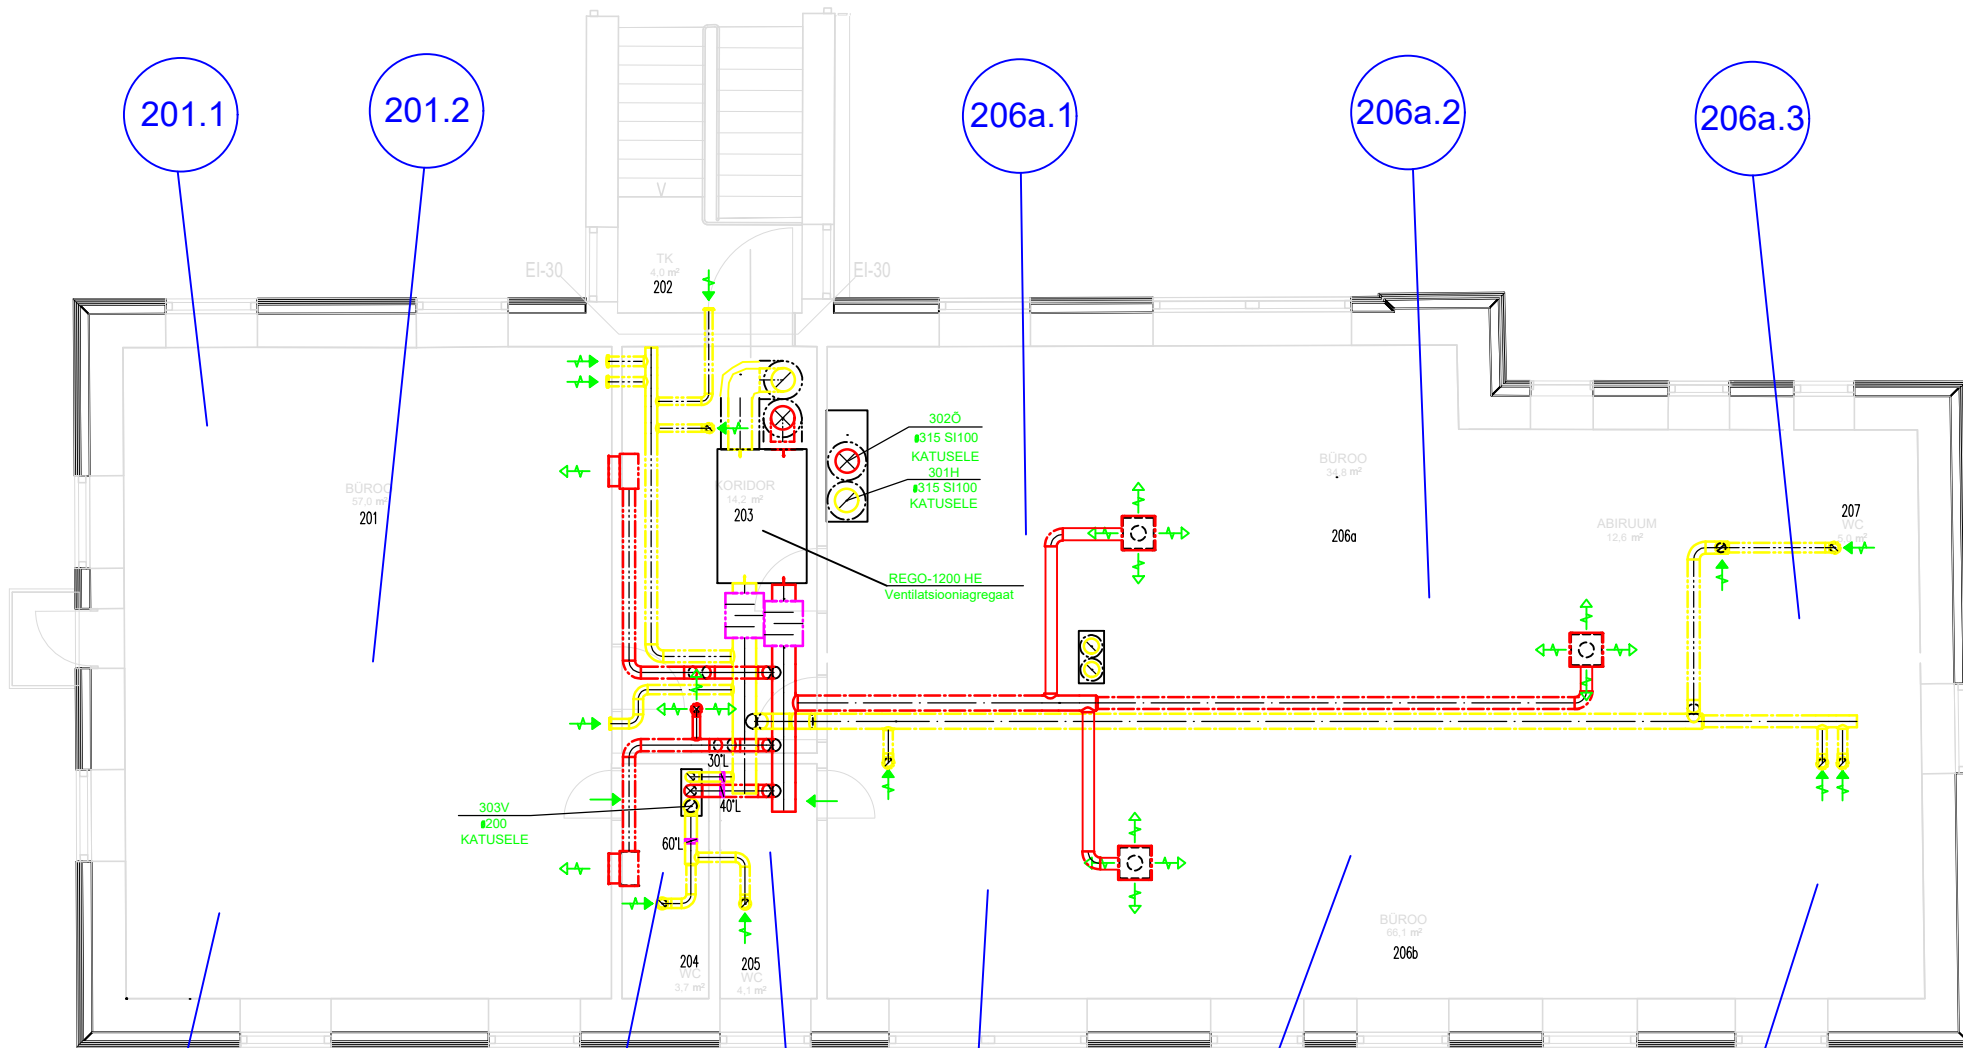

 MAJATEHNIK OÜ MÕÖTELABOR Aardla 23, Tartu majatehnik@gmail.com		Äriruumid		Töö nr.	
		Kastani 183C, Tartu		361-24	
Teostas	Ekke Eller	23.05.2024	2.korruse ventilatsiooni plaani ja mõõtepunktid		Leht
Kinnitas	Raigo Mees				Lehti
					4
					4