


MAJ Tahka F2 paigaldada uus MP maakaabel (MPL437783) AXPK 4G240 kuni planeeritud jaotuskilbini JK70321.
L=370/383 m.

Demonteerida olemasolev Tahka:(Märjamaa) F2 MP õhuliin koos mastide M1-M19 (19tk) ja tugede/tõmmitsatega (3tk).
L=839m

MAJ Tahka F2 paigaldada uus MP maakaabel (MPL437783) AXPK 4G240 kuni planeeritud jaotuskilbini JK70321.
L=370/383 m.

MAJ Tahka asendada olemasolev 100kVA trafo uue 100kVA trafoga.

Teeületus 20176 Haimre-Sulu-Velise tee 11.14 km punktil kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N.
Lõik A-B L=13 m.
Vaata ristmävälja joonis 003/1!

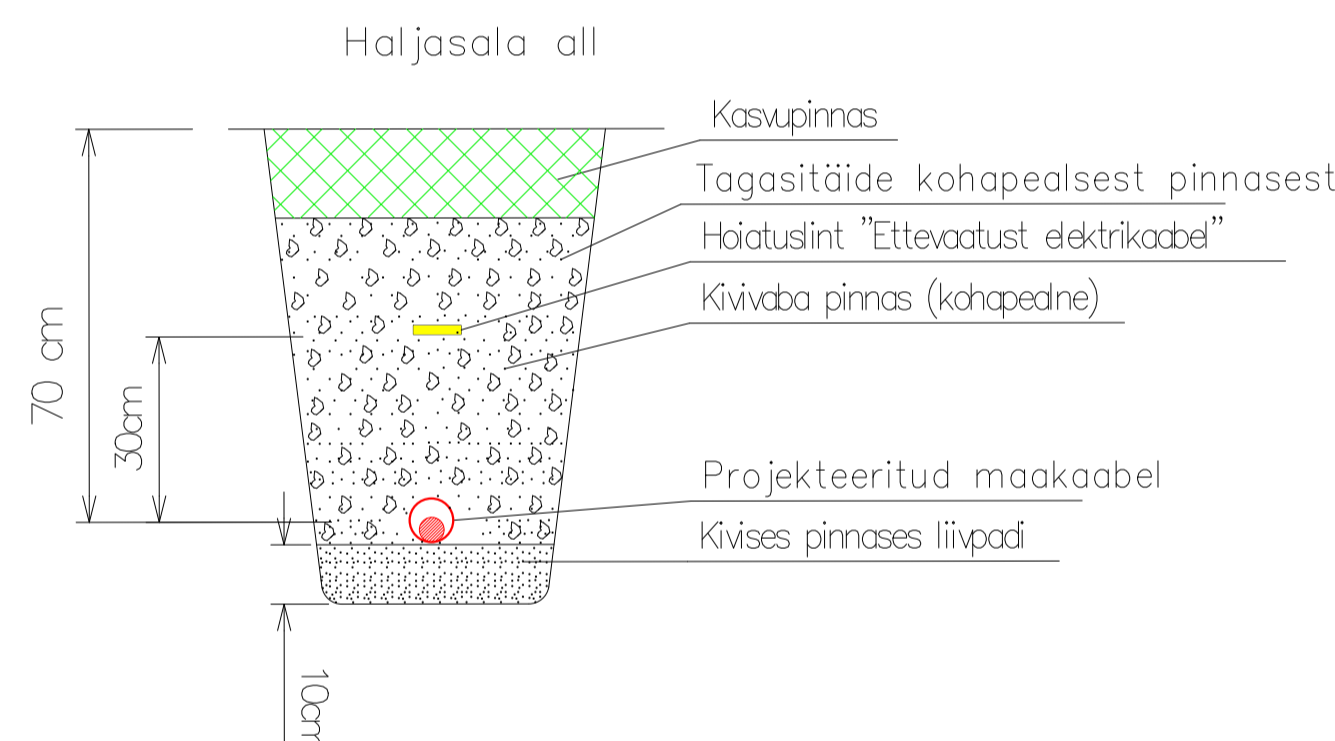

- MÄRKUSED**
1. Kaevisse laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
 2. Tagasitõitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
 3. Täitmisel pinnas tihendada.
 4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasessse või kivisesse pinnasesse.
 5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
 6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abili.
 7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
 8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru
- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev drenaažitoru
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel
- Demonteeritav võrgu osa

Märkus:

- Geoloogilise kasutusega Enersense AS tööd nr. EN-25/029
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidatav pinnas tihendada.

Tellijä:	Töövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 24.03.2025
Töö nimetus: Sillaotsa talumuuseum, Veski küla, Märjamaa vald, Rapla maakond kaitsme nimivoolu suurendamine, LC3457	E-mail: Liis.Tammekand@enersense.com	Projekteeris: Liis Tammekand	Joon nr: 001
Joonise nimetus: Asendiplaan	Kontrollis: Sander Kotter	Mõõtkaava: 1:500 (A1)	Versioon: v01