



Kilbi paigaldus (põhimõteline)

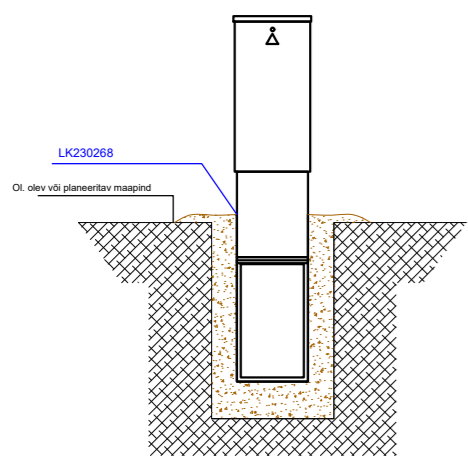

HALJASALA ALL  
mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus)

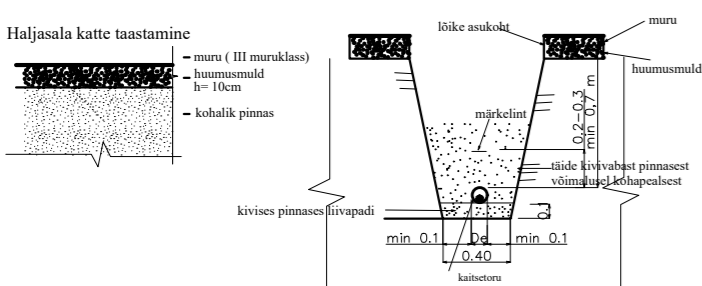

Station=0+00.0  
Offset=0.000  
Northing=6579  
Easting=54403

Suundpuurimine /  
Closed method  
PE Ø75 1250N, L=13m

Stromtec töö nr 24-122 tingmärgid

	Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
	Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservitoruga)
	Puurimise lähtekaevik
	Proj. kinnise läbimise meetod
	Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
	Oi. olev 0.4 kV õhuliin
	Oi. olev 0.4 kV kaabel
	Oi. olev sidetrass (vaskaabel)
	Katastriüksuse piir

50-315  
10W  
6m  
L3  
BGP760  
DN09/LED14

OR0350-316  
10W  
6m  
L1  
BGP760  
DN09/LED14

OR0350-318  
10W  
6m  
L3  
BGP760  
DN09/LED14

OR0350-319  
30W  
6m  
L1  
BGP761  
DPR1/LED50

OR0350-317  
10W  
6m  
L2  
BGP760  
DN09/LED14

OR0350-320  
30W  
6m  
L2  
BGP761

Proj. maakaabel MPL429076  
JK68973-LK230268;  
AXPK 4x120, L=3+228+3;  
Paigaldada kaablikaitsesetorus  
Ø160, 750N, L=208m;  
Paigaldussügavus min 0,7m.

R=4.500 PC  
L=11.843  
PK0+11,84

L=140.576  
PK0+00,00  
BP

aniline tõkkepuu, L=4m

Eettevaatust, ristumine  
sidekaablitega!

Projekteeritud jaotuskilp JK68973;  
Ukse avanemissuund teostada  
kergliiklustee poole.

0+44

30401:00  
Kastehein

30401:001:251  
Kergliiklustee T6

X = 6579150

Tellijä:	Elektrilevi OÜ	<b>STROMTEC</b>	Address: Päävalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 23.09.2024
Töö nimetus:	Viimsi metskond 314 liitumine madalpingel, Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond. LC1806. Tööprojekt.		MTR: 12688881	Töö nr: 24-122
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 1		Telefon: +372 553 4119	Joonise nr: 001
			E-mail: jaanus@stromtec.ee	Mõõtkava: M1:250 A2
			Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
			Kontrollis: Jaanus Kaldoja	