


Tingmärke

- MP Projektteeritud MP maakaabelliin kaitsetorus
- Projektteeritud liitumiskapp
- Projektteeritud joetuskapp
- Olemasolev MP maakaabelliin
- Tööst välja viidav maakaabelliin
- Kinnistu piir

Projekt		Tellijä	
Peahoone tee 1 elektriautode laadimispunkti liitumine Tihemeisa alevik Saarde vald Pärnu maakond		Elektrilevi OÜ	
Joonis		Joonise nr	
Situatsiooniplaan		LC3019-1	
Projekteeris	Kaupo Maaten	03.2025	5127053
Kontrollis	Aap Erik		5309 0199
Projektiing			
		Mõõtkava	M 1:1250
		Staadium	Tööprojekt
		Keel	Leht
		EST	1
			3

LEONHARD WEISS

E-post: estonia@leonhard-weiss.com
Telefon: +372 601 2285
Registrikood: 12083348
EI10865789-0001



Vaade 1

Vaade 2
Vaade 1

Kinnismälestised:
16743 Voltveti mõisa park
16742 Voltveti mõisa peahoone
KLO1200062
Voltveti ehk Tihemetsa mõisa park

AXPK 4x120
Olemasolev
Via tööst välja

71201:001:0010
Peahoone tee 2

AJ8170
Olemasolev

NBI Olemasolevad
maakaablid

PVC Ø110 750 N l=6 m

71101:006:0115
Lasteaia tee 4

MPL432628
AI 4G240 l=473/494 m
PVC Ø110 450 N l=218 m
AJ8170 F1 - JK69191

Kinnine läbndamine 1,0 m
sügavuselt l=18 m
PVC Ø110 1250 N l=18 m

Kinnine läbndamine 1,0 m
sügavuselt l=7 m
PVC Ø110 1250 N l=7 m

NBI De110 veetrass
h=-1,8 m

NBI Ø160 Kanalisatsioonitrass
h=-2,7 m

71101:006:0255
Asuvere tee 8

NBI Soojatrass

NBI Tööst väljas
kanalisatsioonitrass

71101:006:0155
Asuvere tee

Kinnine läbndamine 1,0 m
sügavuselt l=47 m
PVC Ø110 1250 N l=47 m

NBI Kanalisatsioonitrass

NBI Veetrass

NBI Kanalisatsioonitrass

NBI Soojatrass

Muinsuskaitse
kinnismälestise piir

NBI Veetrass

NBI Olemasolev
maakaabel


NBI Soojatrass

NBI Tööst väljas
kanalisatsioonitrass

71101:006:0155
Asuvere tee

Tingmärke


- Projekteeritud MP maakaabellijn 450 N kaitsetorus
- Projekteeritud kinnine läbndamine
- Projekteeritud 750 N kaitsetoru
- Puutimise alguse/lõpu kaevik
- Olemasolev MP maakaabellijn
- Tööst välja viidav maakaabellijn
- Kinnistu piir

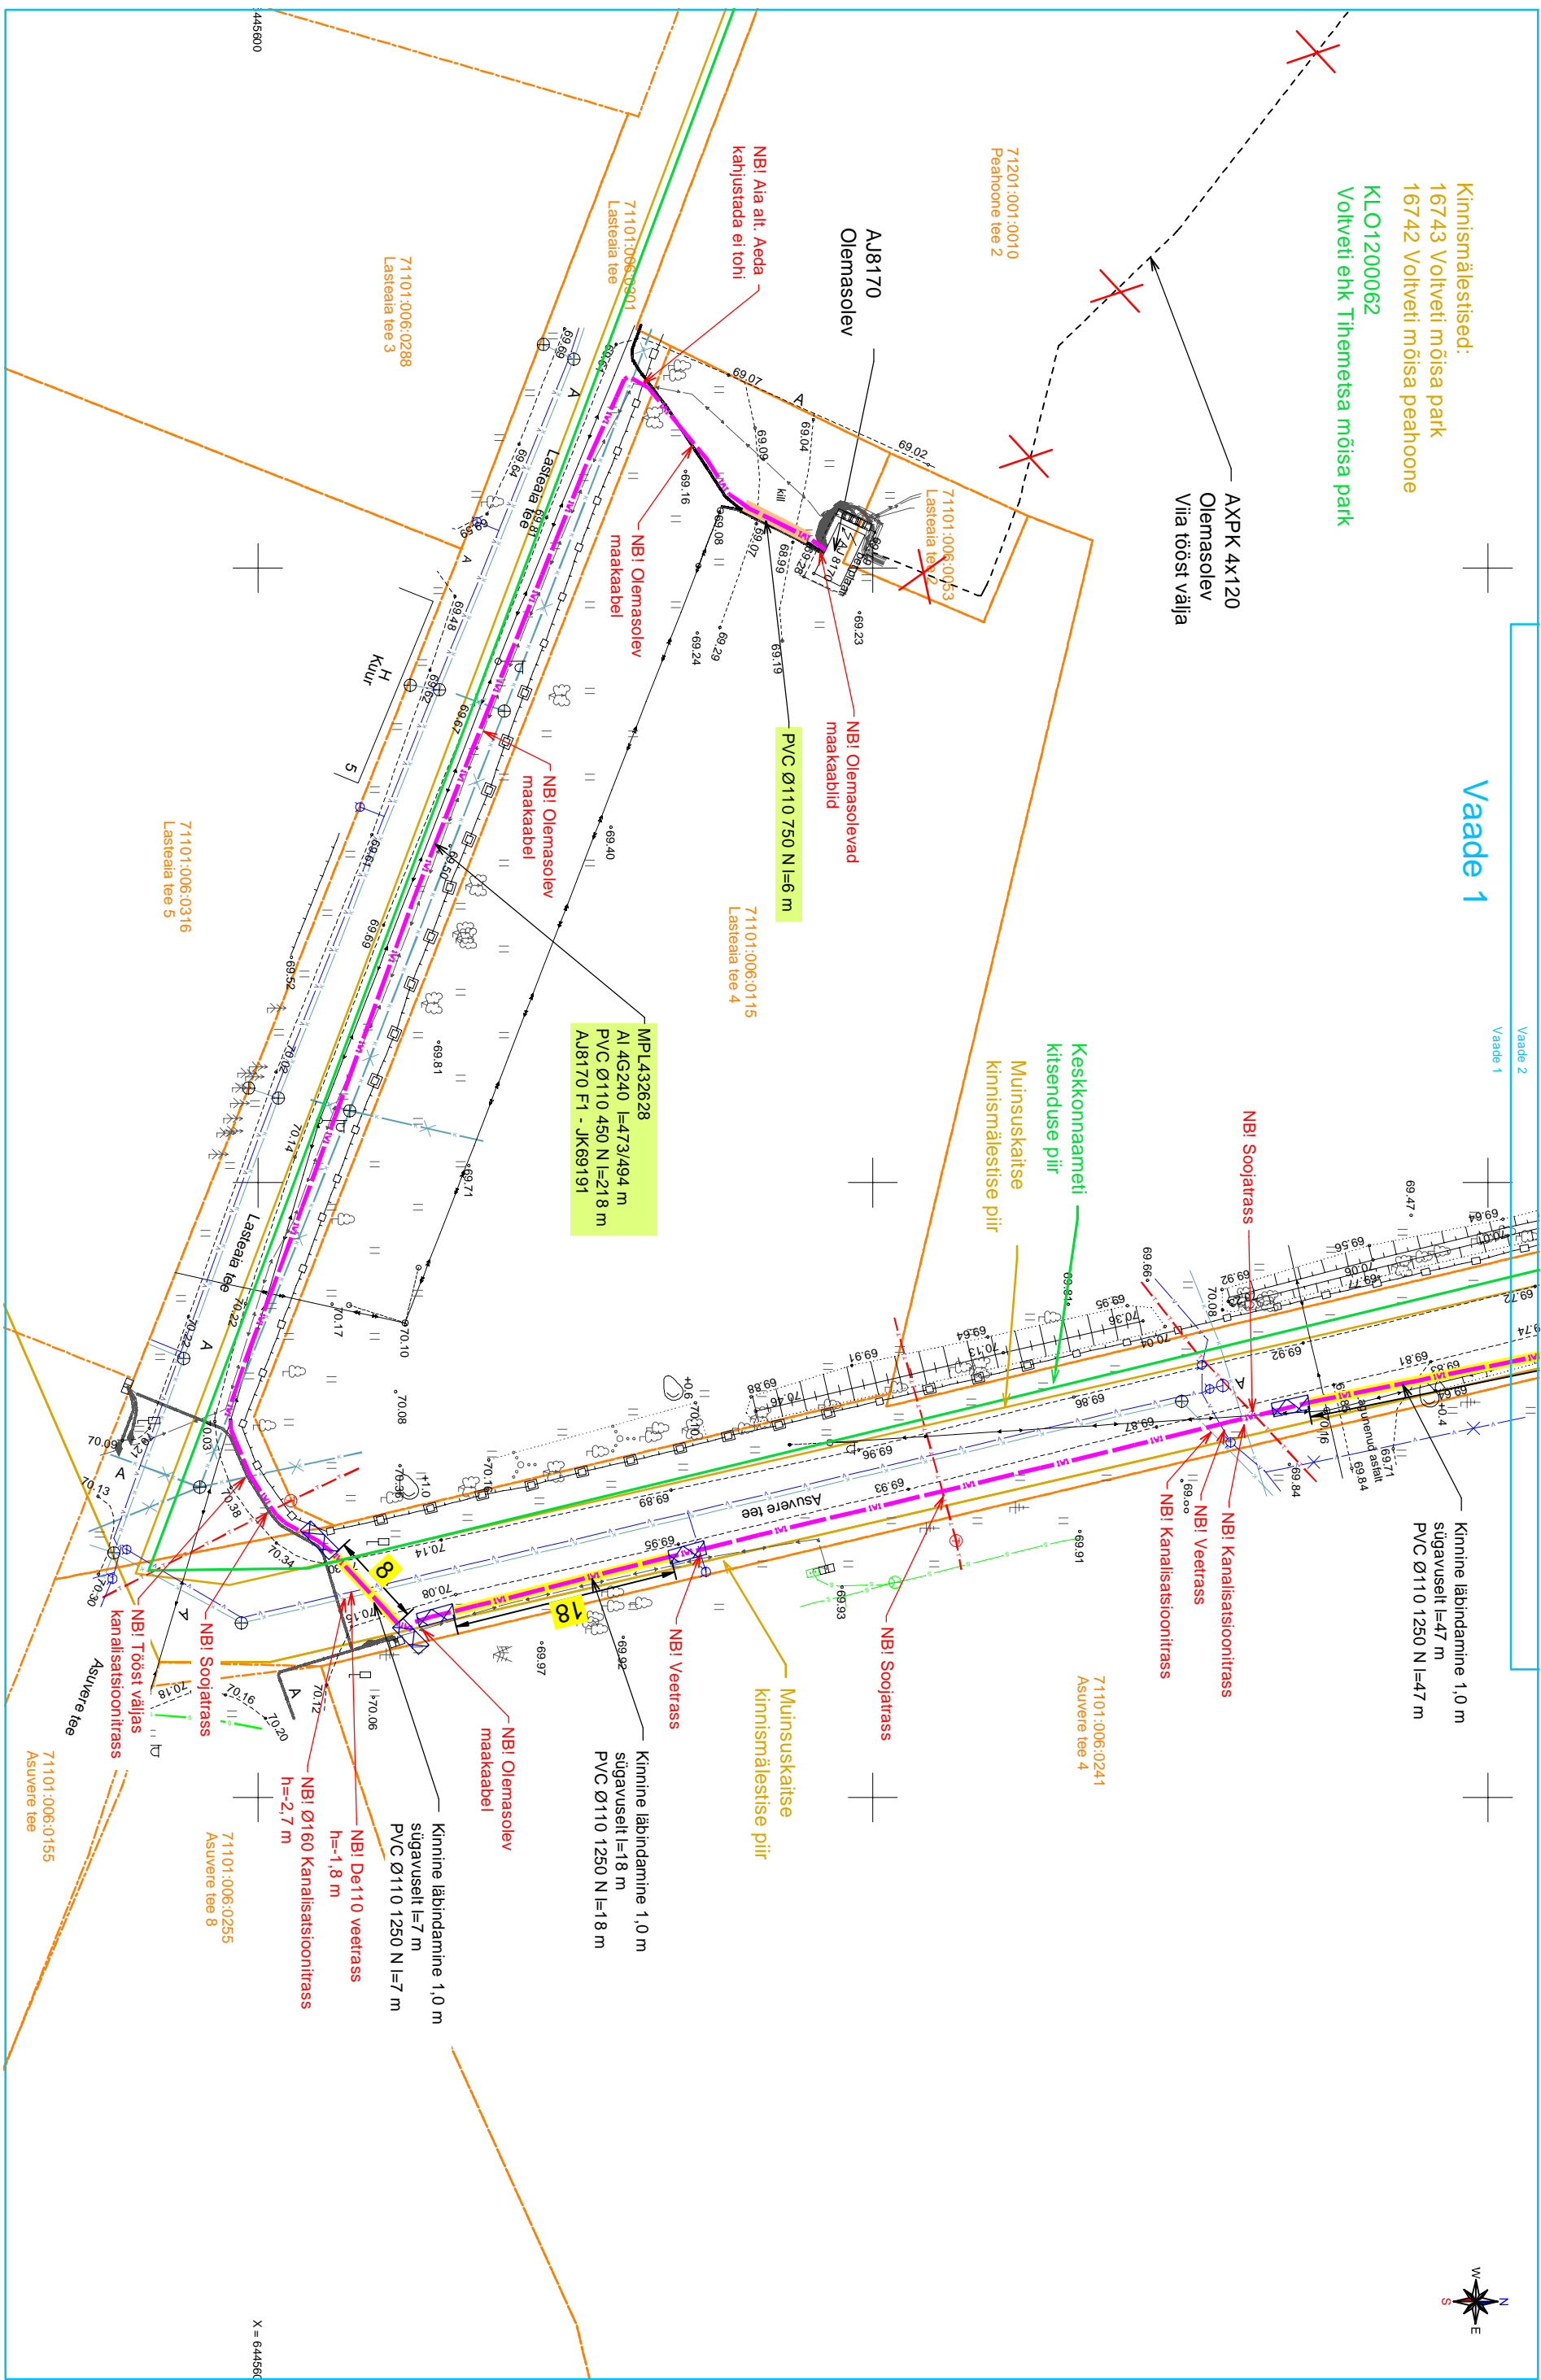

Projekt

Peahoone tee 1 elektriautode laadimispunkti liitumine Tihemetsa alevik Saarde vald Pärnu maakond

Tellija
Elektritehnik OÜ

 LEONHARD WEISS				Joonis				Joonise nr LC3019-1			
Asendiplaani vaade 1											
Projekteeris	Kaupo Maaten	03.2025	5127053	Möökava	M 1:500	Tööprojekt					
Kontrollis	Aap Erik		5309 0199	Saadum							
Projekti juht				Keel	Lehti	Lehti					
				EST	1	1					

Vaade 2



MPL432628
AI 4G240

Vaade 3
Vaade 2

Keskonnaamei tingimused töödeks:
Vältida tule pude mehaanilist vigastamist. Samuti tuleb kaevetööd teostada käsitsi pundele lähemal kui 2,0 m ning üle 4 cm läbimõõduga puujuuri ei tohi läbi kaevata. Lähilõigatud juured tuleb kaitsa koriride ja kasvumullaga, mis kodumees aitab luua uut juuresitiku. Pärast kaevetööde lõppu tuleb tööala korrastada ja haljastus taastada.

71101:006:0239
Võlveti mõisapark P3

PVC Ø110 750 N l=6 m

Taastada
kilustikuga 3 m²

71201:001:0070
Peahoone tee 2

Kinnine läbimõtmine 1,0 m
sügavuselt l=55 m
PVC Ø110 1250 N l=55 m

55

Asuvere tee

Keskonnaamei
kõenduse piir

Muinsuskaitse
kinnismäestise piir

KLO1200062
Võlveti ehk Tihemetsa mõisa park

Kinnismäestised:
16743 Võlveti mõisa park
16742 Võlveti mõisa peahoone

71101:006:0241
Asuvere tee 4

Vaade 2
Vaade 1

Vaade 3

Kaabel 6 Valga-Uulu tee
kaitsesõõris 90,98-91,04 km

X = 6445900
Y = 561500

67157
AI 4G50
Olemasolevat kaablit jätkata
sissestiksest 1 kV muhuga AI 4G50
kaabliga JK69191-ni. l=3/6 m
PVC Ø110 450 N l=3 m

JK69191+LK232216
3 fildriga ja 1 arvestiga
jahutusega sokkil

71101:006:0082
6 Valga-Uulu tee

Kinnistu piir

Keskonnaamei
kõenduse piir

Muinsuskaitse
kinnismäestise piir

Kinnine läbimõtmine l=62 m
PVC Ø110 1250 N l=62 m
V1 RV-1 loonisel LC3019-4

71201:001:0010
Peahoone tee 2

67157
AI 4G50
Olemasolevale kaablile teha
sissestik, lõmmata torus
tagasi ja ühendada JK69191

71201:001:0003
Peahoone tee 1

PVC Ø110 450 N l=2
Reservitoru kapist välja kinnistu
tarbija kaabli jaoks

71101:006:0303
Peahoone tee

KLO1200062
Võlveti ehk Tihemetsa mõisa park

Kinnismäestised:
16743 Võlveti mõisa park
16742 Võlveti mõisa peahoone

Tingimärke

- IV2 — Projekteeritud MP m aakaabelliin 450 N kaitsesõõris
- — Projekteeritud kinnine läbimõtmine
- — Projekteeritud reserv kaitsesõõris
- — Projekteeritud jaotuskapp
- — Projekteeritud liitumiskapp
- — Puurimise alguse/lõpu kaevik
- Kinnistu piir

Projekt
Peahoone tee 1 elektriautode laadimispunkti liitumine Tihemetsa alevik Saarde vald Pärnu maakond

Tellijä
Elektrilevi OÜ

LEONHARD WEISS

Asendiplaani vaade 2

Joonis		Tellijä	
Projekteeris	Kaupo Maaten	Mõõdikava	LC3019-1
Kontrollis	Aap Erik	Staadium	M 1:500
Projektant		Tööprojekti	
E-post: estonia@leonhard-weiss.com		Keel	Lehti
Telefon: +372 601 2285		Lehti	1
Registrikood: 12083348		EST	1
EI.10865798-0001			

