

ASENDIPLAAN

Ristumine KP ja MP kaablitega!

Enefit sidetrass!

Kailuka 10/0,4 kV komplektalajaamas (HOLTAB)
Paigaldada F6 kaitseüliti SLD2 (63A sularid NH2)
Koha tekitamiseks liigutada olemasolevaid kaitseüliteid

Ristumine KP kaabliga!

59201:005:0646
Lembri

59201:005:0180
Vätta seltsimaja

59201:005:0672
Männi

Proj. AXP4G120 maakaabel (200/208m)
Kailuka aj. F6 -JK70436 kaabel (MPL438360)
Kaitsetorus 450N/110mm/157m
Kaitsetorus 1250N/110mm/43m

Ettevaatust ristumine Enefit sidetrassiga!

Ettevaatust ristumine ELASA sidetrassiga!

7,16 km

59201:005:0183
21136 Vaivere-Vätta tee

Vähemalt 1m sügavusel

Kailuka bussipeatus

Jäab tööst välja
3x10+10

59201:005:0050
Puhkekeskuse

Bussipeatuse muldkeha alt teostada kinnisel
meetodil. Kaitsetorus PVC110/1250N L=21m
Maapinnast vähemalt 1m sügavusel

Proj. jaotuskilp JK70436, sokliga pinnases.
Paigaldus uksega tee poole (märgitudbaga).

59201:005:0647
Lauri

Lembri talu
4x25

Vähemalt 1m sügavusel

Ristumine maanteega teostada kinnisel
meetodil. Kaitsetorus PVC110/1250N L=22m
Ristumisel paigaldus sügavus vähemalt 1,5 m

Ettevaatust ristumine ELASA sidetrassiga!

Proj. AXP4G25 maakaabel (8/11m)
JK70436 F1 kaabel (MPL438361)
Kaitsetorus 450N/50mm/8m
Lembri 4x25 ühendus jätkumuhviga

Jäab tööst välja
3x10+10

Vajalik haljastuse taastamine
Ca. 30m²

Proj. AXP4G25 maakaabel (34/39m)
JK70436 F3 kaabel (MPL438363)
Kaitsetorus 450N/50mm/34m
Välja 3x10+10 ühendus jätkumuhviga

Proj. AXP4G120 maakaabel (37/42m)
JK70436 F2 kaabel (MPL438362)
Kaitsetorus 450N/110mm/37m
Metsa 4x70 ühendus jätkumuhviga

Demonteeritav
TR 1003 jaotuskilp


59201:005:0227
Välja

Madise talu peakaitse asendada 3x25A
peakaitsemega.Plommida.
EIC: 00294881-B

Madise talu
4x70

Välja talu
3x10+10

KILBI PAIGALDUS

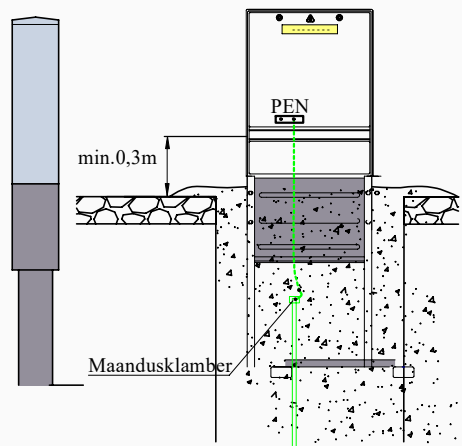

TINGMÄRGID

- proj. 0,4 kV maakaabel
- proj. jaotuskilp
- paigaldatav kaablikaitsetoru
- olemasolev jaotuskilp
- olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
- olemasolev 10 kV maakaabelliin
- olemasolev sidetrass (Enefit/ ELASA)
- demonteeritav

Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmöödist, töö nr.13380G
26.03.2025 Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH 2000 süsteemis.

Tellija: Elektrilevi OÜ		Töövõtja: enersense		Address: Tolli 27 Kureaare 93813		Kuupäev: 04.04.2025	
Töö nimetus: Madise PK suurendamine Kailuka küla Saaremaa vald, Saare maakond. LC3536, 489928, EPP-9243321-1		Reg nr: 11445550		Telefon/fax: 56608245		Töö nr: LC3536	
Joonise nimetus: Asendiplaan		e-mail: heiki.jakobson@enersense.com		Projekteerija: Heiki Jakobson		Joon nr: 001	
						Mõõtkava: 1:500	