

Kaabel kinnisel meetodil


13111 Kauksi-Vasknarva tee alt

12201:001:0372


0,4 kV maakaabel 4x50
kaablikaitsetorus 1250N Ø110

Ankru tee 1
13001:001:0385

Rannasalu tee 1b
13001:001:1704

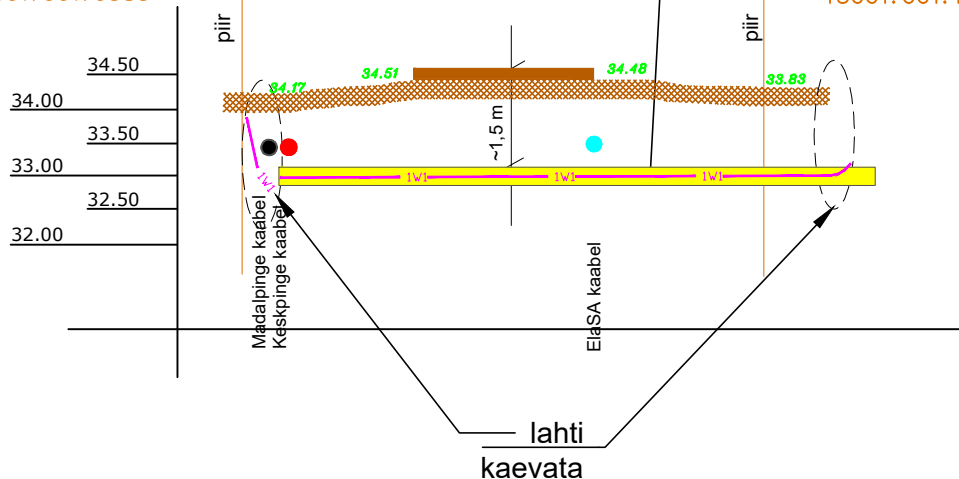

PAIGALDUS LÄBISUURUTAVAS TORUS TEE ALT

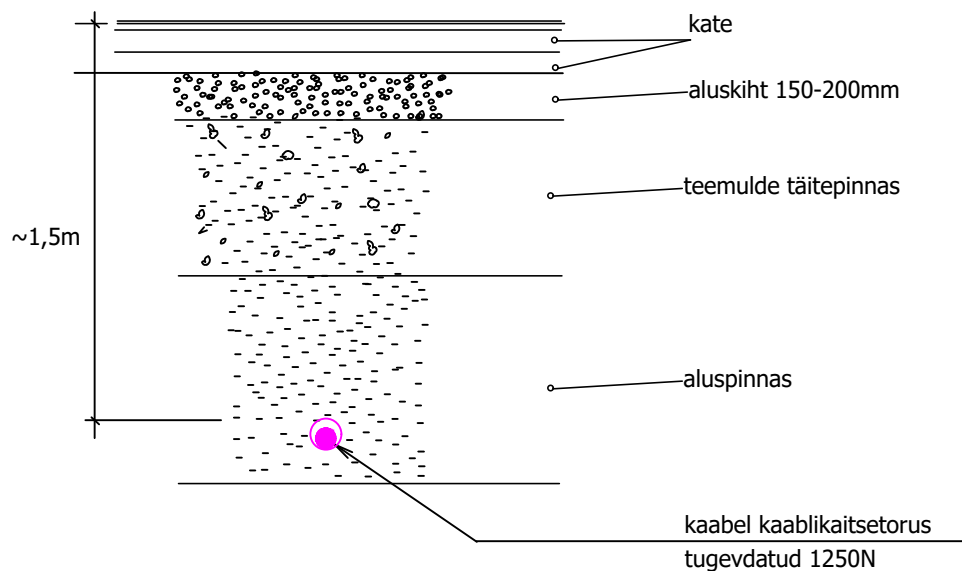

MÄRKUSED:

1. Kinnisel meetodil kaabel AXP 4G50 paigaldada tugevdatud kaablikaitsetorusse 1250N, sügavusega ~ 1,5 meetrit tee alt.
2. Ristumine ehitada välja vastavalt Ettevõttestandardile EE 10421629-JV ST 5:2002.

Projekt:		Suvila elektrivõrguga liitumine Rannasalu tee 1b, Katase küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond		Tellija:		ELEKTRILEVI OÜ	
Joonis:		Ristumine		Töö nr:		LC5520	
AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee		Projekteeris		Irina Massejeva		12.08.2026	
Kontrollis		Sven Normak		Joonise nr:		EL-4-03	
Möötkava:		1:-		Lehti		Lehti	
Stadium:		Tööprojekt		1		1	