
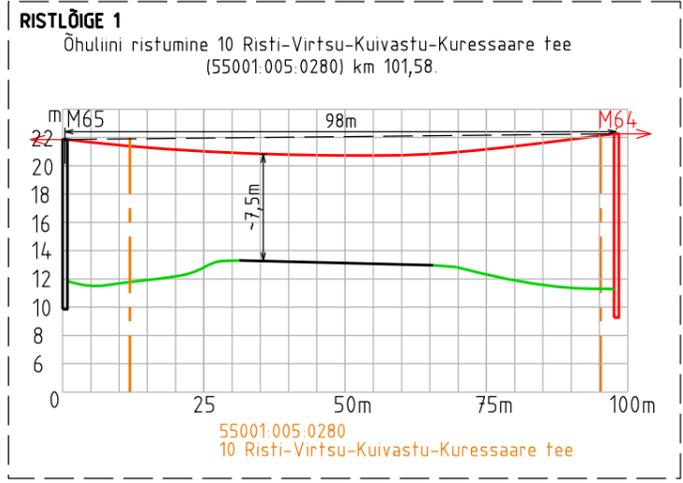


<p>Märkus: -) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 10365G (07.2023) -) Pärast töid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusäljed.</p>			
Tellij:	 	Address Energia 4, Pärnu 80042	Kuupäev: 11.2023 Töö nr: IP6349
Töö nimetus:	Orissaare-Saikla (Võhma LP-AJ 6518) 10kV rek, Kuninguste ja Väike-Pahila küla Saaremaa vald, Saare maakond. Tööprojekt	Reg nr: 11445550 Telefon: 56567684 e-mail: Karmo.Lillepold@gmail.com	Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:7000 (A3)
Joonise nimetus:	Üldplaan	Projekteerija: Karmo Lillepöld	

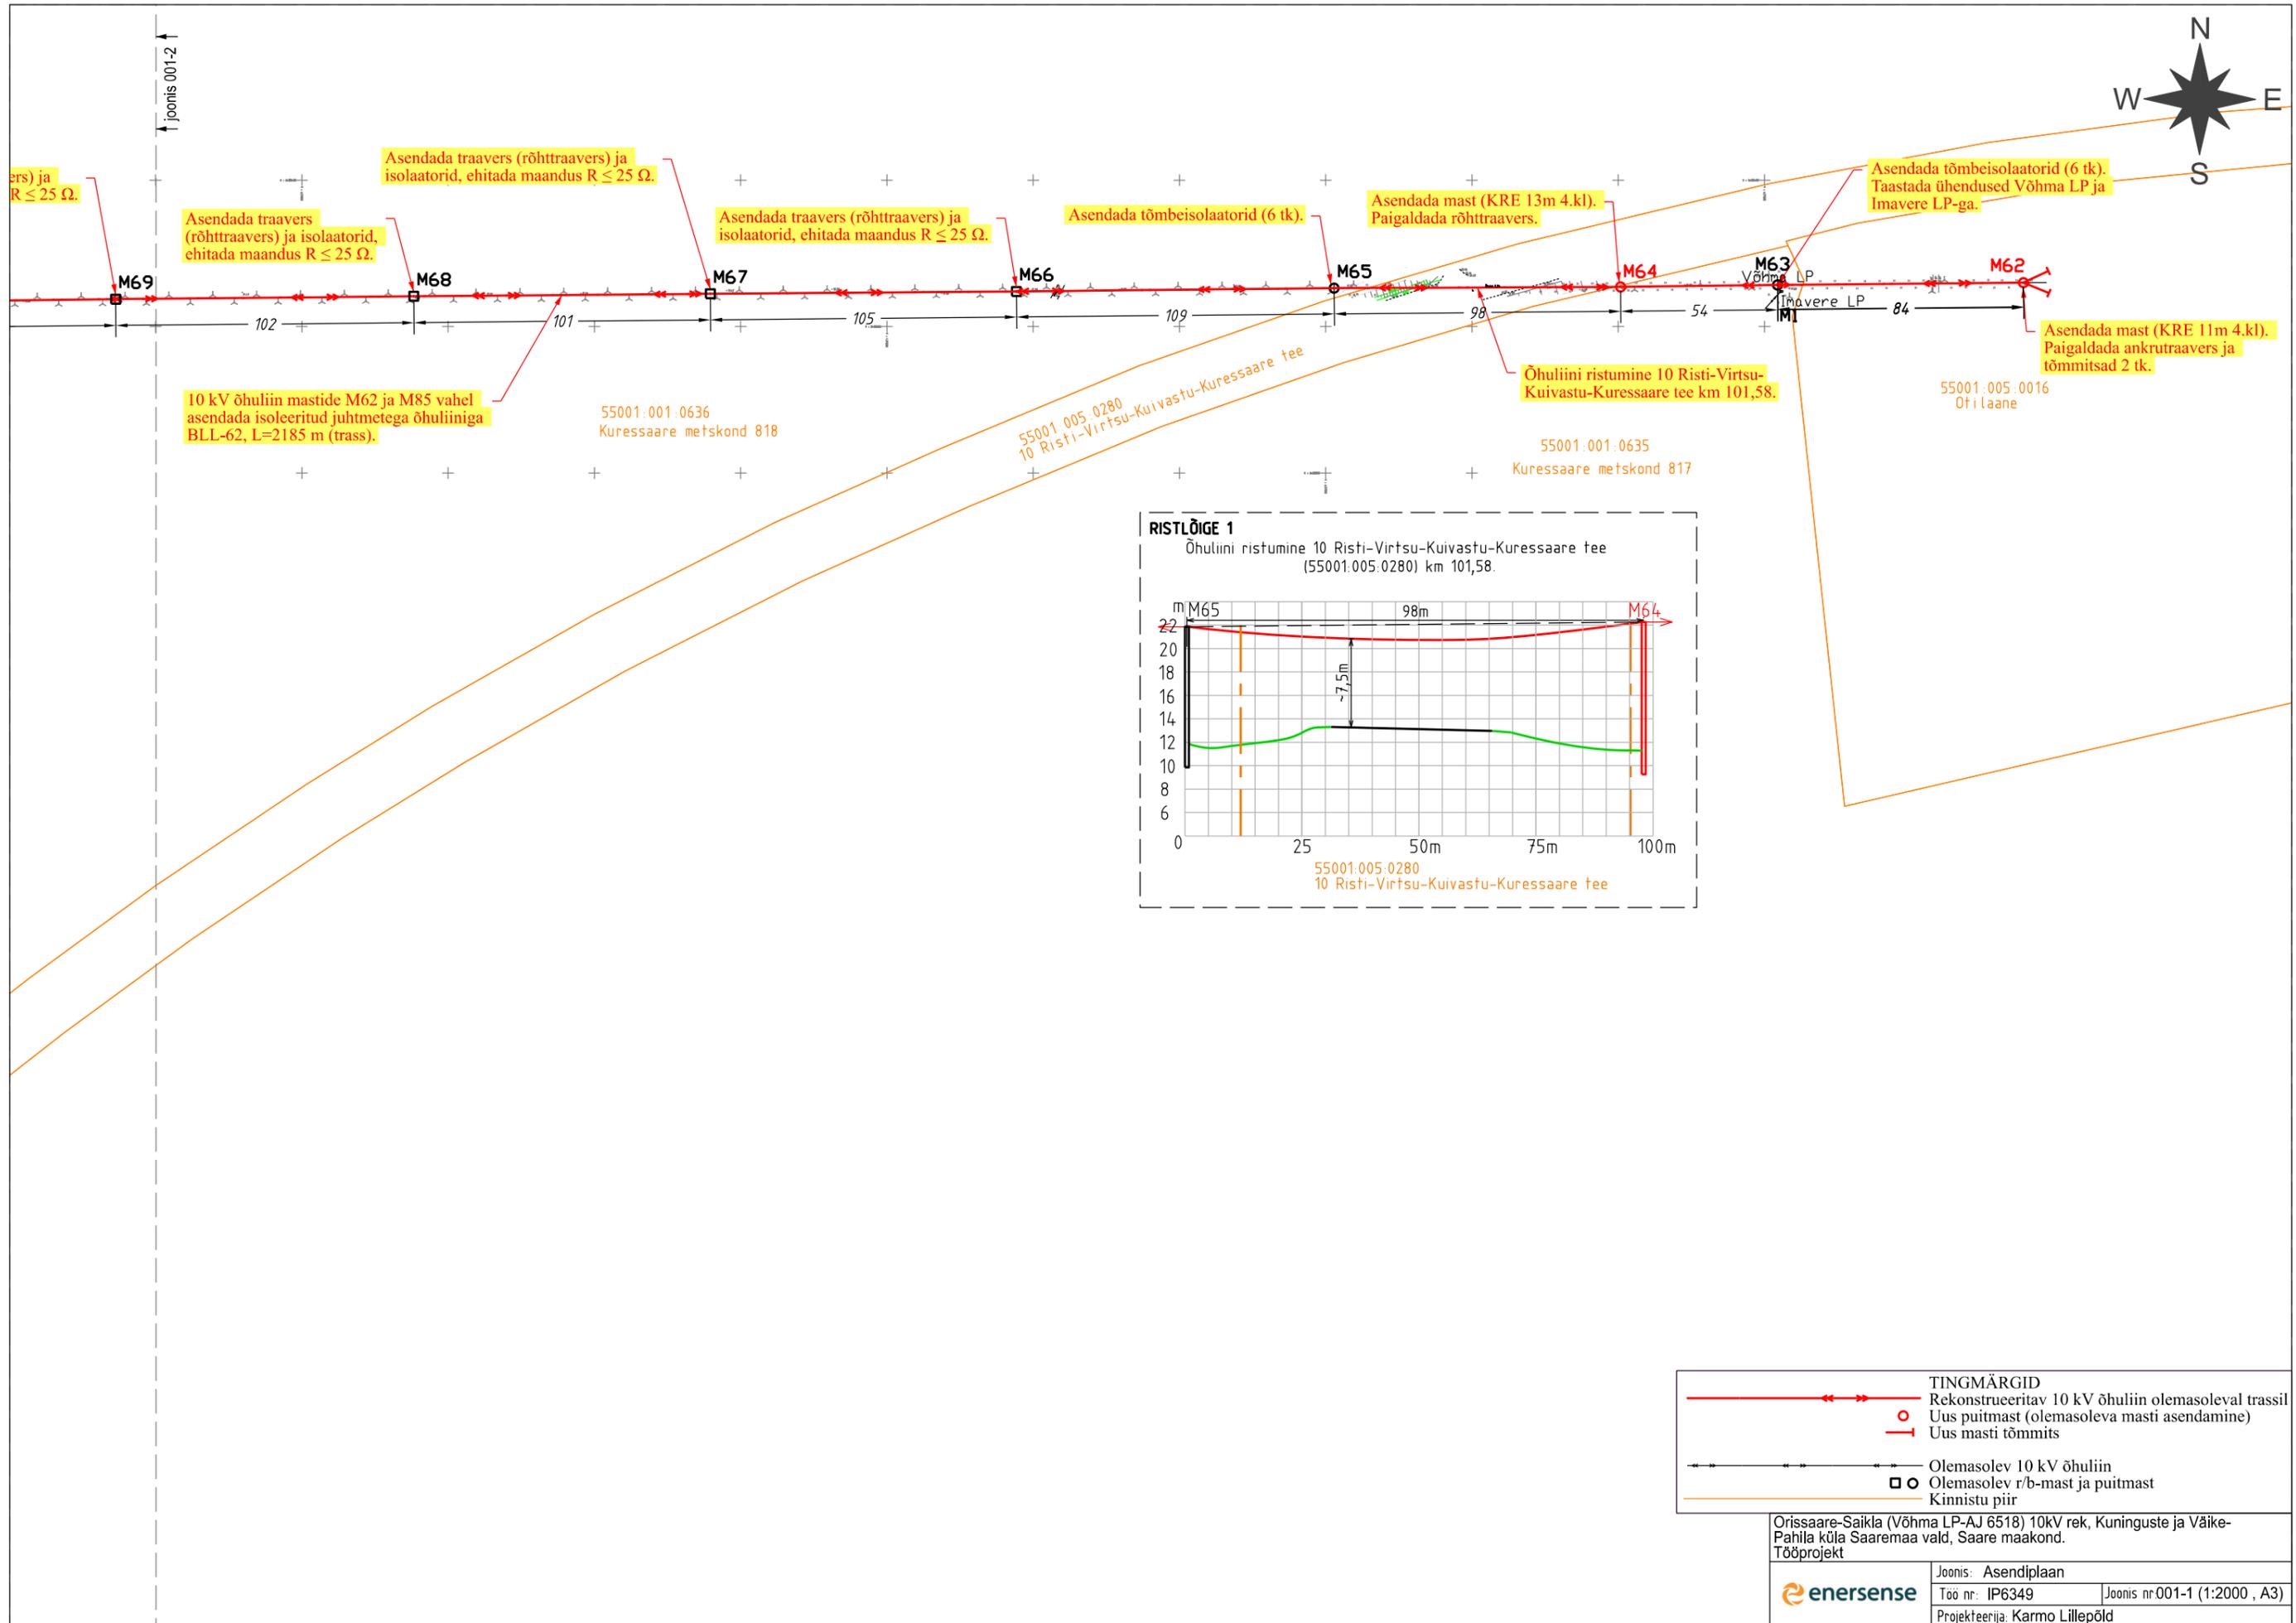


	TINGMÄRGID
	Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin olemasoleval trassil
	Uus puitmast (olemasoleva masti asendamine)
	Uus masti tõmmits
	Olemasolev 10 kV õhuliin
	Olemasolev r/b-mast ja puitmast
	Kinnistu piir

Orissaare-Saikla (Võhma LP-AJ 6518) 10kV rek, Kuninguste ja Väike-Pahila küla Saaremaa vald, Saare maakond.
 Tööprojekt

	Joonis: Asendiplaan
	Too nr: IP6349
	Joonis nr:001-1 (1:2000, A3)



Projekteerija: Karmo Lillepõld

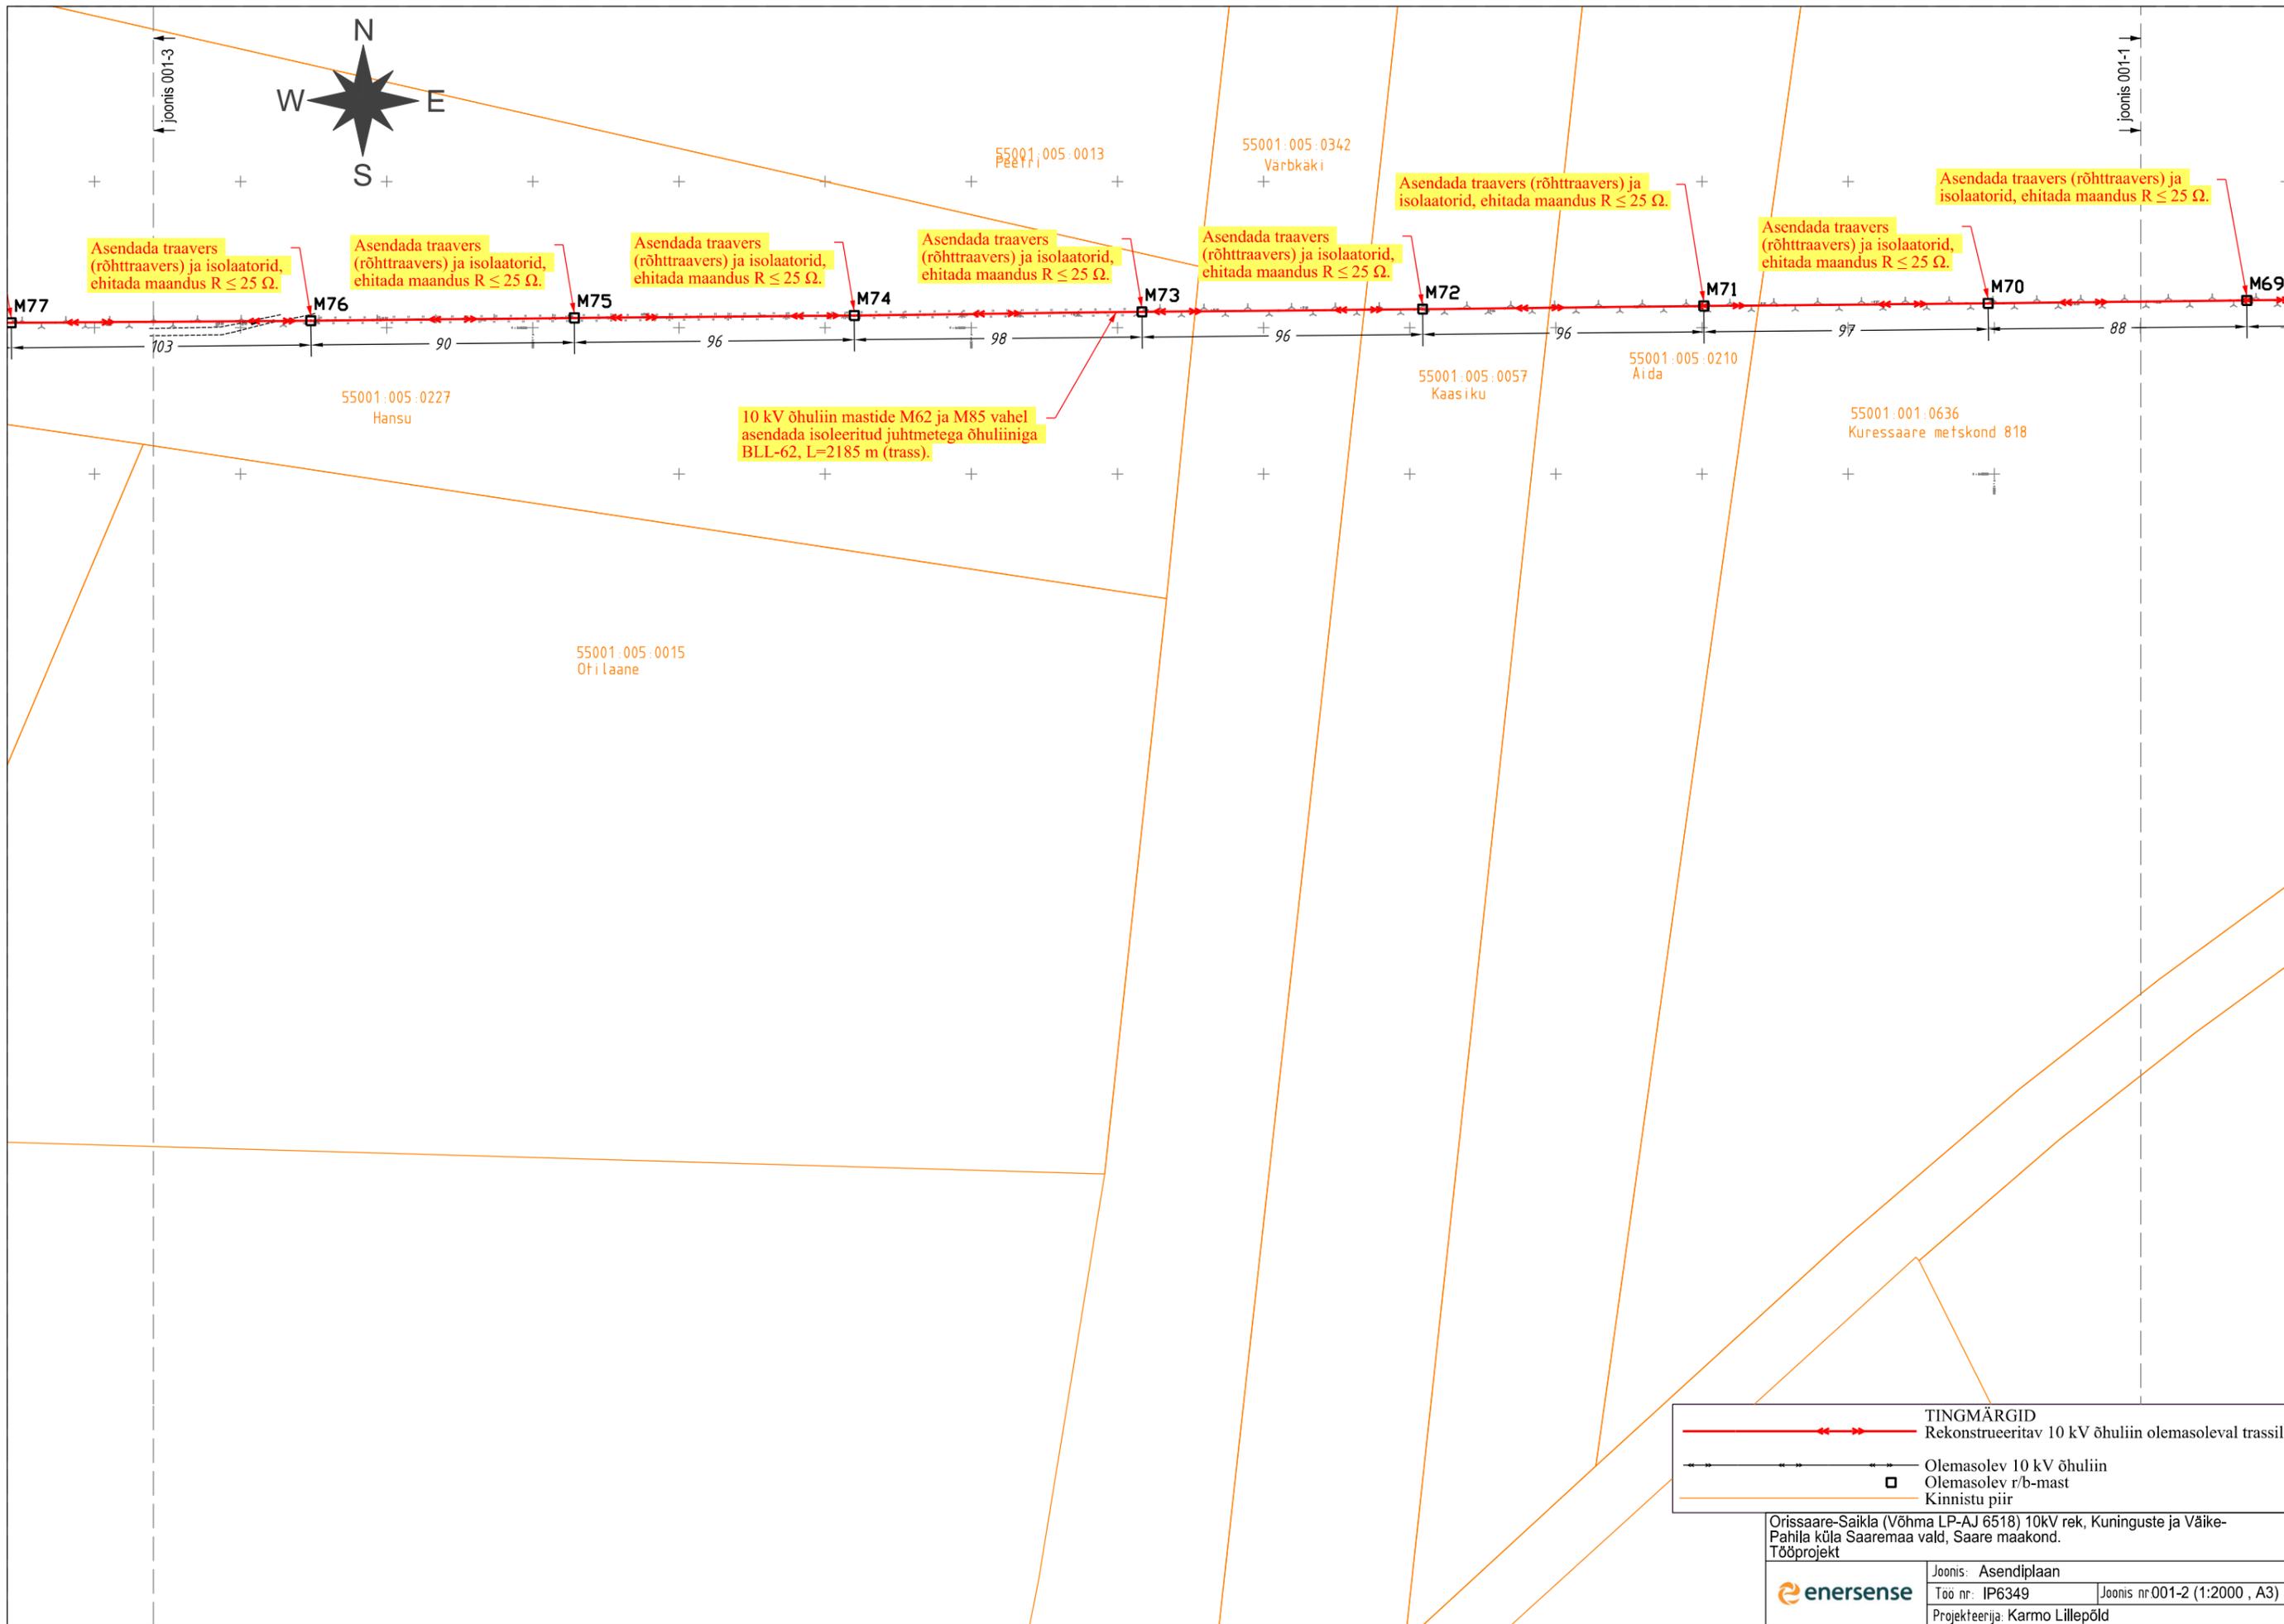

	TINGMÄRGID
	Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin olemasoleval trassil
	Olemasolev 10 kV õhuliin
	Olemasolev r/b-mast
	Kinnistu piir

Orissaare-Saikla (Võhma LP-AJ 6518) 10kV rek, Kuninguste ja Väike-Pahila küla Saaremaa vald, Saare maakond.
Tööprojekt


	Joonis: Asendiplaan	
	Too nr: IP6349	Joonis nr:001-2 (1:2000, A3)
	Projekteerija: Karmo Lillepõld	

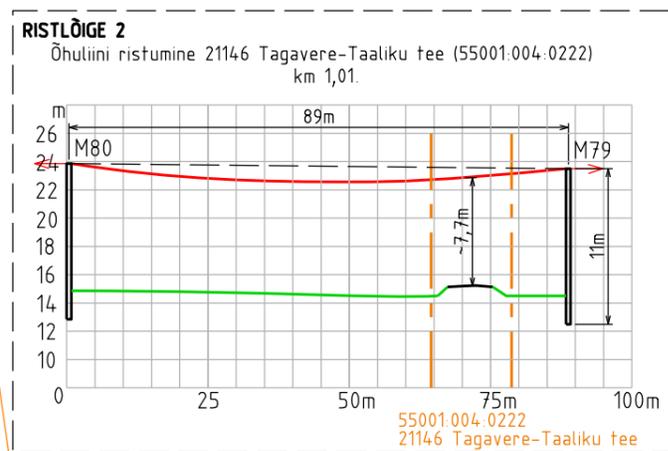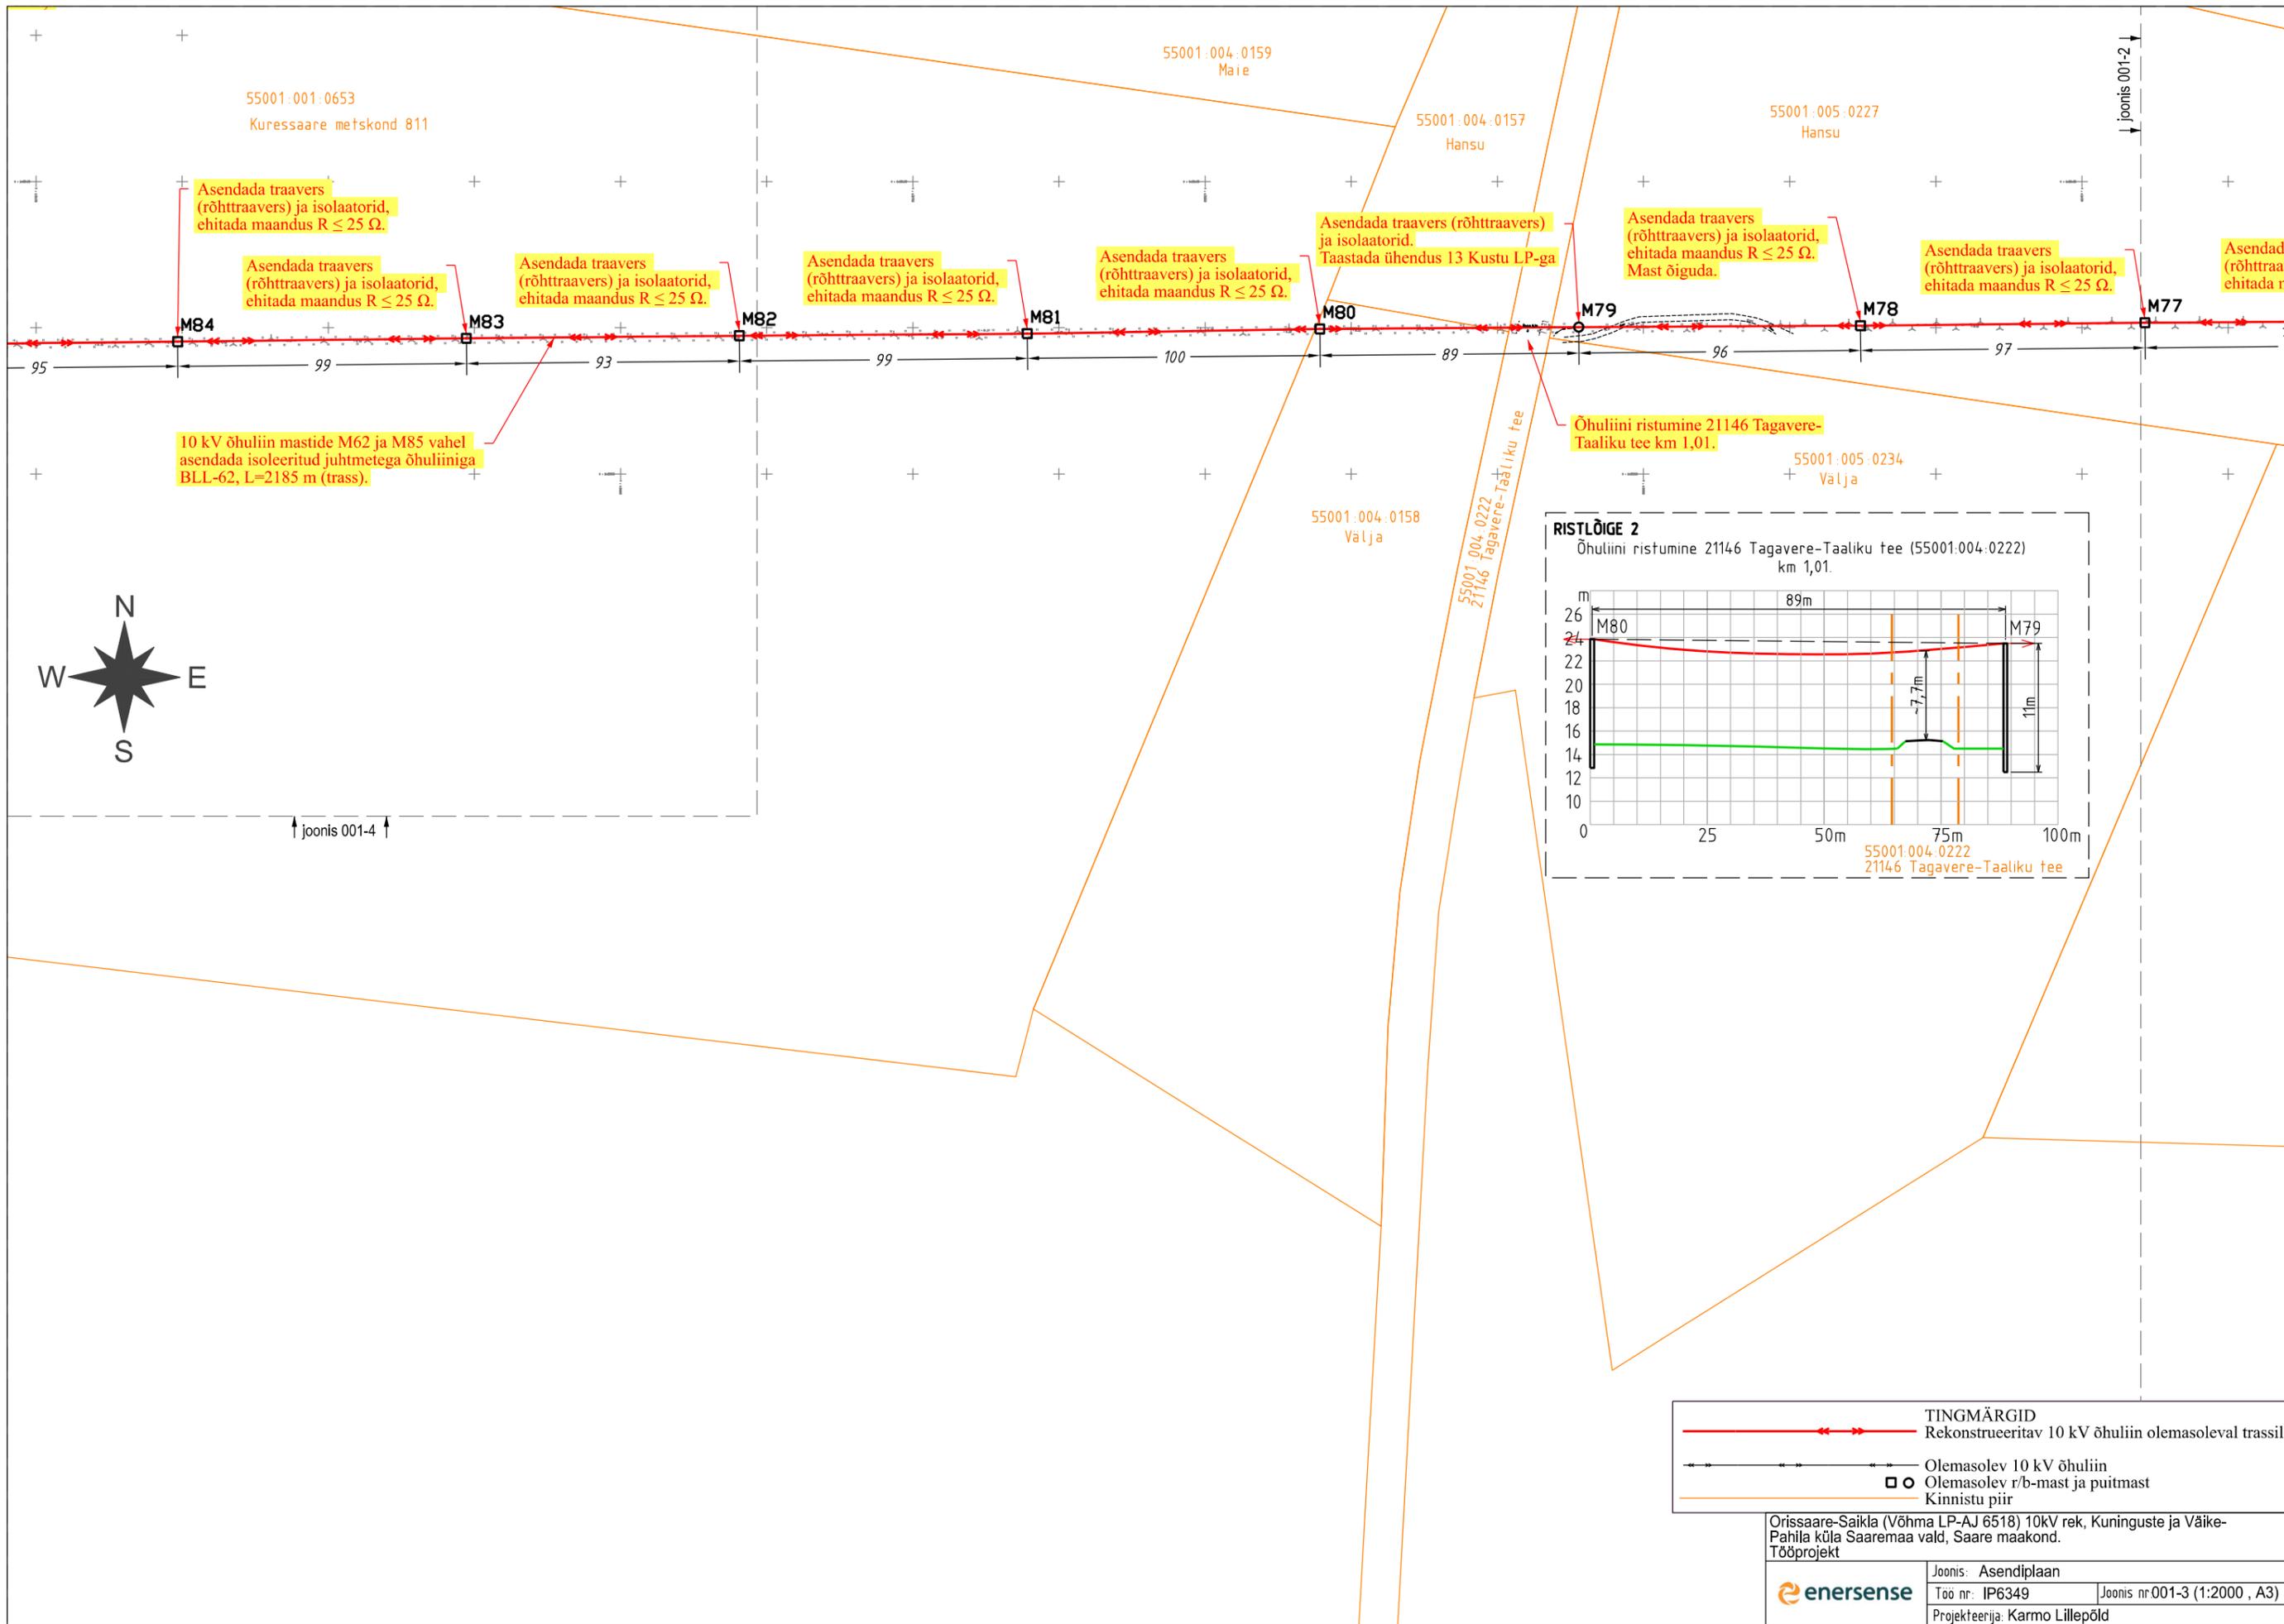

- TINGMÄRGID
- Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin olemasoleval trassil
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- ○ Olemasolev r/b-mast ja puitmast
- Kinnistu piir

Orissaare-Saikla (Võhma LP-AJ 6518) 10kV rek, Kuninguste ja Väike-Pahila küla Saaremaa vald, Saare maakond.
Tööprojekt

Joonis: Asendiplaan	
ener sense	Too nr: IP6349
Joonis nr:001-3 (1:2000, A3)	
Projekteerija: Karmo Lillepõld	

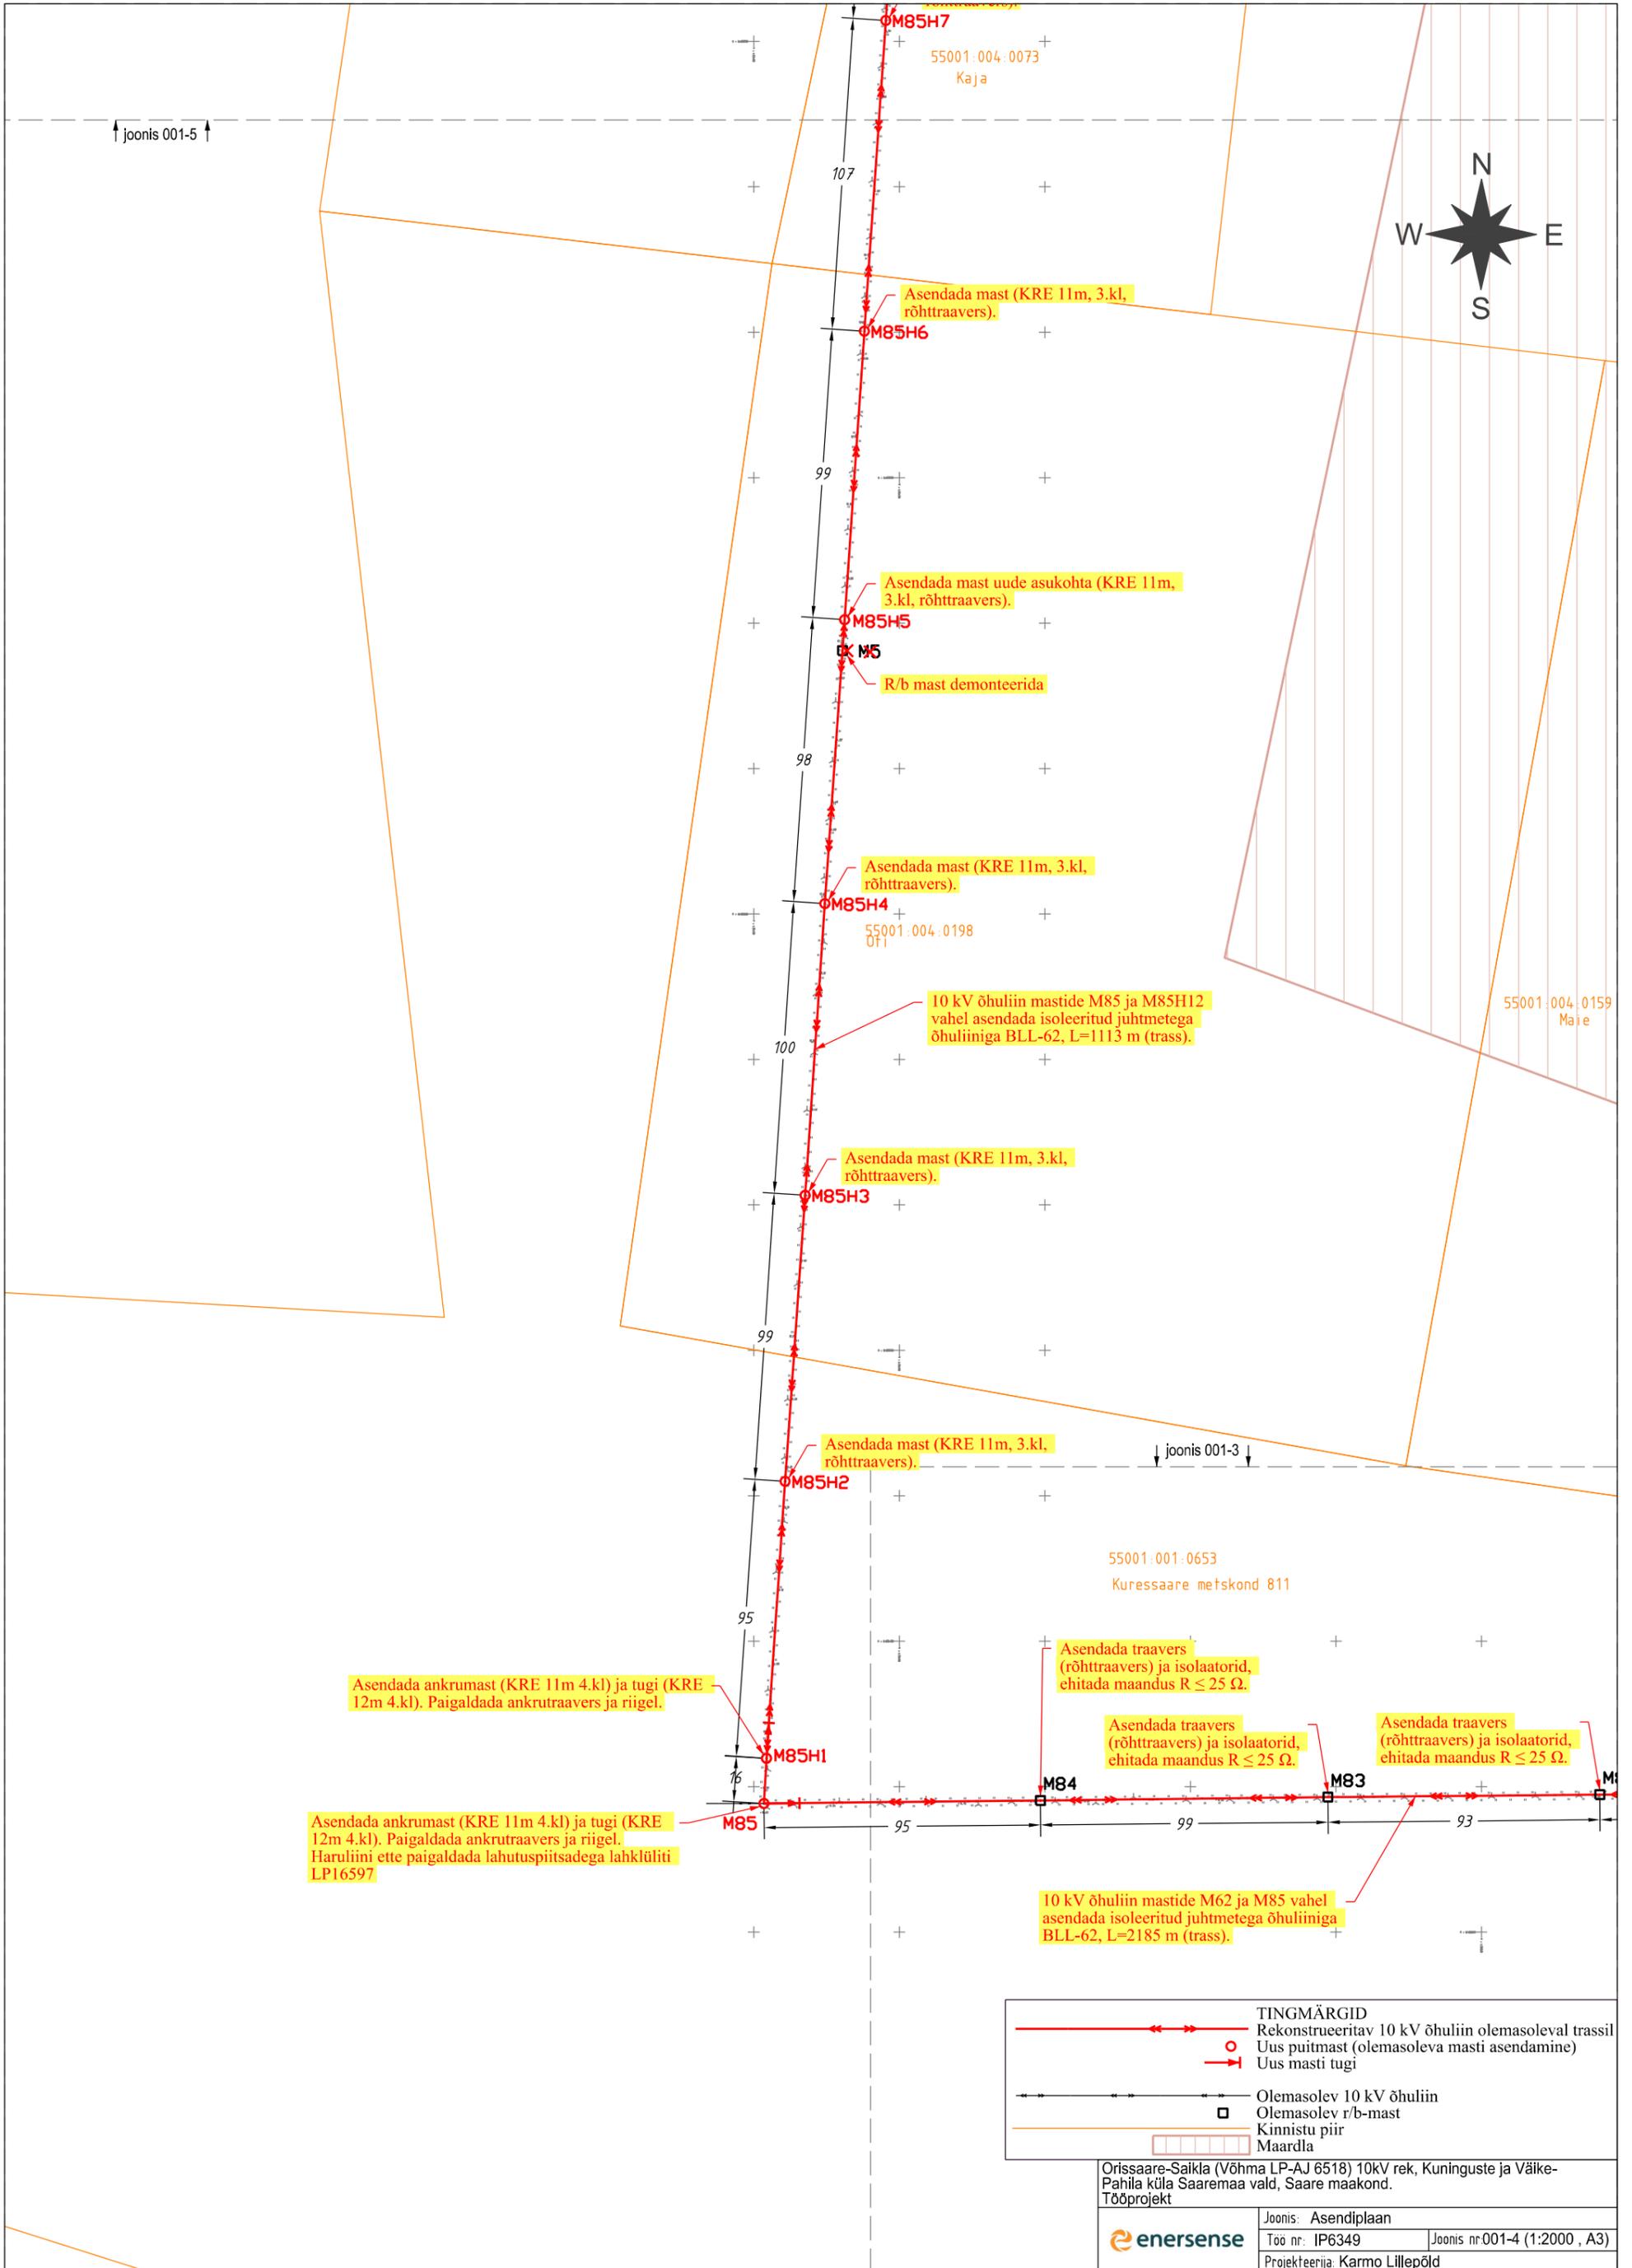

Asendada ankrumast (KRE 11m 4.kl) ja tugi (KRE 12m 4.kl). Paigaldada ankrutraavers ja riigel.
 Haruliini ette paigaldada lahutuspiitsadega lahklüliti LP16597

Asendada ankrumast (KRE 11m 4.kl) ja tugi (KRE 12m 4.kl). Paigaldada ankrutraavers ja riigel.



	TINGMÄRGID
	Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin olemasoleval trassil
	Uus puitmast (olemasoleva masti asendamine)
	Uus masti tugi
	Olemasolev 10 kV õhuliin
	Olemasolev r/b-mast
	Kinnistu piir
	Maardla

Orissaare-Saikla (Võhma LP-AJ 6518) 10kV rek, Kuninguste ja Väike-Pahila küla Saaremaa vald, Saare maakond.
 Tööprojekt

enersense	Joonis: Asendiplaan	Joonis nr:001-4 (1:2000, A3)
	Töö nr: IP6349	
	Projekteerija: Karmo Lilleepõld	

RISTLÕIGE 3

10 kV õhuliini pikiprofill mastide M85H10 ja M85H12 vahel

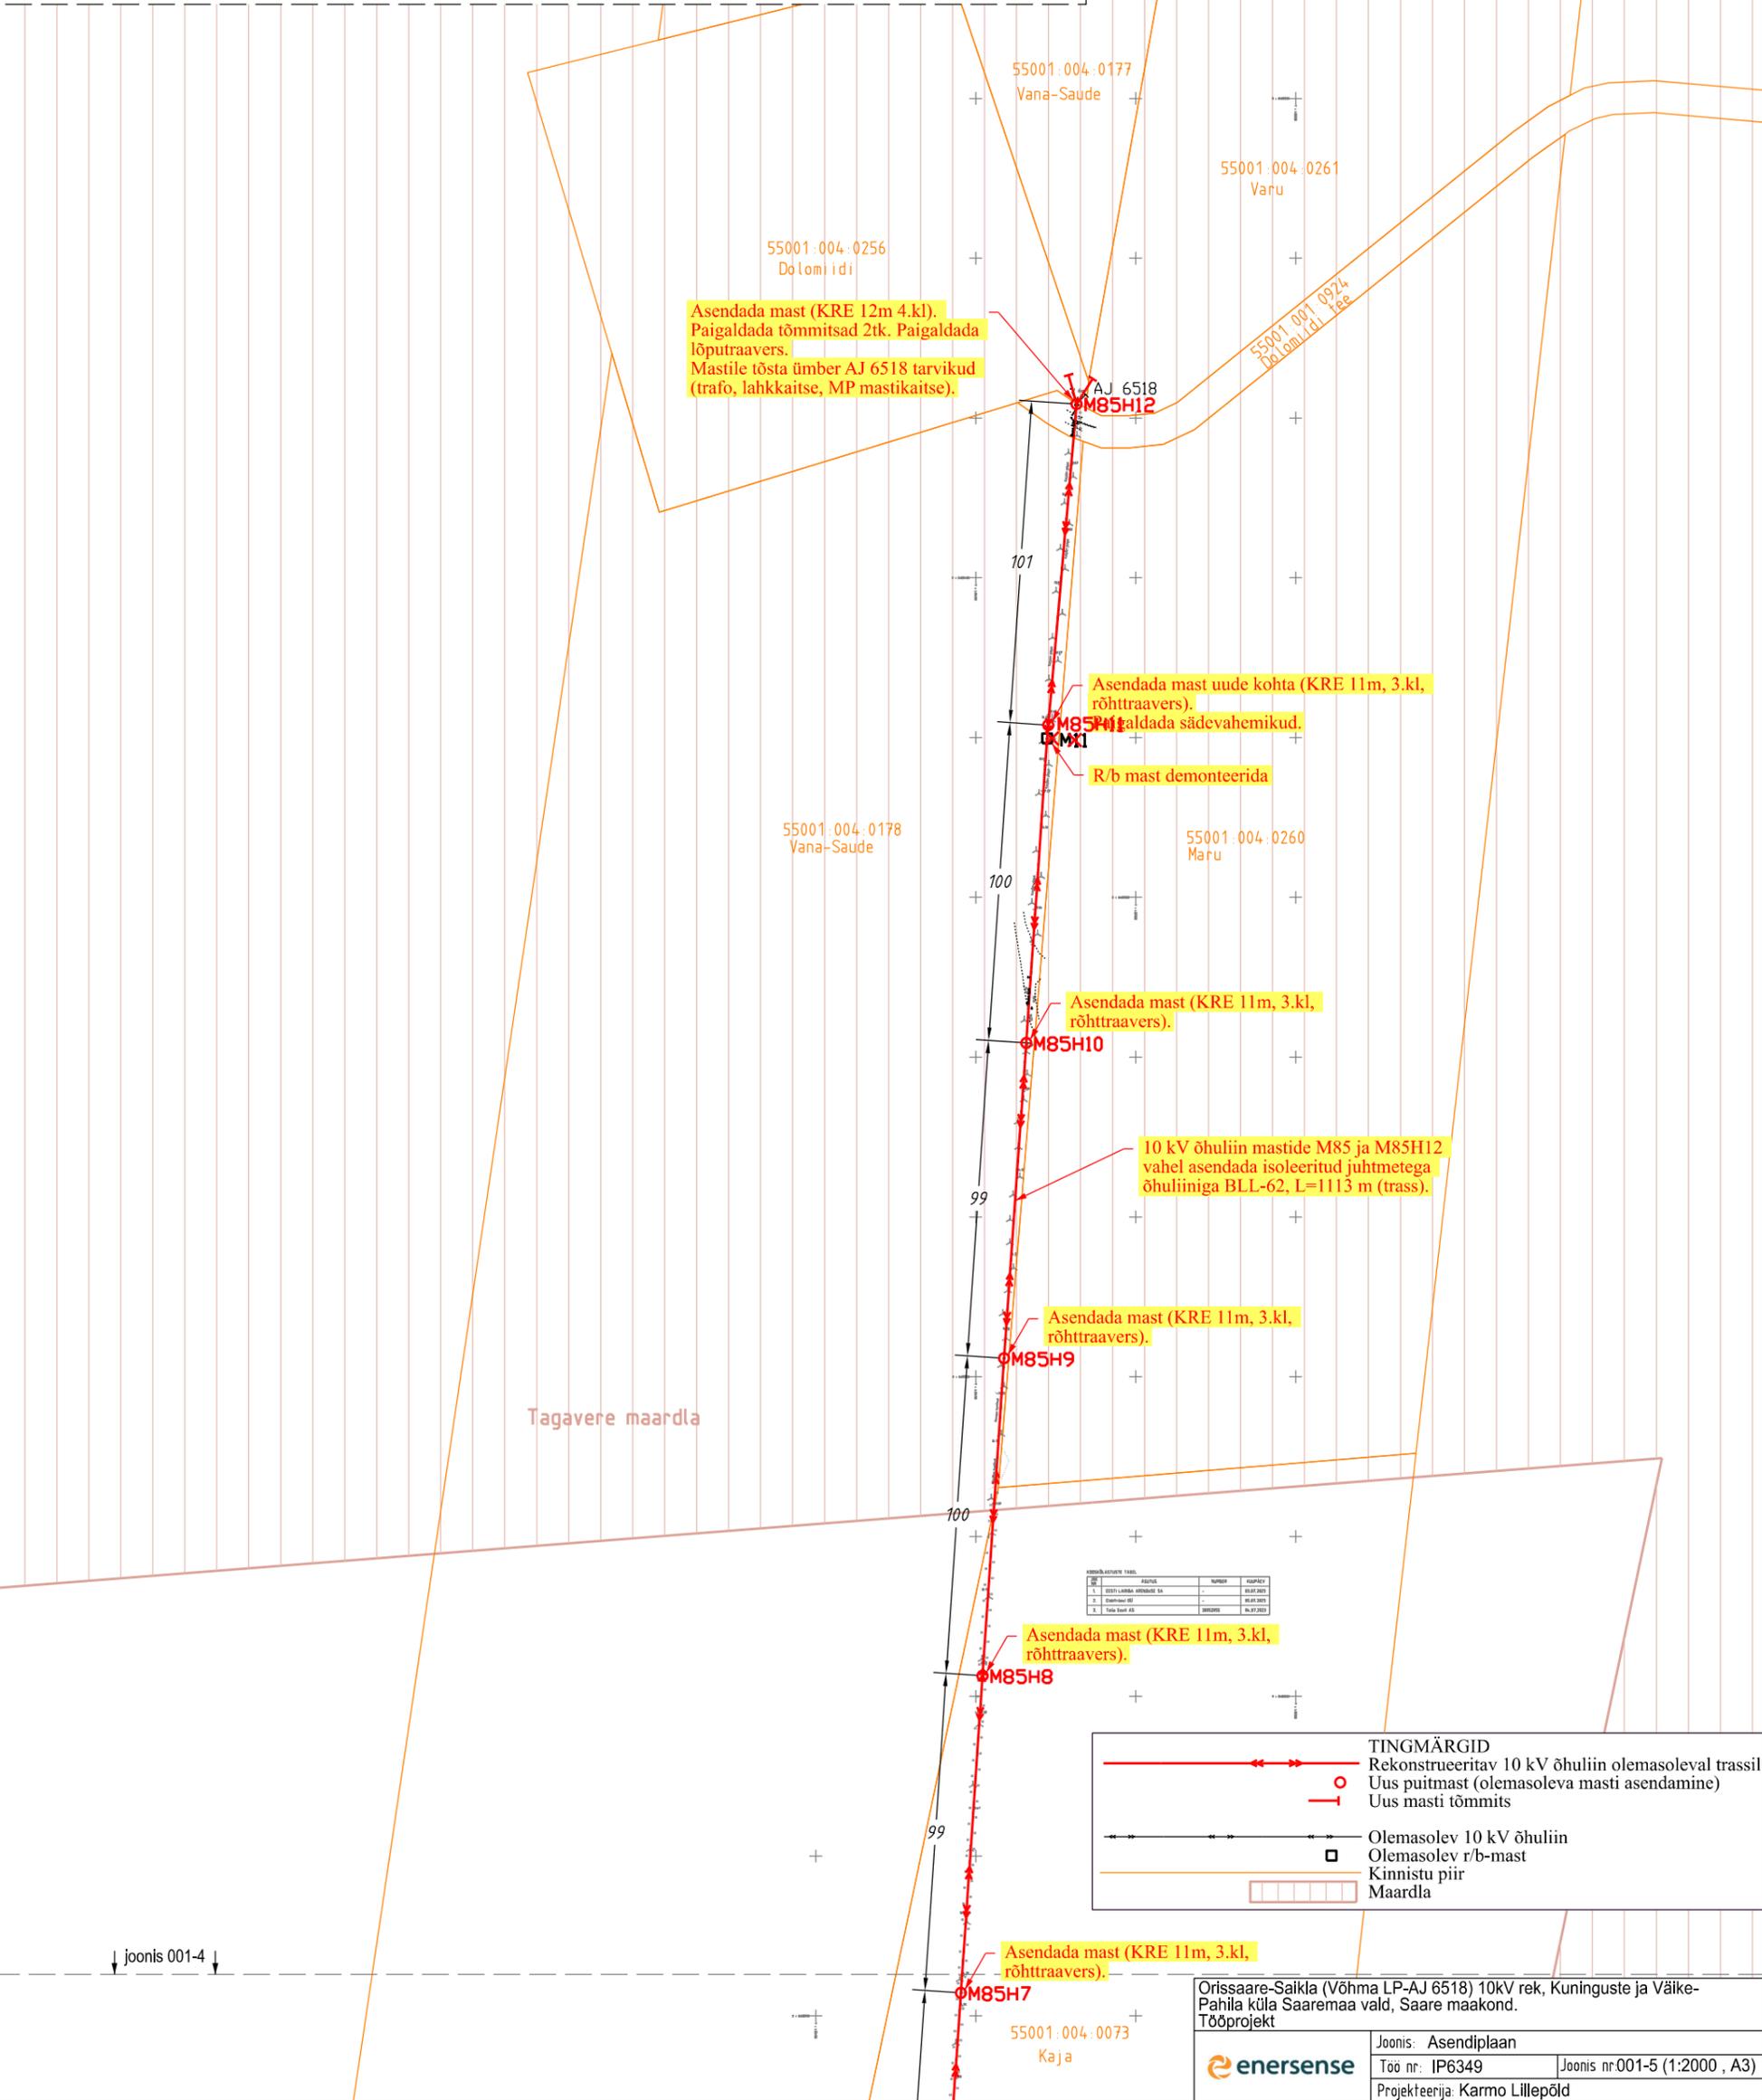

№	ASUND	NUMBER	ASUNDI
1.	Õhuliinide ja mastide	10.01.2019	10.01.2019
2.	Maardla	10.01.2019	10.01.2019
3.	Töö raamatid	10.01.2019	10.01.2019

- TINGMÄRGID**
- Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin olemasoleval trassil
 - Uus puitmast (olemasoleva masti asendamine)
 - Uus masti tõmmits
 - Olemasolev 10 kV õhuliin
 - Olemasolev r/b-mast
 - Kinnistu piir
 - Maardla

Orissaare-Saikla (Võhma LP-AJ 6518) 10kV rek, Kuninguste ja Väike-Pahila küla Saaremaa vald, Saare maakond.
Tööprojekt

enersense

Joonis: Asendiplaan
Töö nr: IP6349
Joonis nr:001-5 (1:2000, A3)
Projekteerija: Karmo Lillepõld