





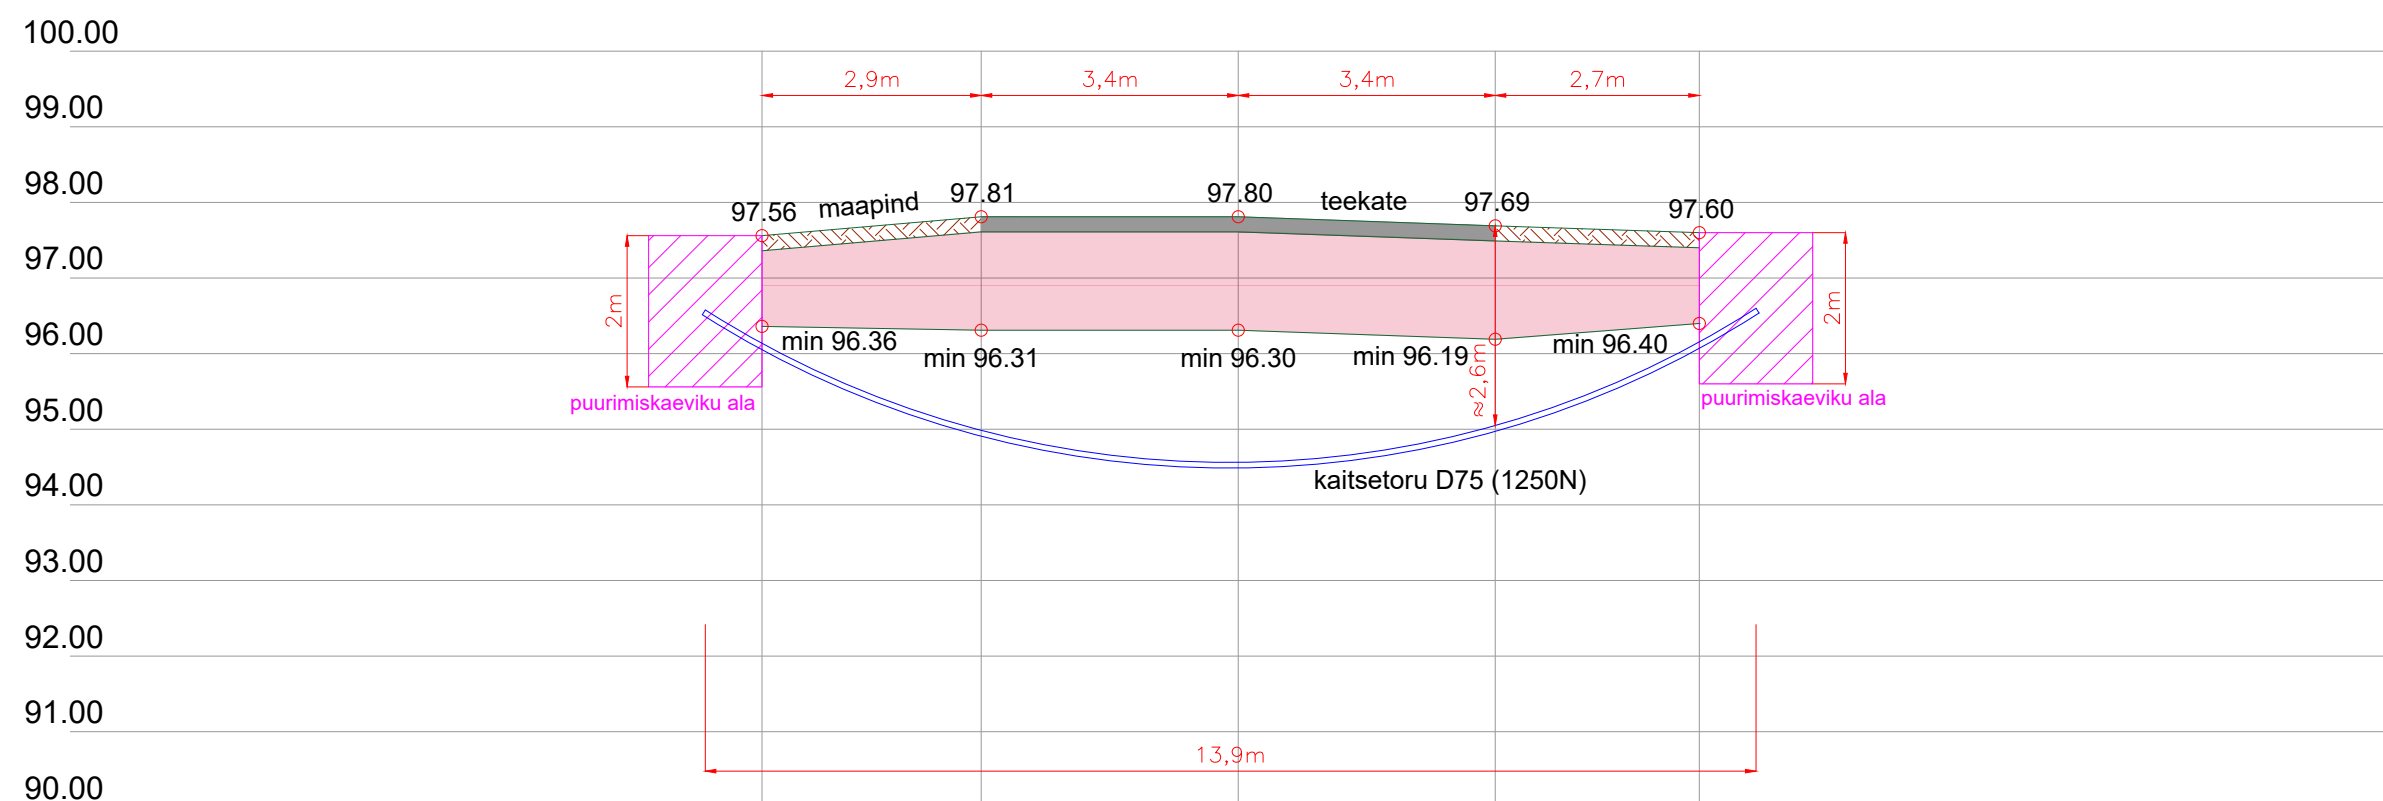
Ristlõige: Imastu raudteeülesõit km 184,184 (riigitee nr 17144 Imastu tee km 0,177)
M 1:100



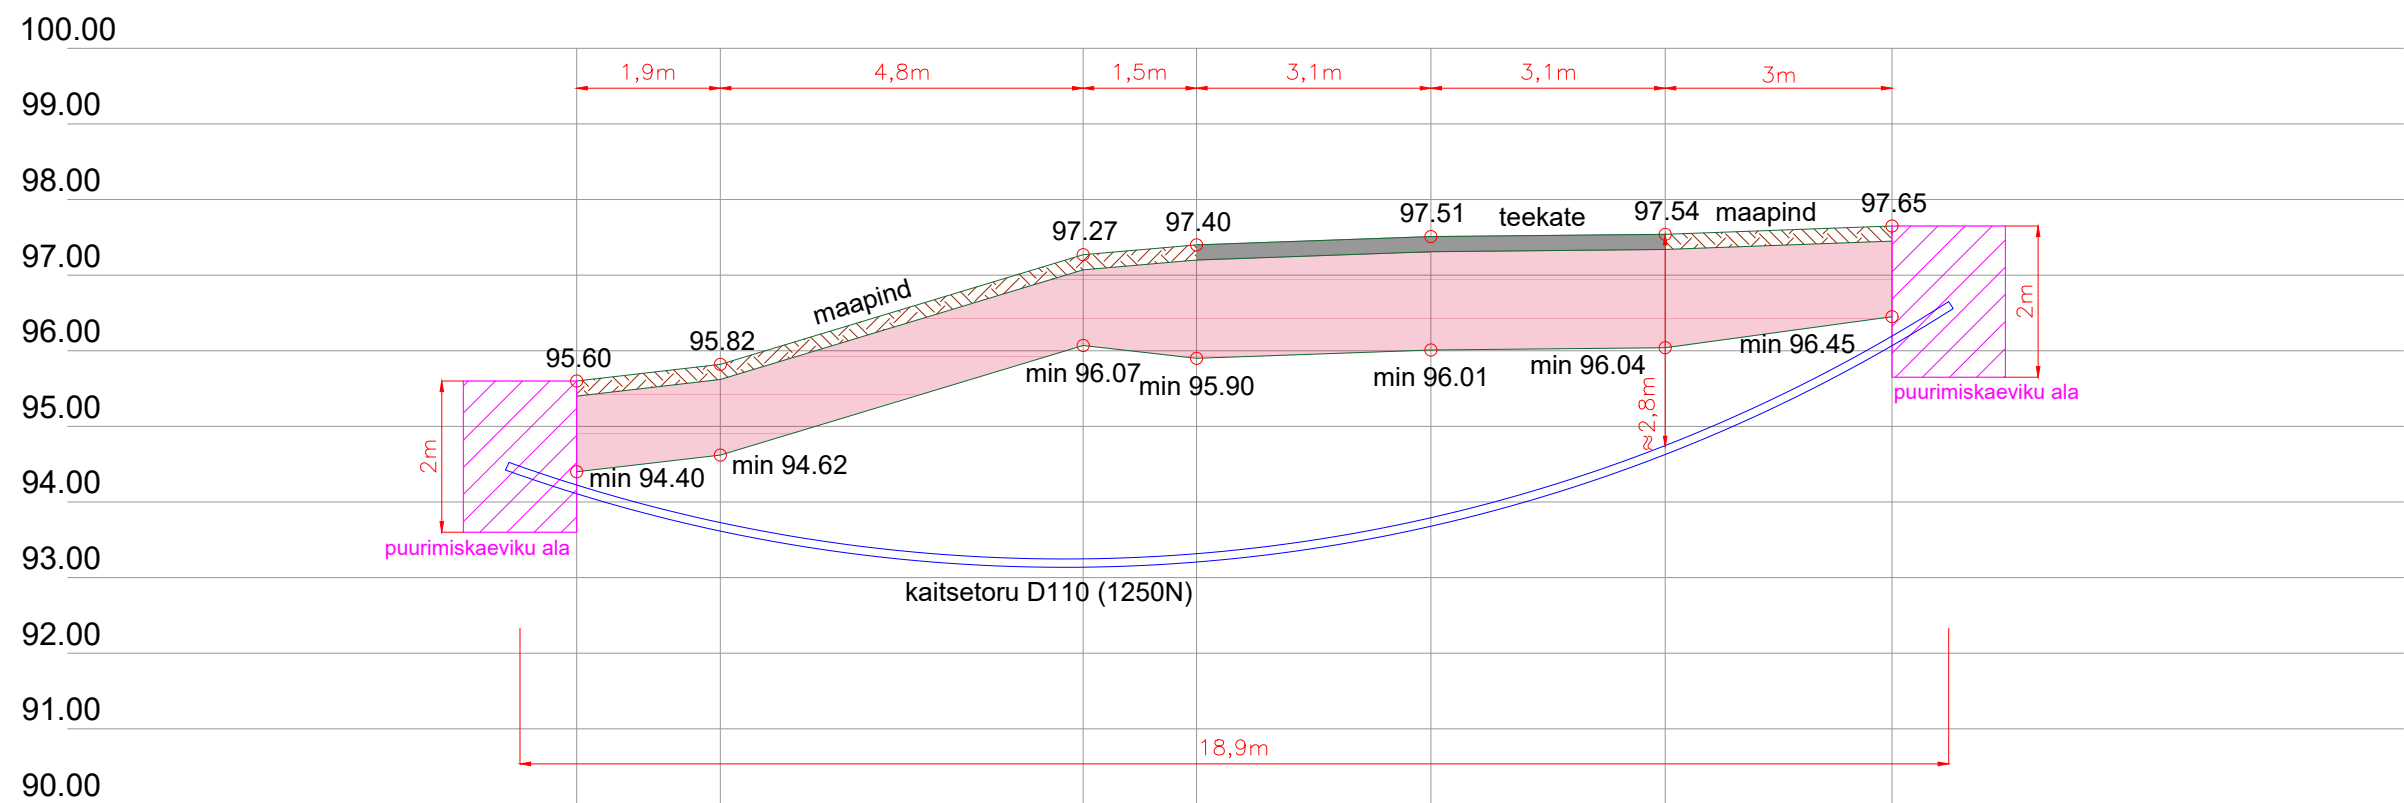

Kaablikanaliseerimise torude / kaitsetorus kaablite paigaldamine sõidutee alla kinnisel meetodil



Ristlõiked					<div>ICF</div> <div>INGENIERIA Y CONTROL FERROVIARIO S.A. Reg nr. A33877812</div>	
Vastutav isik	R.Campo	16.04.24		Joonise nr: EA-4-03		
Kontrollija	S.Berezin	16.04.24				
Projekteerija	E.Viljaste	16.04.24		Seotud projektiga: UAS201		
					Version:	Leht:
					2	1/3


Kaablikanaliseerimise torude / kaitsetorus kaablite paigaldamine sõidutee alla kinnisel meetodil




Ristlõiked						
Vastutav isik	R.Campo	16.04.24		Joonise nr: EA-4-03	INGENIERIA Y CONTROL FERROVIARIO S.A. Reg nr. A33877812	
Kontrollija	S.Berezin	16.04.24			Seotud projektiga: UAS201	Version:
Projekteerija	E.Viljaste	16.04.24		2		2/3



Ristlõiked: Imastu raudteeülesõit km 184,184

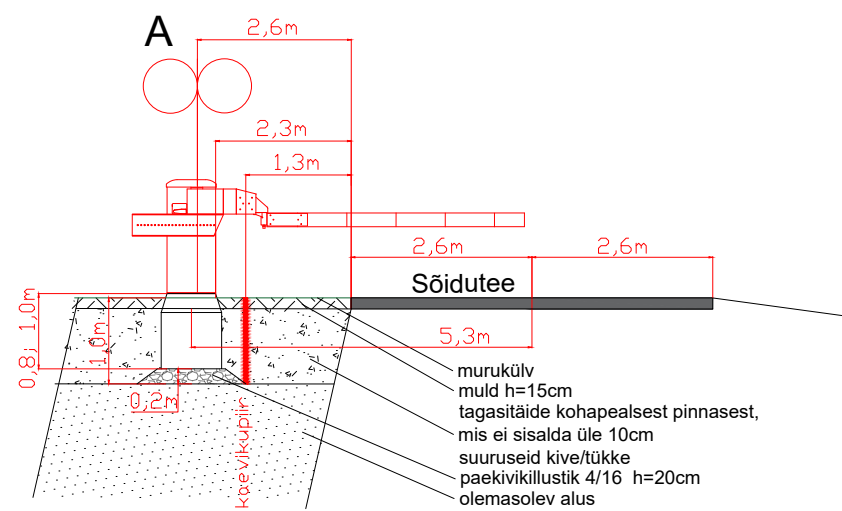Lõige 1-1

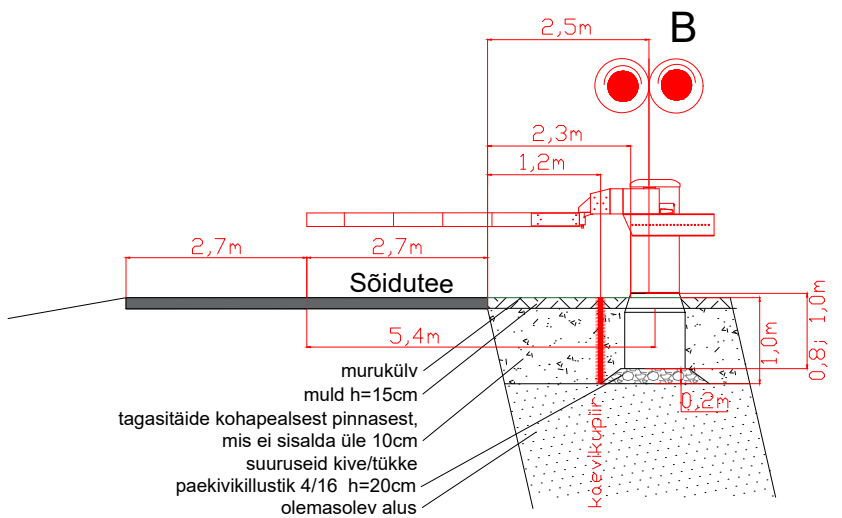

Lõige 2-2



Ristlõiked					ICF	
Vastutav isik	R.Campo	16.04.24		Joonise nr: EA-4-03		
Kontrollija	S.Berezin	16.04.24		Seotud projektiga: UAS201	Versioon: 2	Leht: 3/3
Projekteerija	E.Viljaste	16.04.24	