joon. 4

Ristumine sissesõidu teedega.
Trasside paigaldus kinnisel meetodil
puurimistorudes 1250N
pikkustega L=a' 95 m

Teemaa-alas paigaldada
trassid 1m sügavusele.
Paeses pinnases 0,6m
sügavusele.

Ristumine külavaheteega.
Trasside paigaldus kinnisel meetodil
puurimistorudes 1250N
pikkustega L=a' 98 m

Ristumine maanteega.
Trasside paigaldus kinnisel meetodil
puurimistorudes 1250N
pikkustega L=a' 56 m

Projekteeritud 10 kV tarbija maakaabelliin
AHXAMK 3x240/35 ja gaasi- ja sidetrass Sik.-Tahula
L_{trass}/L_{varuga}=4095/4210 m kaablikaitsetorus Ø160 mm
tugevusega 750 N L=3765 m ja 1250 N 330 m

Põõsaste ja puude
raadamise vajadus!

Ristumine sissesõidu teedega.
Trasside paigaldus kinnisel meetodil
puurimistorudes 1250N
pikkustega L=a' 92 m

Ristumine maanteega.
Trasside paigaldus kinnisel meetodil
puurimistorus 1250N
pikkustega L=a' 21 m

a' ø160mm
1m
Trasside vahekaugus

ø160mm ø300mm
1m
Trasside vahekaugus

Leenardi
71401: 001: 2242

Vana–Armanni
27003: 001: 0497

Anni
27003: 001: 0547

Juhani
27003: 001: 0643

Kaali–Mihkli
27003: 001: 0662

Vana–Juhani
27003: 001: 0642

21138 Tahula–Upa tee
27003: 001: 0340

Luskari
27003: 001: 0209

Torni
71401: 001: 3116

Kadaka
27003: 001: 0096

79 Upa–Leisi tee
27003: 001: 0344

Kadaka
71401: 001: 3115

Kadaka talu

Sinilille

1,00km
0,89km
1,00km
0,45km

0 20 40 60 80 100
cm/m 1:2000

Haljasala all

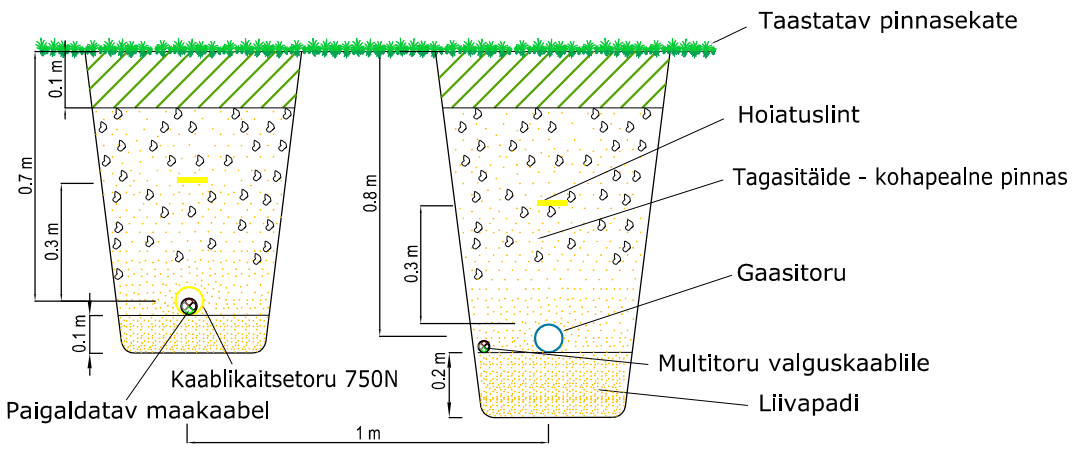

MÄRKUSED
1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
3. Kaevise täitmisel juhinduda projekti seletuskirja p. 5-st.
4. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada käsitsi.

TINGMÄRGID
- proj. 10 kV maakaabel 750N torus
- proj. gaasitrass
- ol.olev 10 kV õhuliin
- ol.olev 0,4 kV maakaabel
- maaüksuse piir
- proj. sidetrass
- proj. puurimistoru 1250 N
- gaasitrassi hülsi tuulutustoru

ÜLDASEND – jooniste jaotus M1:25000

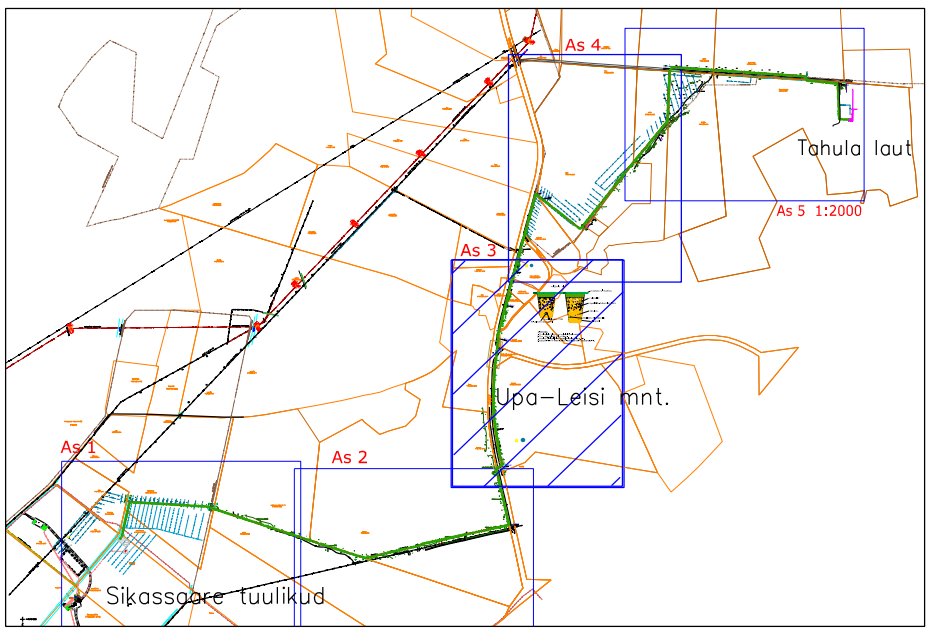

MÄRKUSED
* Alusplaanina on kasutatud J. Tahk maamõõdutööd nr. 12-5/2024 ja 1-3/2025.
Koordinaadid L-EST'97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

Tellija: OÜ Stacey	E-Projects	Aadress:	Vallimaa 9-28 Kuressaare	Töö nr:	343/24
				Staadium:	PP
		MTR reg.nr:	TEL 001753	Kuupäev:	19.02.25
Töö nimetus:	Sikassaare energiakeskuse trassid Sikassaare ja Tahula k., Saaremaa	Reg. nr: Telefon: e–mail:	12135774 51 64 840 leho@tt.ee	Leht/Lehti:	3
				Mõõt.:	A3 1:2000
Joonise nimetus:	Asendiplaan – 3	Projekteerija:	Leho Jõeäär	Allkiri:	
		Kontrollis:	Peeter Kesner	Allkiri:	