



Lk.1(1)

Reg.nr.14833991 Gagarini 37,Sillamäe tel. 55665595

AZF labor OÜ

Valgustatuse mõõtmise protokoll nr.122V/25A 26.03.2025.a. lk1/2

Tellija nimi Eriline Kool, Tondi tn.55,Tallinn <erilinekool@gmail.com> ,

Mõõtmise koht Tondi tn.55,Tallinn, Harjumaa

Mõõteriistad(nimetus,tüüp):

Luksmeeter TES 1335, nr.0190304895

Kalibreerimine teostatud : nr.ATL0-23/0161 09.05.2023 AS Metrosert

Dokumendid, mille alusel teostati mõõtmised:

Labori tööjuhend F-2 v2/ ,Töökohtade valgustuse mõõtmine /põhineb standardil DIN 5035-6:2006/ , laiendmääramatus +/-12,8%

Mõõtmise kuupäev: 25.03.2025.a. 18.50-19.30/ aknad on ruloodega suletud/

Tehniline dokumentatsioon on hankitud kliendi poolt

Jrk nr.	Mõõtmise koht	Valgusti info; tüd või kombinir.	Kunstlik valgustus lx			Nõutud tase lx EVS-EN 12464-1:2021
			E kesk.	E max.	E min.	
1	1.Õpperuum	LED,Üld	537	589	501	500
2	2.Õpperuum	LED,Üld	533	587	502	500
3	3.Õpperuum	LED,Üld	626	810	505	500
4	4.Õpperuum	LED,Üld	581	722	475	500
5	5.Õpperuum	LED,Üld	619	729	495	500
6	302 Rektor	LED,Üld	519	525	487	500
7	317.Lounge	LED,Üld	646	843	447	500

P-232v ping tester Kyoritsu KEW 1710 ser. 0008115,


Käesolevaga labor teavitab klienti asjaolust, et EAK oma hindamiste raames puutub kokku käesolevas protokollis

Mõõtmistulemused kehtivad ainult nimetatud objekti kohta ja mõõtmiste teostamise ajal.


Mõõtmisprotokolli jagamine on labori loata keelatud. .

Mõõtis juhataja A.Zagamula

Koostas spetsialist L.Zagamula

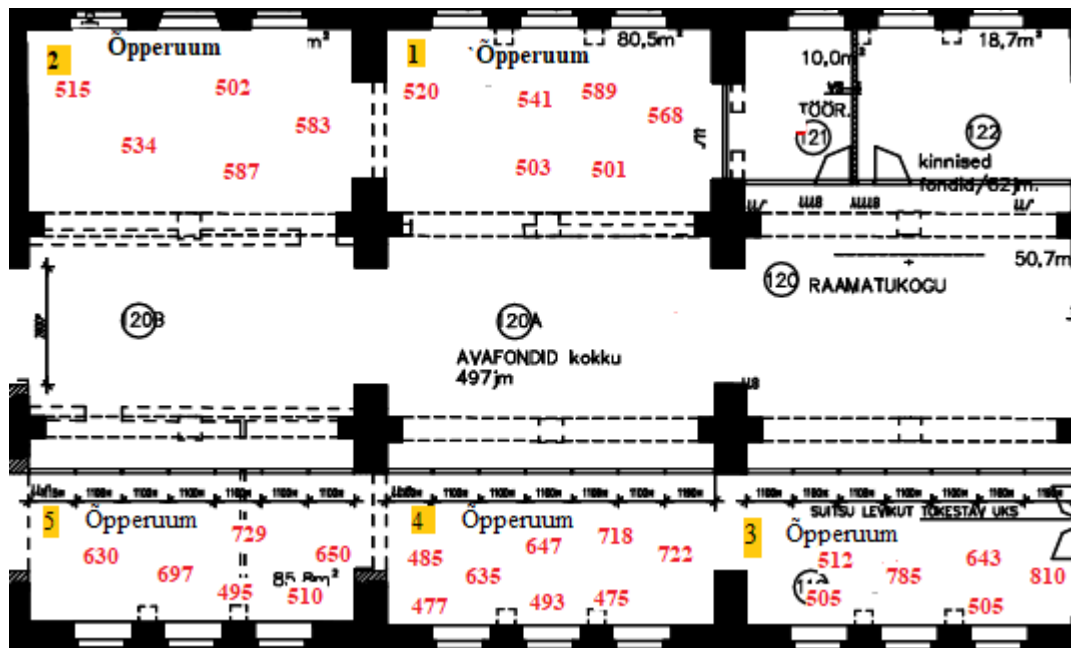

Kab.302/Rektor/

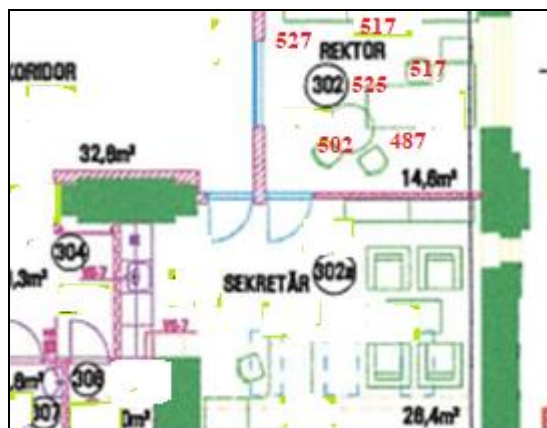

Kab.317/Lounge/

