
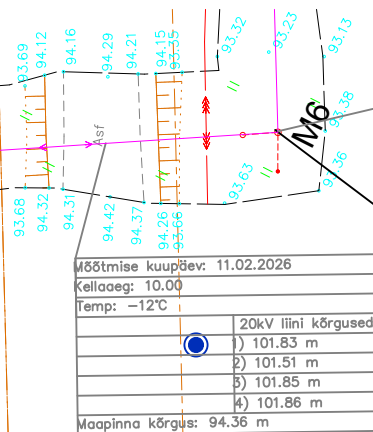
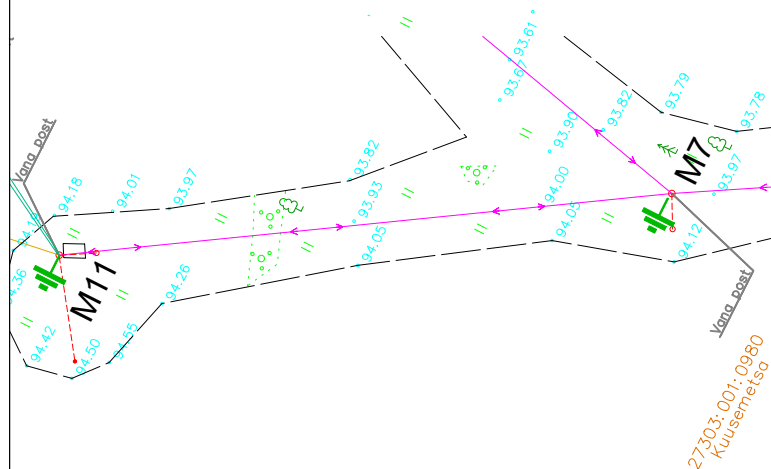


27303:001:1300
17156 Hõbeda-Võipere tee

27303:001:0980
Kuusemetsa

27303:001:0340
Karjamäe

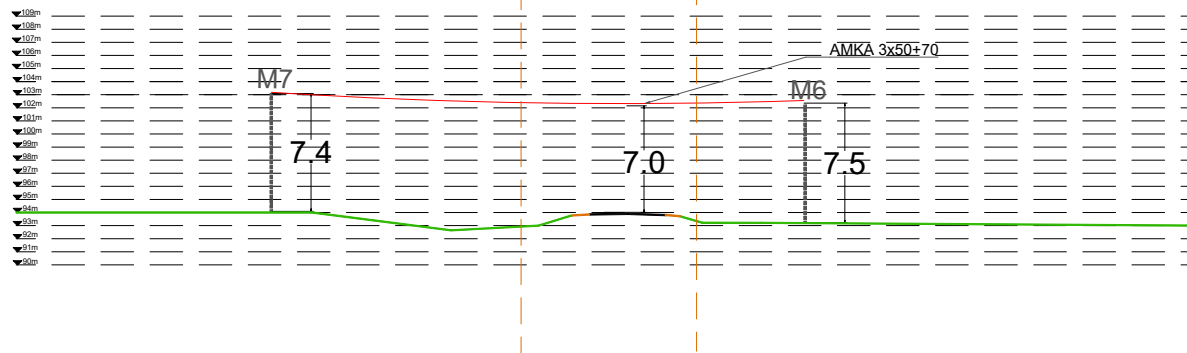

Mõõtmise kuupäev: 11.02.2026	
20kV liini kõrgused	
1)	102.48 m
2)	102.46 m
3)	102.44 m
4)	102.50 m
Maapinna kõrgus: 93.39 m	

Mõõtmise kuupäev: 11.02.2026	
Kellaeg: 10.00	
Temp: -12°C	
20kV liini kõrgused	
1)	101.83 m
2)	101.51 m
3)	101.85 m
4)	101.86 m
Maapinna kõrgus: 94.36 m	

Tellija: 	Töövõtja: 	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 20.08.2026
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: ENS-26-029
Töö nimetus: Võipere küla:(Tapa) F2 rikete vähendamine, IP9045	E-mail: hardi.tamme@enersense.com Tel nr: +372 5174402		Joon nr: 003
			Mõõtkava:-
Joonise nimetus: 17156 Hõbeda-Võipere tee ristmäväli	Projekteeris: Hardi Tamme Kontrollis: Sander Kotter		