


Käära
14901:001:0071

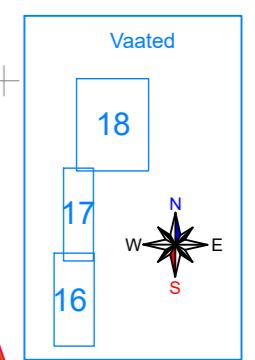

TINGMÄRGID

—	Olemasolev keskpinge õhuliin
○	Olemasolev puitpost
□	Olemasolev raudbetoonpost
—	Olemasolev tõmmits
×	Demontaaž
—	Kinnistu piir

Märkused.
10 kV õhuliini demontaaž Rabaääre kinnistul teostada kuival perioodil, et pinnase kahjustused oleksid minimaalsed.

Projekt Pärnu-Jaagupi 20kV elektrivõrgu projekteerimine III etapp Tori ja Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond				Tellija Elektrilevi OÜ		
Joonis Asendiplaani vaated 16-18				Joonise nr IK1172-1		
Projekteeris	Tõnu Heinmets	11.2020	+372 55634332	Möötkava	M 1: 1000	
Kontrollis				Staadium	Tööprojekt	
Projektijuht				Keel	Leht	Lehti
				EST	11	46

LEONHARD WEISS
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EL10665798-0001