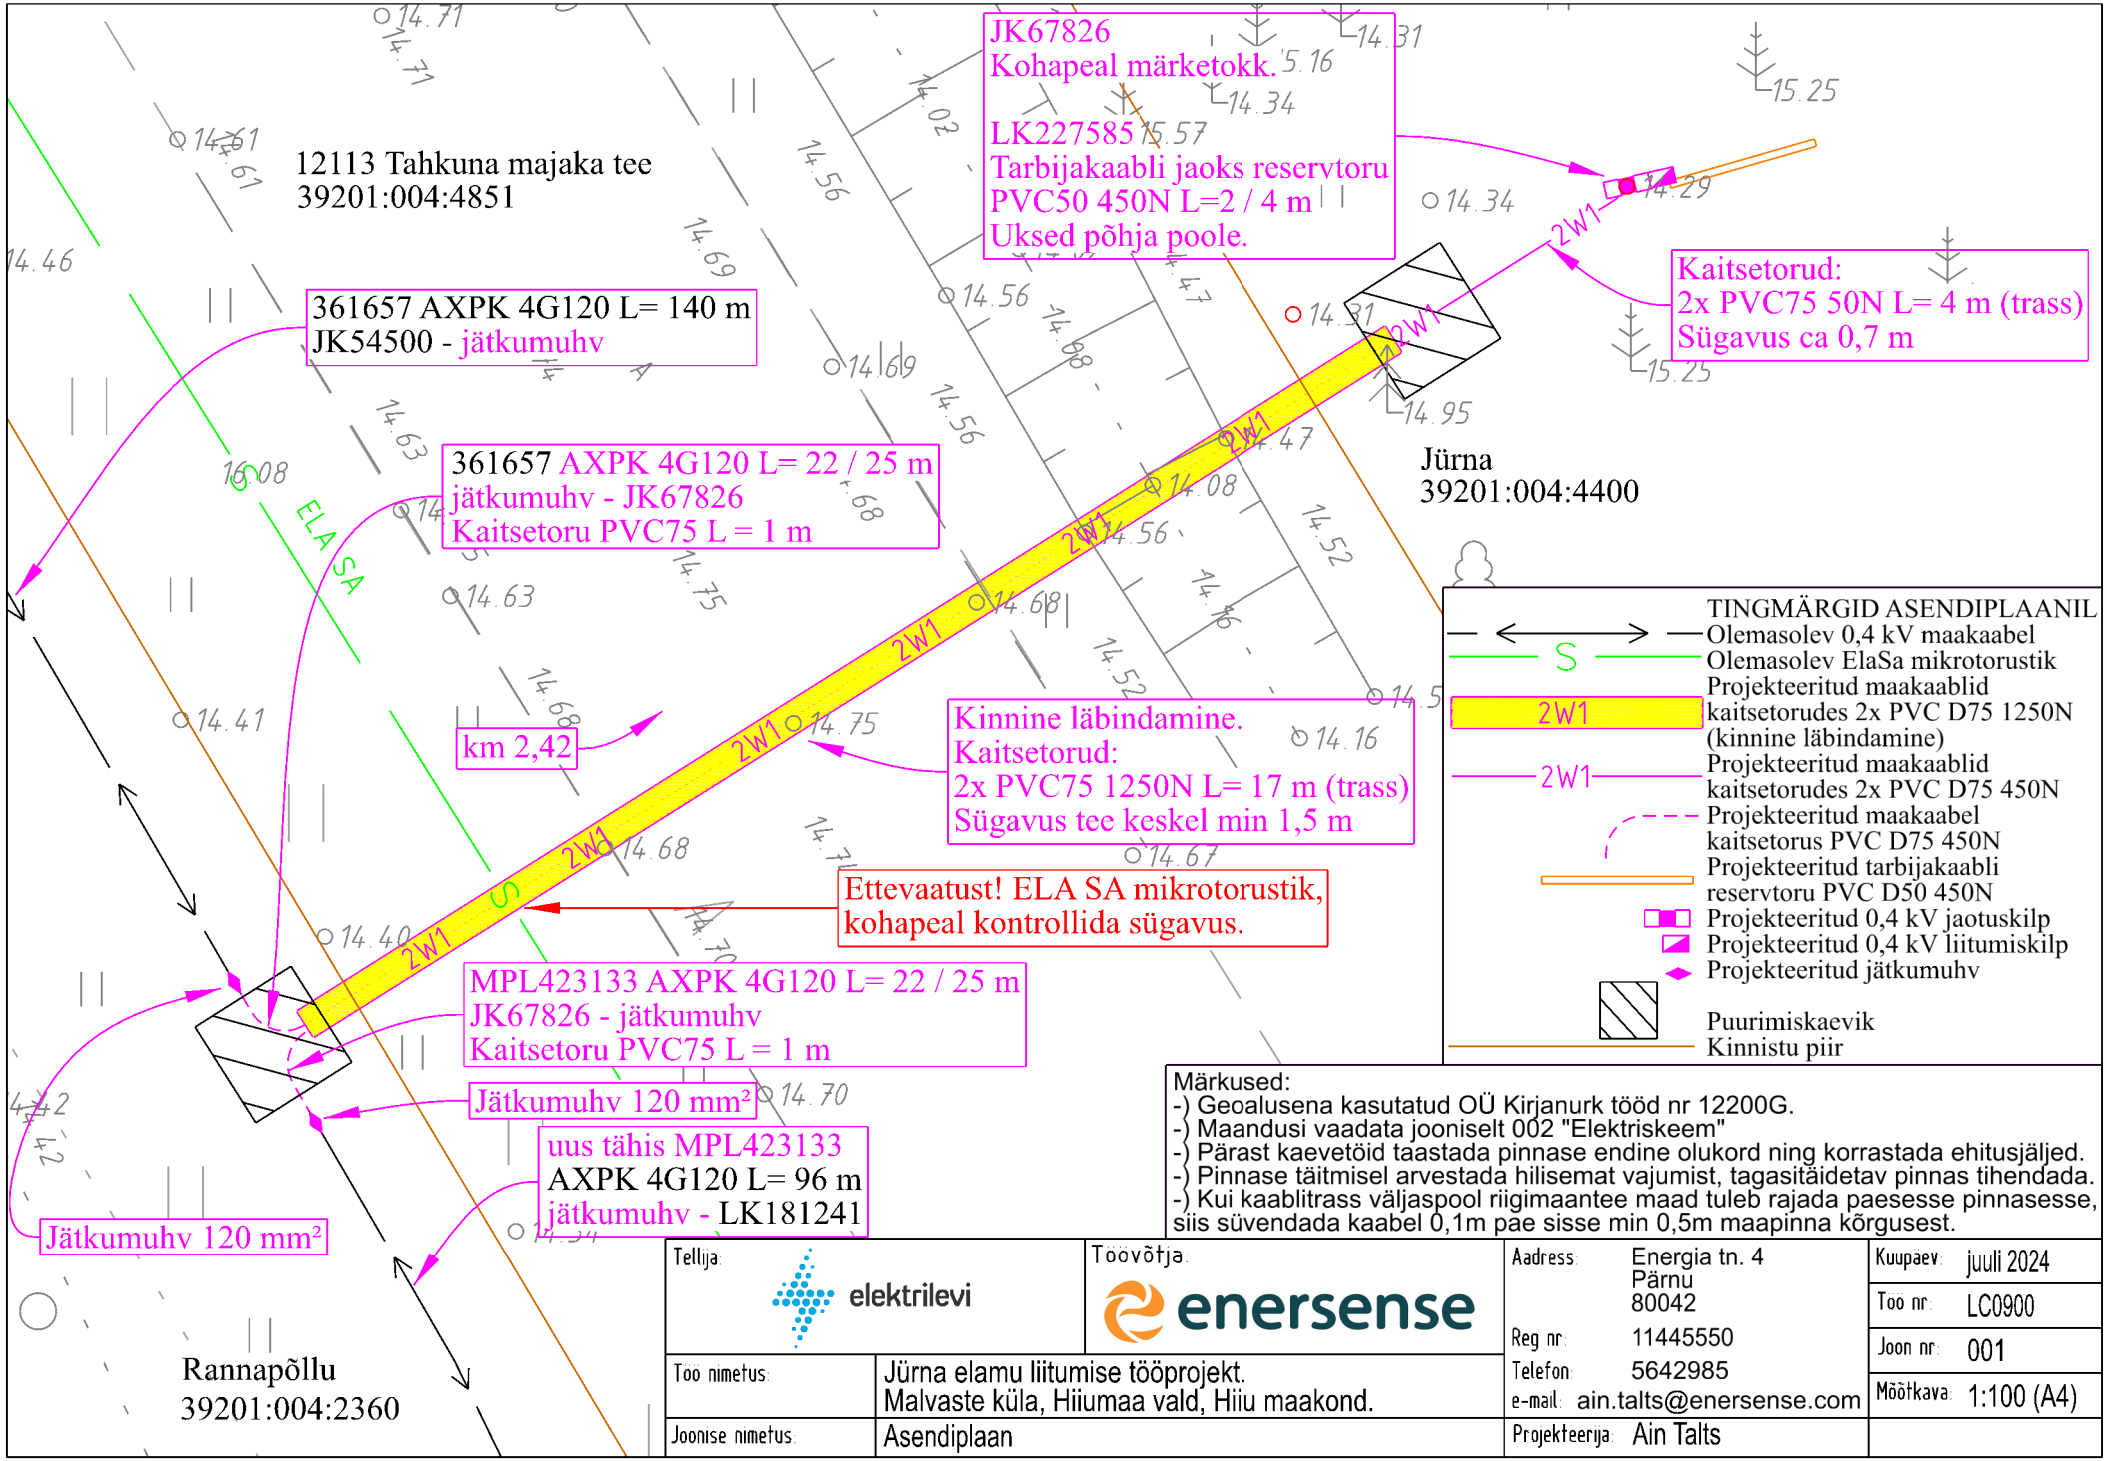
12113 Tahkuna majaka tee
39201:004:4851
361657 AXPK 4G120 L= 140 m
JK54500 - jätkumuhv
361657 AXPK 4G120 L= 22 / 25 m
jätkumuhv - JK67826
Kaitsetoru PVC75 L = 1 m
km 2,42
JK67826
Kohapeal märketokk.
LK227585
Tarbijakaabli jaoks reservtoru
PVC50 450N L=2 / 4 m
Uksed põhja poole.
Kaitsetorud:
2x PVC75 50N L= 4 m (trass)
Sügavus ca 0,7 m
Jürna
39201:004:4400
Kinnine läbindamine.
Kaitsetorud:
2x PVC75 1250N L= 17 m (trass)
Sügavus tee keskel min 1,5 m
Ettevaatust! ELA SA mikrotorustik,
kohapeal kontrollida sügavus.
MPL423133 AXPK 4G120 L= 22 / 25 m
JK67826 - jätkumuhv
Kaitsetoru PVC75 L = 1 m
Jätkumuhv 120 mm²
uus tähis MPL423133
AXPK 4G120 L= 96 m
jätkumuhv - LK181241
Jätkumuhv 120 mm²
Rannapõllu
39201:004:2360
ELA SA
2W1
S
TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
Olemasolev 0,4 kV maakaabel
Olemasolev ElaSa mikrotorustik
Projekteeritud maakaablid kaitsetorudes 2x PVC D75 1250N (kinnine läbindamine)
Projekteeritud maakaablid kaitsetorudes 2x PVC D75 450N
Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D75 450N
Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru PVC D50 450N
Projekteeritud 0,4 kV jaotuskilp
Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
Projekteeritud jätkumuhv
Puurimiskaevik
Kinnistu piir
Märkused:
-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 12200G.
-) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
-) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-) Kui kaablitrass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paesesse pinnasesse, siis süvendada kaabel 0,1m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest.
Tellija: elektrilevi
Töövõtja: enersense
Aadress: Energia tn. 4, Pärnu, 80042
Reg nr: 11445550
Telefon: 5642985
e-mail: ain.talts@enersense.com
Projekteerija: Ain Talts
Töö nimetus: Jürna elamu liitumise tööprojekt. Malvaste küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.
Joonise nimetus: Asendiplaan
Kuupäev: juuli 2024
Töö nr: LC0900
Joon nr: 001
Mõõtkava: 1:100 (A4)