


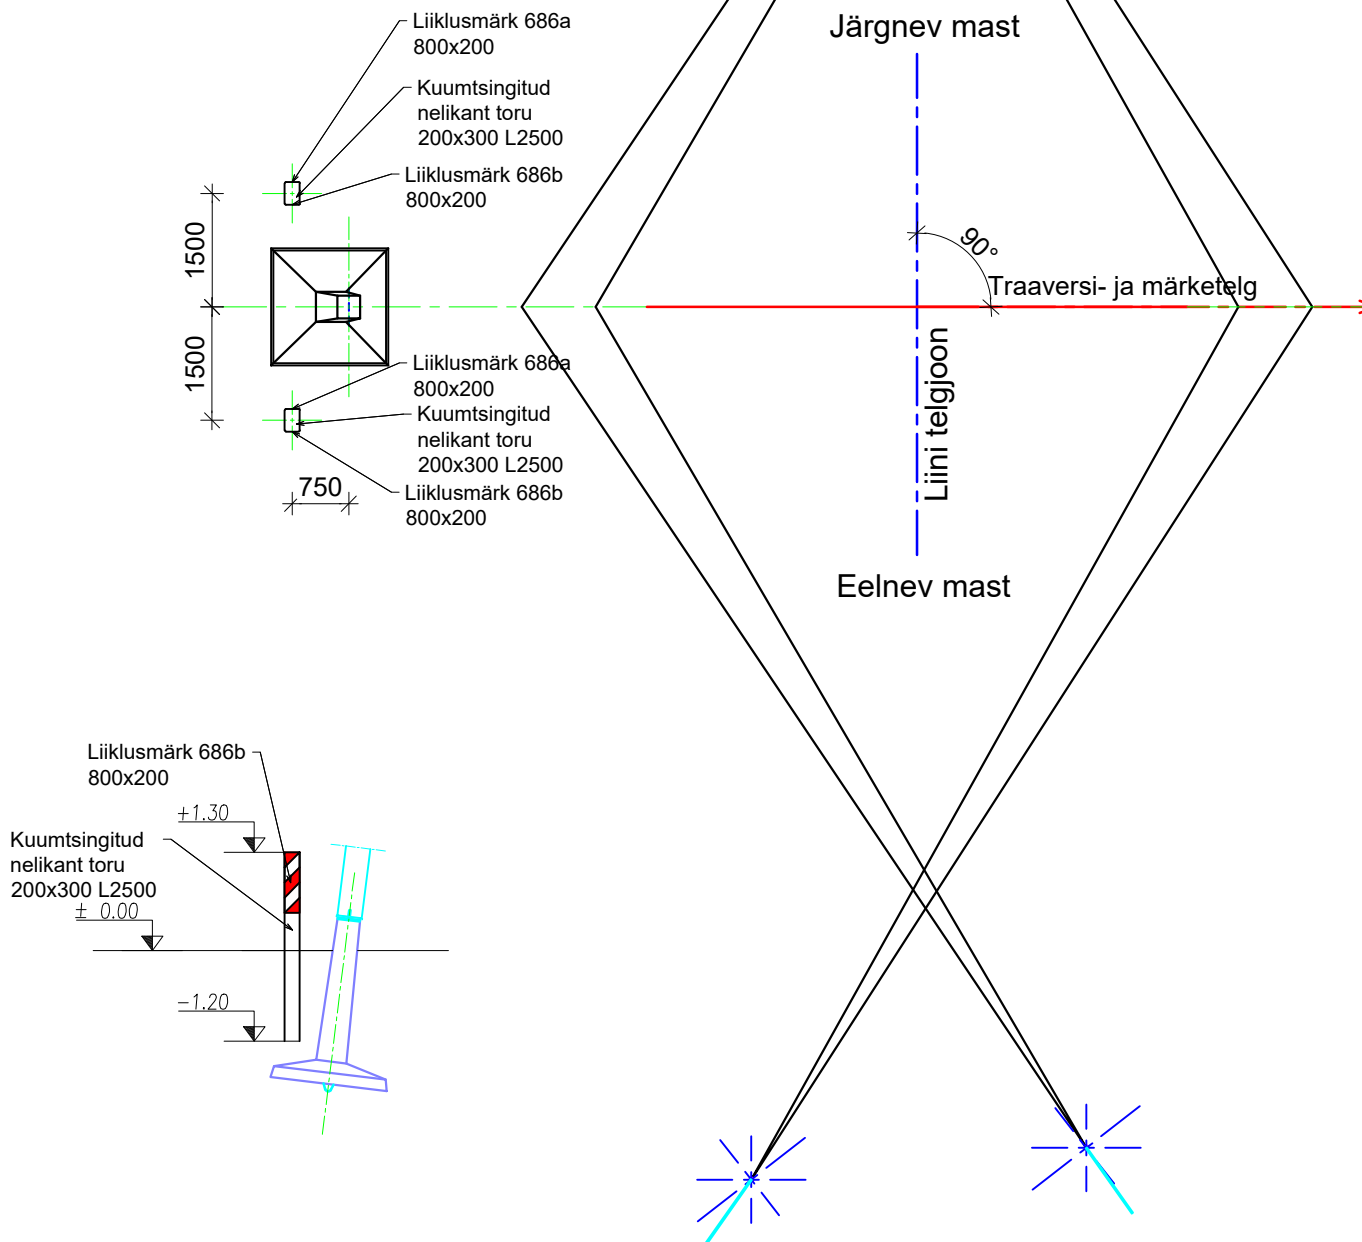

Muudatus	Lehed	Kuupäev	Muudatuse sisu		Projekteeris	Kontrollis
		 			Projekteeris/Kuupäev J. Karin/28.07.2025	
Objekt		Mustvee (Viru) - Paide L356 330/110 kV õhuliini rekonstrueerimine 330/110 kV õhuliin			Kontrollis/kuupäev	
Joonise nimi		Mastide 230 ja 231 piirdepostid			Kooskõlastas	
Projekti number		[Staadium]	Joonise number	Muudatus	Leht	Lehti
KPL2302K1		TP	AS-4-07-230	.	1	1
				Mõõtkava	Formaat	
				1:100	A4	