

0,4 kV maakaabli ristumine 3170011 Urge tee T2

Säase tn 2
31701:001:2308


Urge jalgte L1
31701:002:0349

Urge tee T2
31701:001:2315

15 Tallinn-Rapla-Türi tee
31701:001:1842


Juurdepääsutee lõik 374
31701:001:2205

25m

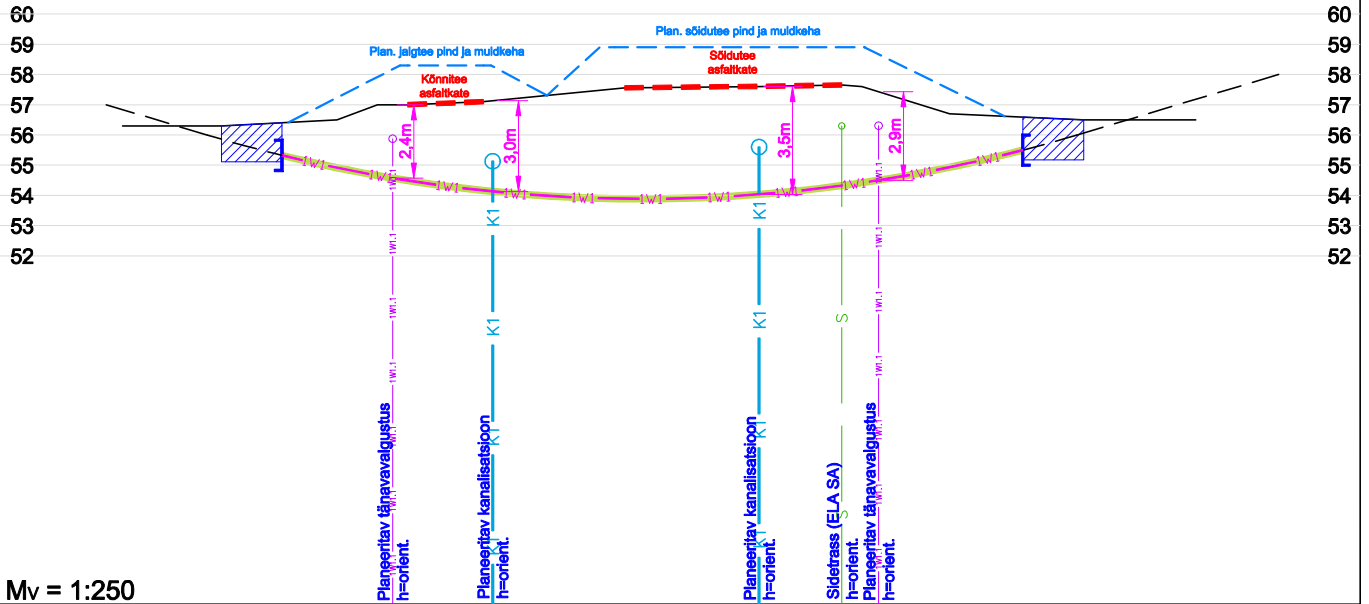

Mv = 1:250

Mh = 1:250

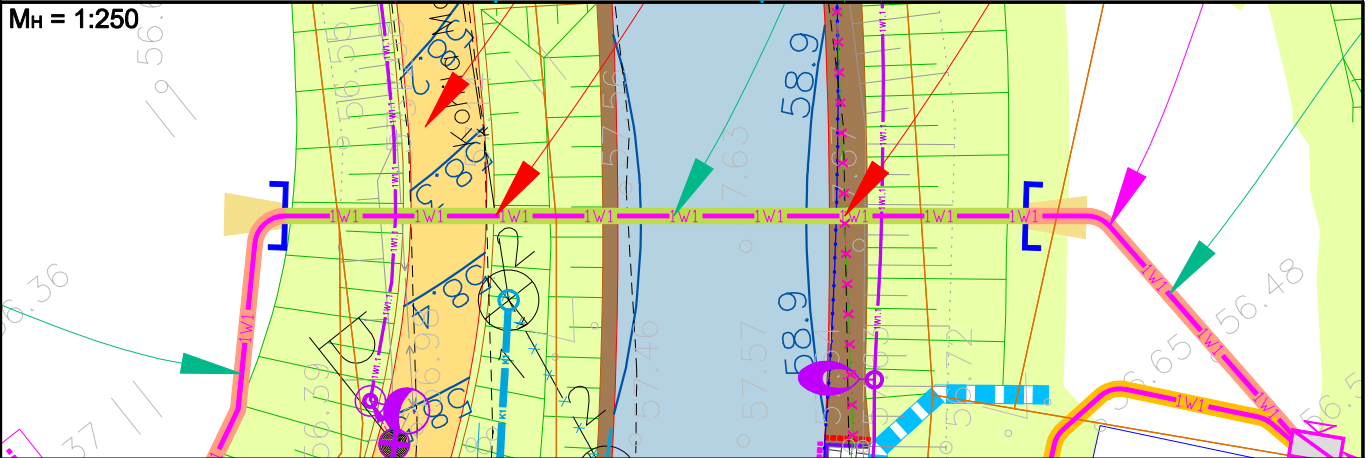

Projekt:
Elektrilevi OÜ elektrivõrgu ümberehitus Härjaoja tee piirkonnas (OÜ Rail Baltic Estonia)
Kohila alev ja Urge küla, Kohila vald, Rapla maakond

Tellijä:
Elektrilevi OÜ

Joonis: Ristmäväl

Joonise nr:
TR1141-4

DRAFTIT
DRAFTIT OÜ
Reg. koode: 14231335
Ilmetsaku 3, 50412 Tartu
info@draftit.ee

Projekteeris: Mikk Reiter
Kontrollis: Aro Kivisild

Tel. 5348 2352

Möötkava: 1:250
Staadium: Tööprojekt

Leht: 2
Lehti: 3