



Ristuvate ja paralleelselt kulgevate kommunikatsioonide toetamine

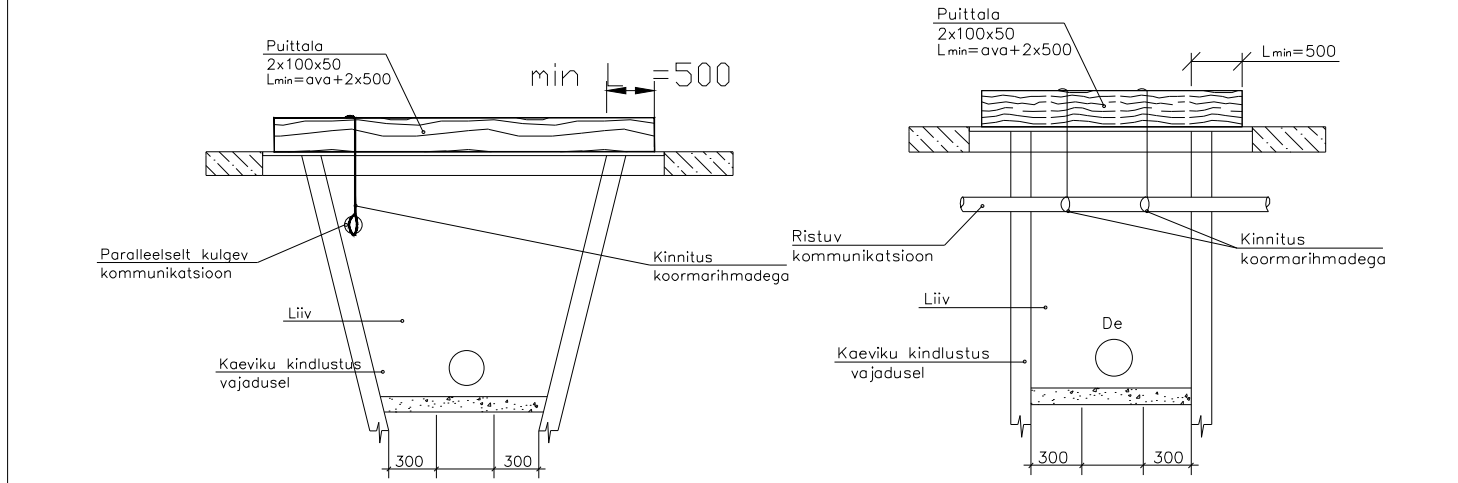

MÄRKUSED:

1. Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vt. seletuskirjast;
2. Ehitustööde ja materjalide mahud vt. töömahtude tabelist;
3. Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt;
4. Insenervõrkude kaitsetsoonis teostada töid käsitsi, vajadusel võrgud toetada;
5. Enne ehitustööde algust tuleb täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad;
6. Reoveekanalisatsioonitorustiku lõigu pikkused on võetud kaevu teljest kaevu teljeni;
7. Survetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m maapinnast torustiku peale;
8. Kütte tee veemõõdukaev on toodud joonisel VK-6-02-1

Projekteerija:			Tellija:	
 www.ekore.ee			OÜ LOO VESI	
Reg.nr:11000919 EEP000610 EPE000117 MP-0098-00			Objekti nimetus: OÜ Loo Vesi ja AS Tallinna Vesi vee ja kanalisatsiooni torustike liitumispunktide projektlahendus	
Loo alevik Jõelähtme vald Harjumaa eero@ekore.ee www.ekore.ee			Töö nimi: OÜ Loo Vesi ja AS Tallinna Vesi vee ja reoveekanalisatsiooni liitumispunktide projektlahendus	
Tel.+372 52 91572			Joonise nimi: Ülgase tee veemõõdukaev Nr 1	
Töö nr: TP-223/22	Joonis: VK-4-02-1	Jooniste arv: 5	Projekteeris: Eero Antons	Allkiri
Staadium: Tööprojekt	Mõõtkava: M 1:500	Kuupäev: 28.03.2023	Kontrollis: Silja Karro	Allkiri