



DET-01 PAIGUTUS (1:10)




DET-01 (1:5)



KONSOOLTOED KT-01...TK-04

L80x8, L=VAATA SPETSIFIKATSIOON

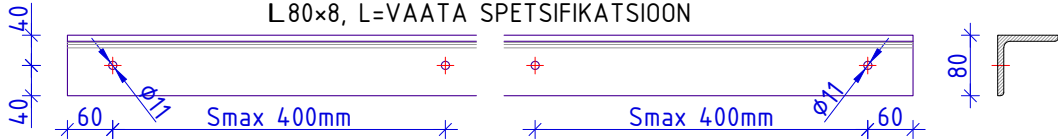

MÄRKUSED:

1. TERASKONSTRUKTSIOONI TEOSTUSKLASS: EXC2, STANDARD EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011/AC:2014
2. TERASKONSTRUKTSIOONIDE TOLERANTSID VASTAVALT STANDARDILE EVS-EN 1090-20:2008+A1:2011/AC:2014
3. TERASPROFIILIDE JA LEHTEDE TUGEVUSKLASS S355J2
4. KEEVITUSE KLASS "C"
5. ÜHENDATAVAD DETAILID KEEVITADA ÜMBER KOGU KONTAKTPINNA NURKKEEVISEGA $a=t+1$ (mm), KUS t ON ÜHENDATAVATEST ELEMENTIDEST ÕHEMA PAKSUS
6. TERASE PUHASTUSKLASS SA 2½
7. TERASKONSTRUKTSIOONI KESKKONNAKLASS C3, PINNAKATE - KUUPTSINK, TSINGIKIHI MIN. PAKSUS 85µm.
8. TALADE JA KONSOOLIDE ASUKOHT KARKASSIS JA PAIGALDUSSÕLMED VT. JOONIS EK-5-04

ELEMENT	ARV (TK)	DETAIL	TÄHIS	MÕÕDUD	ARV ELEMENDIS	DET. KAAL	KOKKU ELEMENDIS	KOKKU	KÕIK KOKKU
TT-01	2	UPE140		7790	1	112.96	112.96	114.05	228.1
		-100x140x10	DET-01		1	1.10	1.10		
TT-02	2	UPE140		4180	1	60.61	60.61	60.61	121.2
TT-03	2	UPE140		3500	1	50.75	50.75	51.85	103.7
		-100x140x10	DET-01		1	1.10	1.10		
KT-01	2	L 80x8		7780	1	75.15	75.15	75.15	150.3
KT-02	1	L 80x8		7080	1	68.39	68.39	68.39	68.4
KT-03	2	L 80x8		7030	1	67.91	67.91	67.91	135.8
KT-04	4	L 80x8		4180	1	40.38	40.38	40.38	161.5

Muudatus		Selgitus		Muudatuse tegi		Kuupäev	
SEVECON PAIDE 5B-29 TÜRİ 72713 JÄRVAMAA MTR. NR. EEP003527; REG. NR. 12929712 WWW.SEVECON.EE; INFO@SEVECON.EE		PROJEKT MUSTVEE 330kV JAOTUSPUNKT JA REAKTOR		JOONISE NIMETUS REAKTORI VUNDAMENDI TULETÕKKE- EKRAANI ELEMENDID		TÖÖ NR 01-23	
TELLIJA: CONNECTO EESTI AS		Aadress SEGAMETSA, VÕTIKVERE KÜLA MUSTVEE VALD JÕGEVA MAAKOND		JOONISE NR EK-7-02		MUUDATUS -	
PROJEKTIJUHIT: Ü. SEVEREV				KUUPÄEV 07.03.2023		FORMAAT A3	
TEOSTAS: Ü. SEVEREV						MÕÖTKAVA 1:20	