


#### MÄRKUSED:

1. TERASTREPI KÕIK DETAILID KUUMTSINKIDA. DETAILIDE KOOSTEL JÄTTA TORUDELE AVAD TSINGI VÄLJAVÄLGMISEKS.
2. TERASTREPP KINNITATAKSE BETOONVUNDAMENDILE KIILANKRUTEGA Ø12, l=100.
3. TREPIASTMED 230x1000 JA KEEVISRESTID 30x2 STANDARDNE TEHASETOODE.
4. TREPI PLATVORMI PIIRDED PEAVAD OLEMA ELEKTRISEADMETE MONTAAŽIKS EEMALDATAVAD, KINNITUS PLATVORMI KONSTRUKTSIOONILE POLTLIITEGA (VT. SÕLM 2 JA 3).
5. TREPIKONSTRUKTSIOON ÜHENDADA JAOTLA MAANDUSKONTUURIGA KAHEST KOHAST.
6. TREPI ELEMENTIDE KOOSTE VT JOONISED EK-8-02...EK-8-04

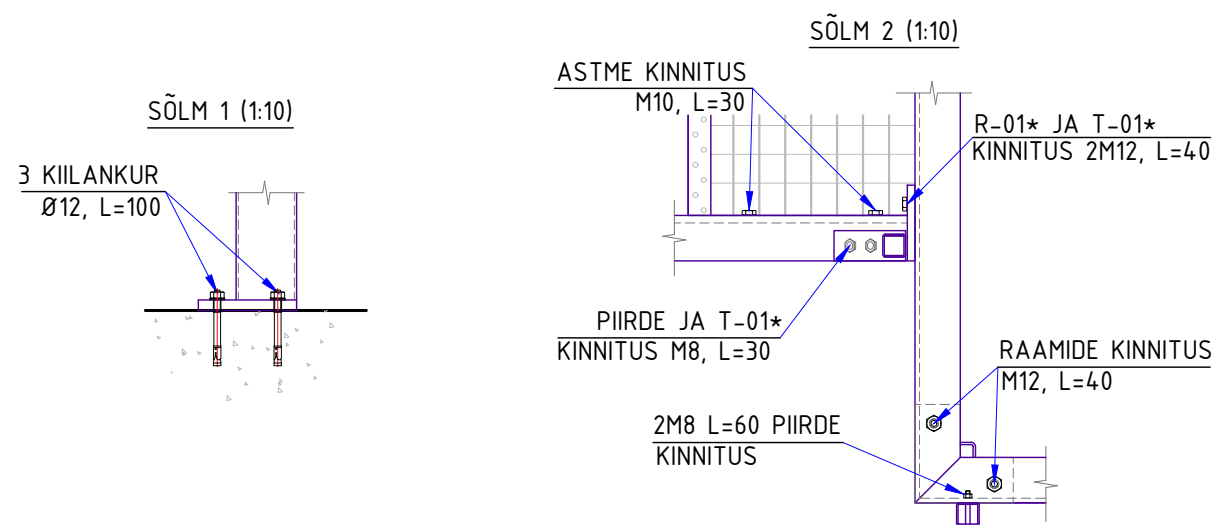

Muudatus	Selgitus	Muudatuse tegi	Kuupäev
<b>SEVECON</b> <small>PAIDE 58-29 TÜRİ 72713 JÄRVAMAA MTR. NR. EEP003527; REG. NR. 12929712 WWW.SEVECON.EE; INFO@SEVECON.EE</small>		PROJEKT <b>MUSTVEE 330kV JAOTUSPUNKT JA REAKTOR</b>	JOONISE NIMETUS <b>JUHTIMISHOONE TREPP TT-02</b>
TELLIJAS <b>CONNECTO EESTI AS</b>		ADRRESS <b>SEGAMETSA, VÕTIKVERE KÜLA MUSTVEE VALD JÕGEVA MAAKOND</b>	TÖÖ NR <b>01-23</b>
PROJEKTIJUHAT Ü. SEVEREV		JOONISE NR <b>EK-7-04</b>	MUUDATUS -
TEOSTAS Ü. SEVEREV		KUUPÄEV <b>07.03.2023</b>	FORMAAT <b>A3</b>
			MÕÖTKAVA <b>1:50</b>