

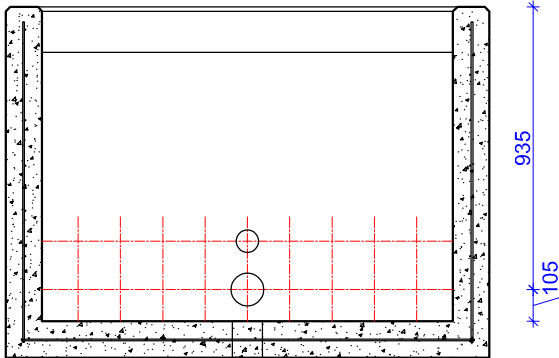
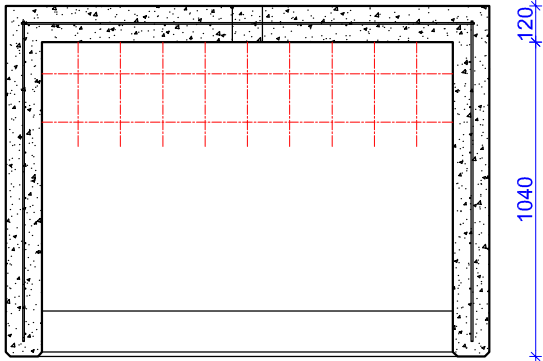



A - A (Vaade seest)

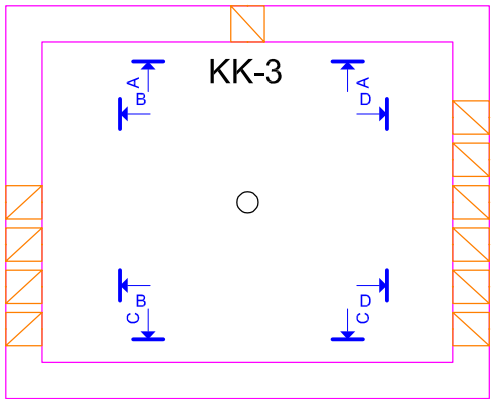


B - B (Vaade seest)

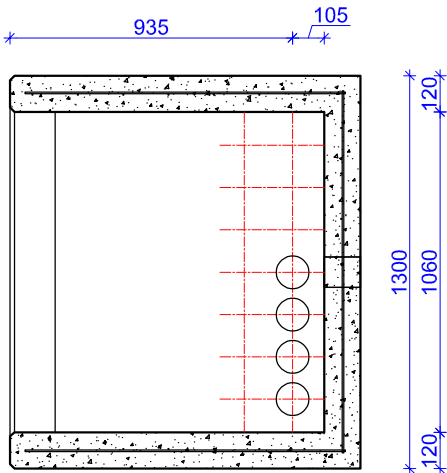


C - C (Vaade seest)

D - D (Vaade seest)

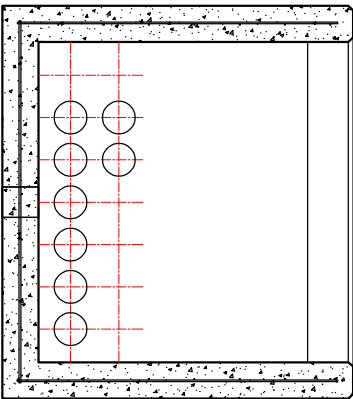

KAABLIKAEVU SARRUS

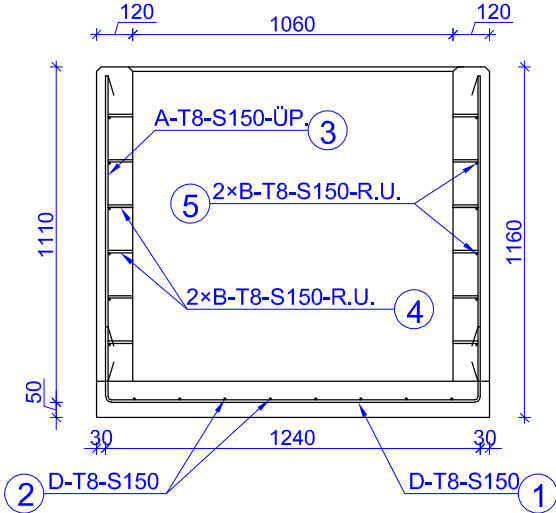

- Märkused:
1. Kaablikaevu asukoht vt. vundamendi plaan
  2. Kaablikaevu põhi killustikalusel
  3. Märgistatud kohtades paigaldada kaablikaevu sein kaablikaitsitorude läbiviigud. Läbiviigud sulgeda otsast korkidega.
  4. Betoontarindite kõik maapealsed välisnurgad faasiga 20×20 mm
  5. Kaevukaas sügavimmutatud (klass A) hõõveldamata saematerjaliset. Koostel kasutada kuumtsingitud kinnitustarvikud
  6. Betooni tugevusklassiga C30/37, keskkonnaklassiga XC2;XF3.
  7. Sarrus d=6 mm s 150 mm, A500HW
  8. Kaevu põhja jätta vee äravooluava.

Valmistada 1 element

OBJEKTI NIMI JA ADRRESS		JÕONISE NIMETUS		MÕÖTKAVA	
KOTINUKA 110 kV ALAJAAM		KAABLIKAEV		M 1:25	
Ida-Viru maakond Jõhvi vald Linna küla Kohtla metskond 65		KK-3		STAADIUM	
PROJEKTEERIJ		PROJEKT		KUUPÄEV	
OÜ AGOREK		TAAVI LEOLA		24.01.2025	
MTR-EP10932302-001 Reg. nr. 10932302		VASTUTAV SPETSIALIST		MUUDATUS	
Aadress: LÄÄNE-VIRUMAA, Tapa vald, Jäneda 73 602		VELLO LUTS		JÕONISE NUMBER	
Tel 56 477 439		VASTUTAV ARHITEKT		43	
Email: taavi@agorek.ee		TÕO NUMBER		OSA	
		2024 2116			