
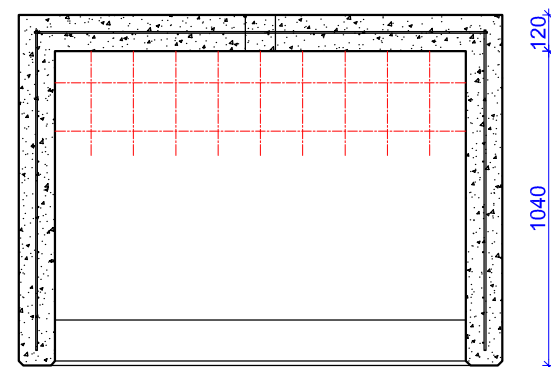
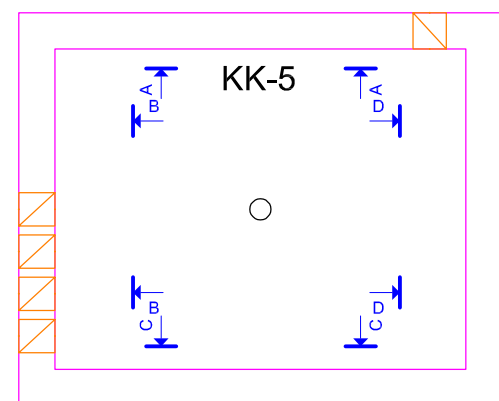


Technical drawing of a rectangular frame with dimensions and reinforcement details:

- Overall width: 1060
- Overall height: 1160
- Top horizontal reinforcement: A-T8-S150-ÜP. (3)
- Bottom horizontal reinforcement: D-T8-S150 (1)
- Left vertical reinforcement: D-T8-S150 (2)
- Right vertical reinforcement: D-T8-S150 (1)
- Internal horizontal reinforcement: 2×B-T8-S150-R.U. (5)
- Internal vertical reinforcement: 2×B-T8-S150-R.U. (4)
- Dimensions: 120 (top corners), 1240 (internal width), 1110 (internal height), 50 (bottom left corner).

1. Kaablikaevu asukoht vt. vundamendiplaan
2. Kaablikaevu põhi killustikalusel
3. Märgistatud kohtades paigaldada kaablikaevu seinu kaablikaitsesetorude läbiviigud. Läbiviigud sulgeda otsast korkidega.
4. Betoontarindite kõik maapealsed välisnurgad faasiga 20×20 mm
5. Kaevukaas sügavimmutatud (klass A) hõõveldamata saematerjaliselt. Koostel kasutada kuumtsingitud kinnitustarvikud
6. Betoon tugevusklassiga C30/37, keskkonnaklassiga XC2;XF3.
7. Sarrus d=6 mm s 150 mm, A500HW
8. Kaevu põhja jätta vee äravooluava.

Valmistada 1 element

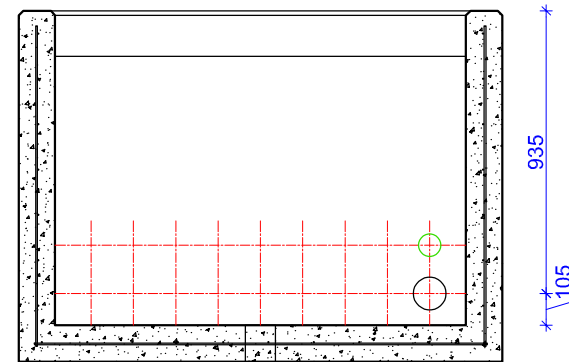

D - D (Vaade seest)

OBJEKTI NIMI JA ADDRESS	KOTINUKA 110 kV ALAJAAM	IDA-VIRU maakond Jõhvi vald Linna küla Kohtla metskond 65	JOONISE NIMETUS	KAABLIKAEV KK-5		MOÕTKAVA	M 1:25
						STAADIUM	EP
PROJEKTEERIJAL	OÜ AGOREK		PROJEKT	TAAVI LEOLA		KUUPÄEV	24.01.2025
	MTR-EP10932302-001 Reg. nr. 10932302		VASTUTAV SPETSIALIST	VELLO LUTS		MUUDATUS	
	Address: LÄÄNE-VIRUMAA, Tapa vald, Jänedal 73 602		VASTUTAV ARHITEKT	TIINA RAHUPÖLD			
	Tel 56 477 439		TÖÖ NUMBER	2024 2116	OSA	JOONISE NUMBER	45
	Email: taavi@agorek.ee						