


**EVAKUATSIOONI VALGUSTUSE SÜSTEEM (EVAK)
DEKLARATSIOON**

Käesolevaga kinnitab Safetlymyhome OÜ, et alltoodud andmetega evakuatsiooni valgustuse süsteem vastab Siseministri määrus nr 1 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded” 10.09.2010 tingimustele.

Evakuatsiooni valgustuse süsteem andmed:

1. Hoone või ruumi andmed	Kortermaja Aadress: Öismäe tee 105, Tallinn
2. Süsteemi projekteerija	Safetlymyhome OÜ
3. Süsteemi paigaldaja	Safetlymyhome OÜ
4. Testimise protokoll Katsetuste aeg: 27.12.2021a.	Katsetuste kirjeldus: Kontrollitud evakuatsiooni valgustused. Süsteemi voolutarve ja reservtoiteakude mahtuvus normis. Kontrollitud avarii rezimi töökorras.
5. Safetlymyhome OÜ vastutava spetsialisti nimi ja ametnimetus:	Konstantin Gruzdev Juhatus liige
6. Safetlymyhome OÜ vastutava spetsialisti allkiri	<i>Konstantin Gruzdev</i> 
7. Allkirjastamise kuupäev	28.12.2021.a.


Hädavalgustuse valgustiheduse mõõtmine.

Mõõtmised teostati luksmeetriga TES 1335

Õismäe tee 105, Kortermaja


1 Korrus.

1. 14,32 lx;
2. 15,53 lx;
3. 14,25 lx;
4. 14,61 lx;
5. 13,55 lx;

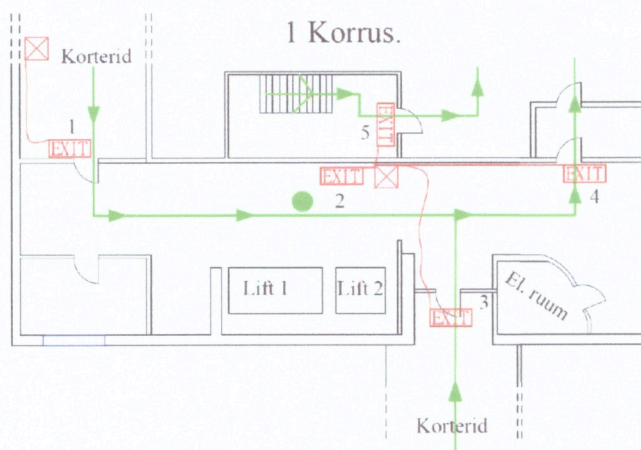

2-13 Korrused.


1. 15,32 lx;
2. 15,53 lx;
3. 15,41 lx;
4. 15,61 lx;
5. 15,71 lx;

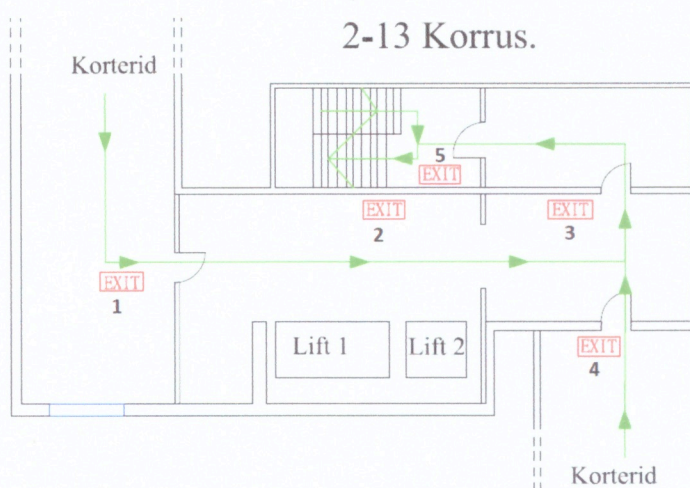

14 Korrused.

1. 13.13 lx;
2. 13,43 lx;
3. 13,41 lx;
4. 13.61 lx;

14 Korrus.

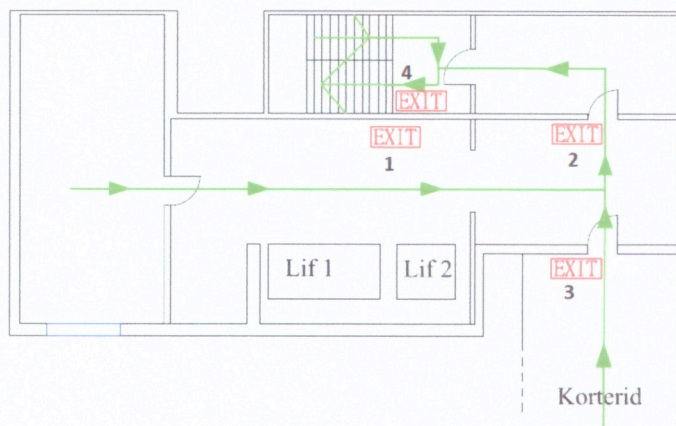

Seade:

