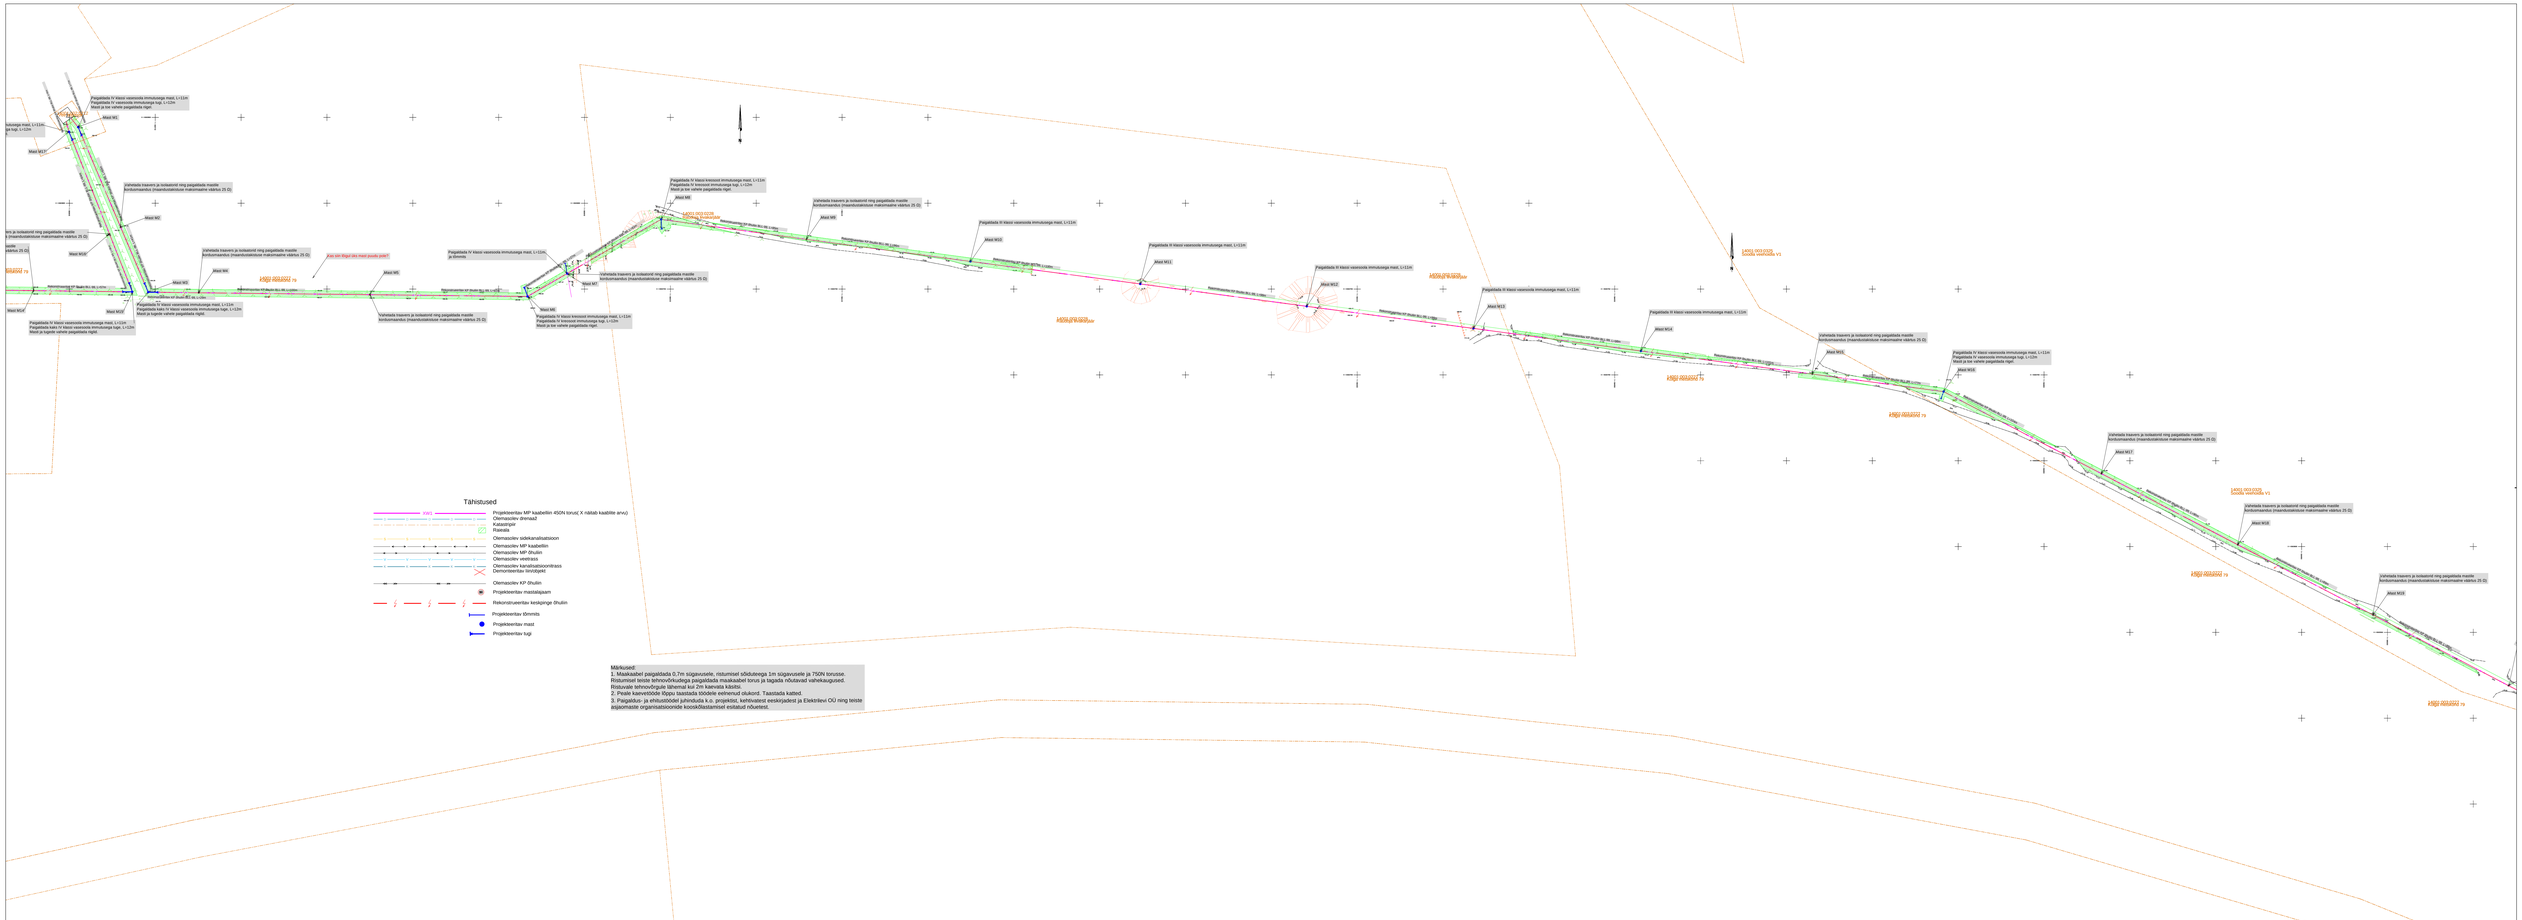
Pagaldada IV klassi vasesoola immutusega maat, L=114m
Pagaldada IV vasesoola immutusega tugi, L=12m
Mast M1
Mast M13
Vahetada traavers ja isolaatorid ring pagaldada maatte
kinnitusmaandus (maandusteatisuse maksimaalne väärtus 25 Ω)
Mast M2
Mast M14
Maat M3
Maat M15
Pagaldada IV klassi vasesoola immutusega maat, L=114m
Pagaldada kahe IV klassi vasesoola immutusega tugi, L=12m
Maat ja tugede vahele pagaldada rippi
Jõgi siin lõigul läbi maad puudu pole?
Pagaldada IV klassi vasesoola immutusega maat, L=114m,
ja ühmris
Maat M4
Maat M16
Pagaldada IV klassi kreosoot immutusega maat, L=114m
Pagaldada IV kreosoot immutusega tugi, L=12m
Maat ja tee vahele pagaldada rippi
Maat M5
Maat M17
Pagaldada IV klassi vasesoola immutusega maat, L=114m
Maat M6
Maat M18
Maat M7
Maat M19
Maat M8
Maat M20
Maat M9
Maat M21
Maat M10
Maat M22
Maat M11
Maat M23
Maat M12
Maat M24
Maat M13
Maat M25
Maat M14
Maat M26
Maat M27
Maat M28
Maat M29
Maat M30
Maat M31
Maat M32
Maat M33
Maat M34
Maat M35
Maat M36
Maat M37
Maat M38
Maat M39
Maat M40
Maat M41
Maat M42
Maat M43
Maat M44
Maat M45
Maat