

Palu
72402:003:0830

2

Ex 4x50

Palu

~~Kakulaane aj~~
~~AJ26464~~


A diagram showing a triangle with a red line segment labeled M34. The segment is positioned near the top vertex of the triangle.


Kakulaane aj (KTP) demonteerida.
Selle asemele paigaldada uus mastalajaam AJ26464.
Puitpost 4-kl 11m + 3-kl tugi 11m (Cu immutusega).
Masti tippu horisontaalne lõputraavers + tõmbeisolaatorid.
Olemasolva 10 kV ÕL juhtmeid pikendada uua mastalajaamani.
Mastalajaama monteerida Pöörapalu mastalajaamast demonteeritud 30 kVA trafo. Mastalajaama maandus ühendada kokku demonteeritava aj maanduspaigaldisega.
Teha ümber masti maandusringid 1m ja 2m raadiuses vastavalt 0,3m ja 0,5m sügavusel maapinnast.
Ühendused 0,4 kV ÕL-le teha Ex 4x50 õhukaabliga vabavisanguga.

Olemaasolev r/b lõpumast
koos lahklülitiga demonteerida.
Pikendada liinijuhtmeid uue lõpumastini.

Palu
72402:003:0830

Tingmärgid

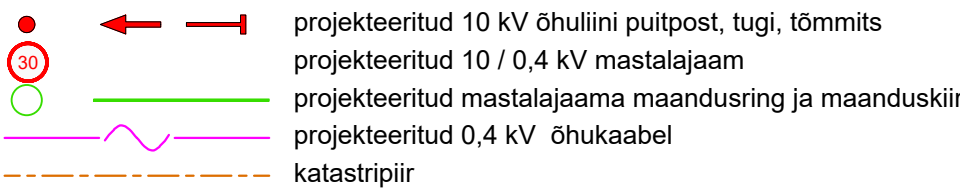

Projekt					Linda-Matsi 10 kV fiidri rekonstrueerimine, II etapp. Tagula küla, Valga vald, Valga maakond.					Tellija Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348					Joonis					Töö nr IP7630-K2		
					Asendiplaan					Joonise nr EL-4-02		
					Leht 5 - Kakulaane komplektalajaama asendamine mastalajaamaga.							
					Projekteeris		A. Mee			29.08.2025	511 9005	Mõõtkava
Kontrollis		H. Vissel			29.08.2025	5196 7694	Staadium	Tööprojekt				
Projektijuht		-				-	Keel EST	Leht 5	Lehti 5			