
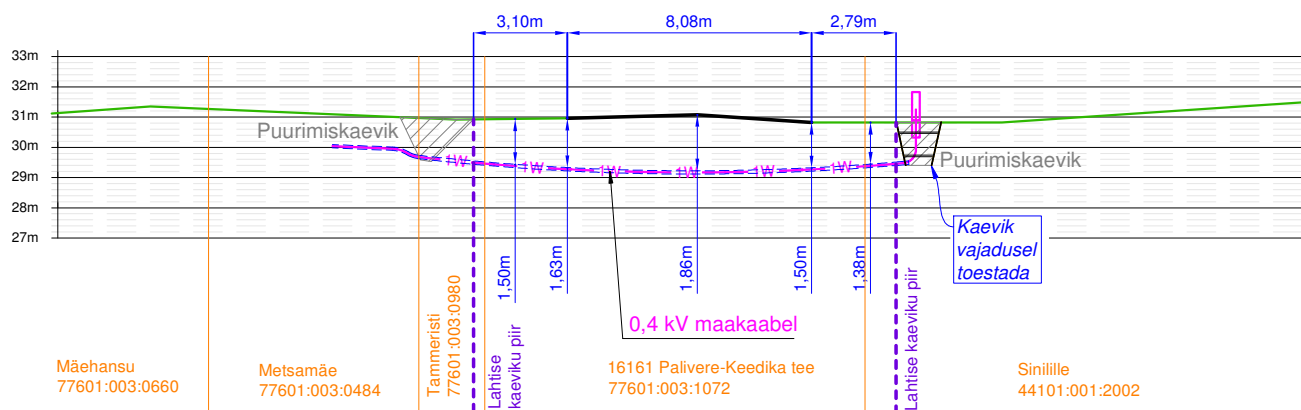


**0,4 kV kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 16161  
(Palivere-Keedika tee, km 5,76)**

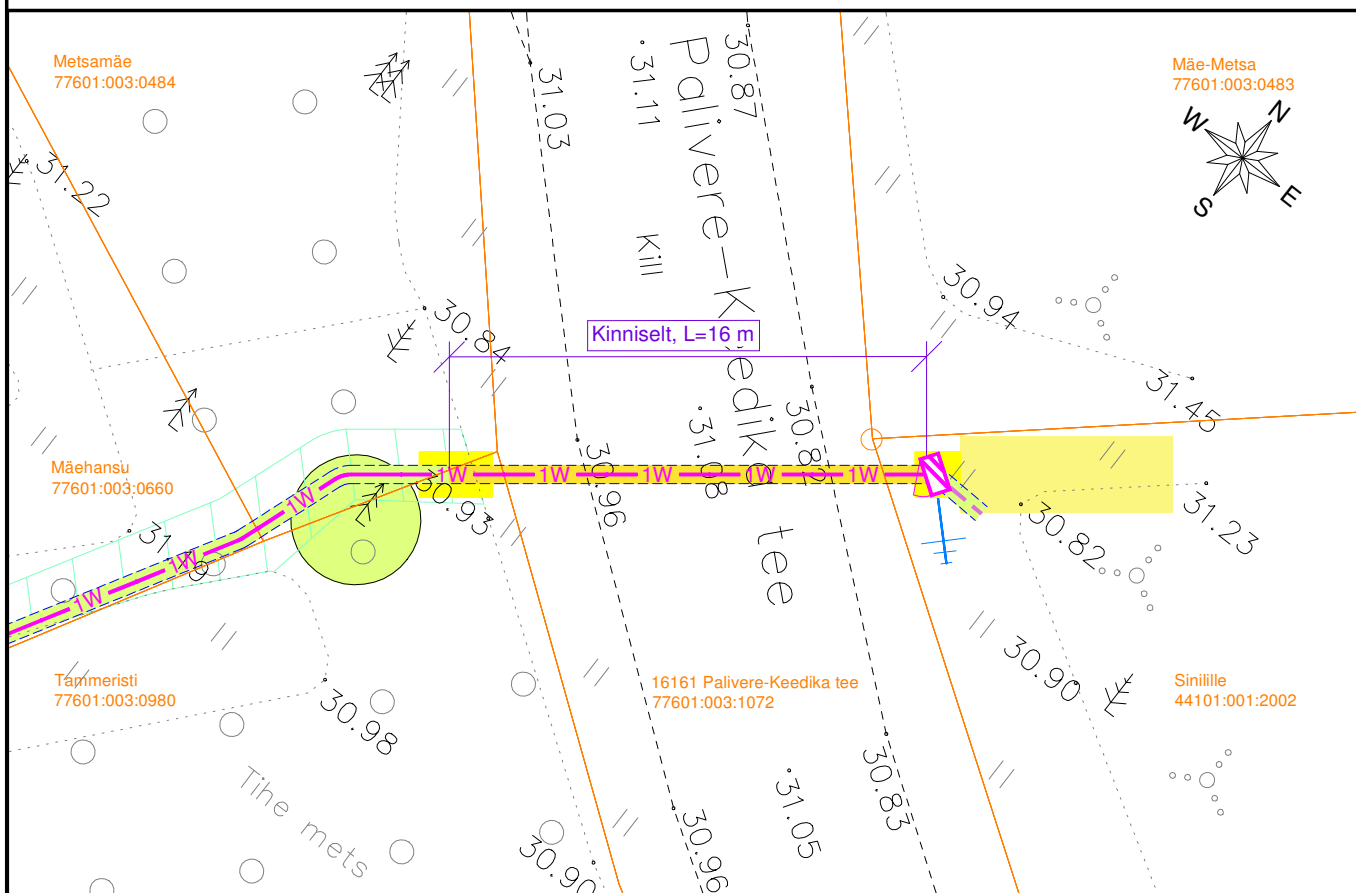

**Märkused:**

- Tee ristumine teostada kinnisel meetodil (L=16 m)
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (A-kaitseklassi) plast- või terastoru.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
- Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.

Projekt:				Sinilille kinnistu liitumine elektrivõrguga Vidruka küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa				Tellija:				Elektrilevi OÜ							
Joonis:				Kaabli ristumine Palivere-Keedika kõrvalmaanteega				Joonise nr:				JT2999-3							
<div>DRAFTIT</div> <div>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee</div>				Projekteeris		Aro Kivisild		14.11.2024		Möötkava				1:250		Leht		Lehti	
				Kontrollis		Aro Kivisild		14.11.2024						1		1			
										Staadium		Tööprojekt		1		1			