
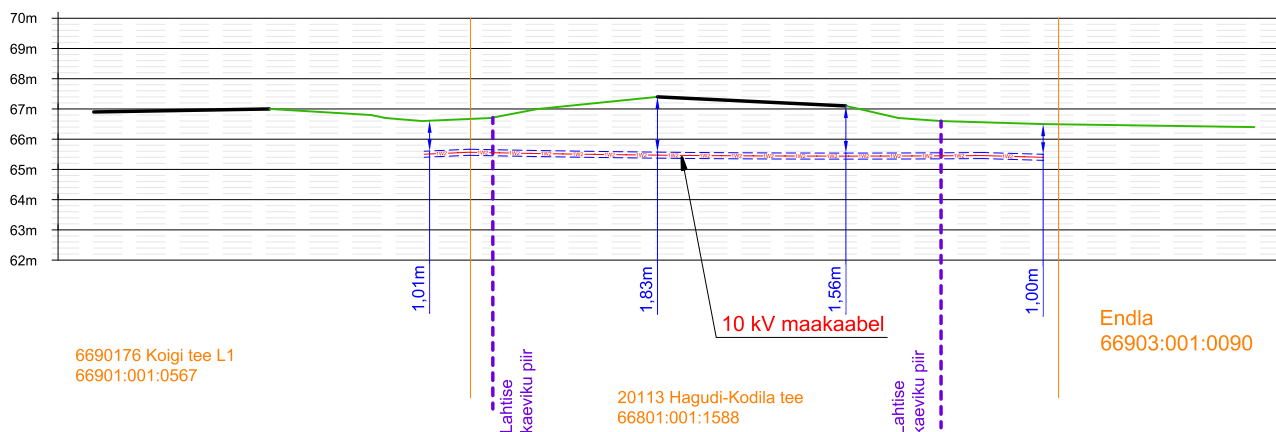


Kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 20113 (Hagudi - Kodila tee, km 2,73)

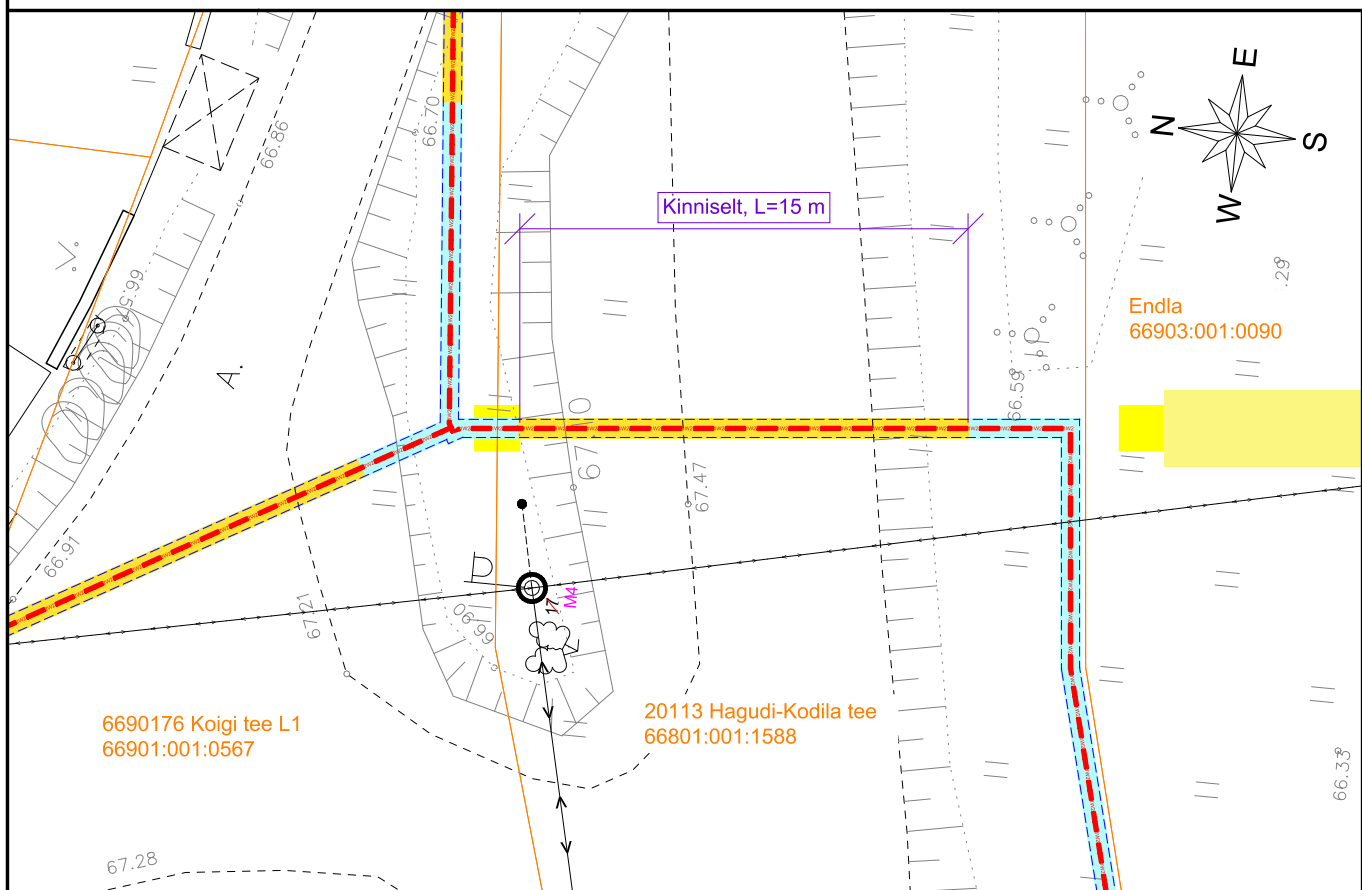

Märkused:

- Tee ristumine teostada kinnisel meetodil (L=15 m)
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (A-kaitseklassi) plast- või terastoru.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
- Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.

Projekt:		Rapla-Alu 10 kV fiidri parendamine Rapla vald, Raplamaa		Tellija:		Enefit Connect OÜ	
Joonis:		Kaabli ristumine Hagudi-Kodila kõrvalmaanteega nr 20113		Joonise nr:		IP4462-7	
DRAFTIT <small>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3k, 50406 Tartu info@draftit.ee</small>	Projekteeris	Aro Kivisild		Möötkava		1:250	Leht
	Kontrollis	Mikk Reiter		Stadium		Tööprojekt	1
							2