
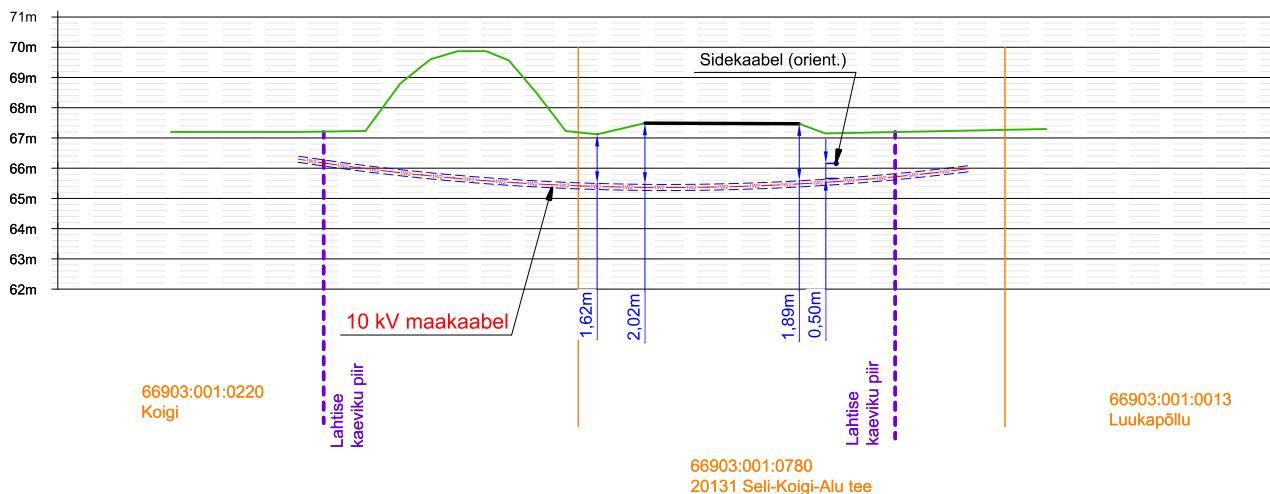


# Kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 20131 (Seli-Koigi-Alu tee, km 0,6)

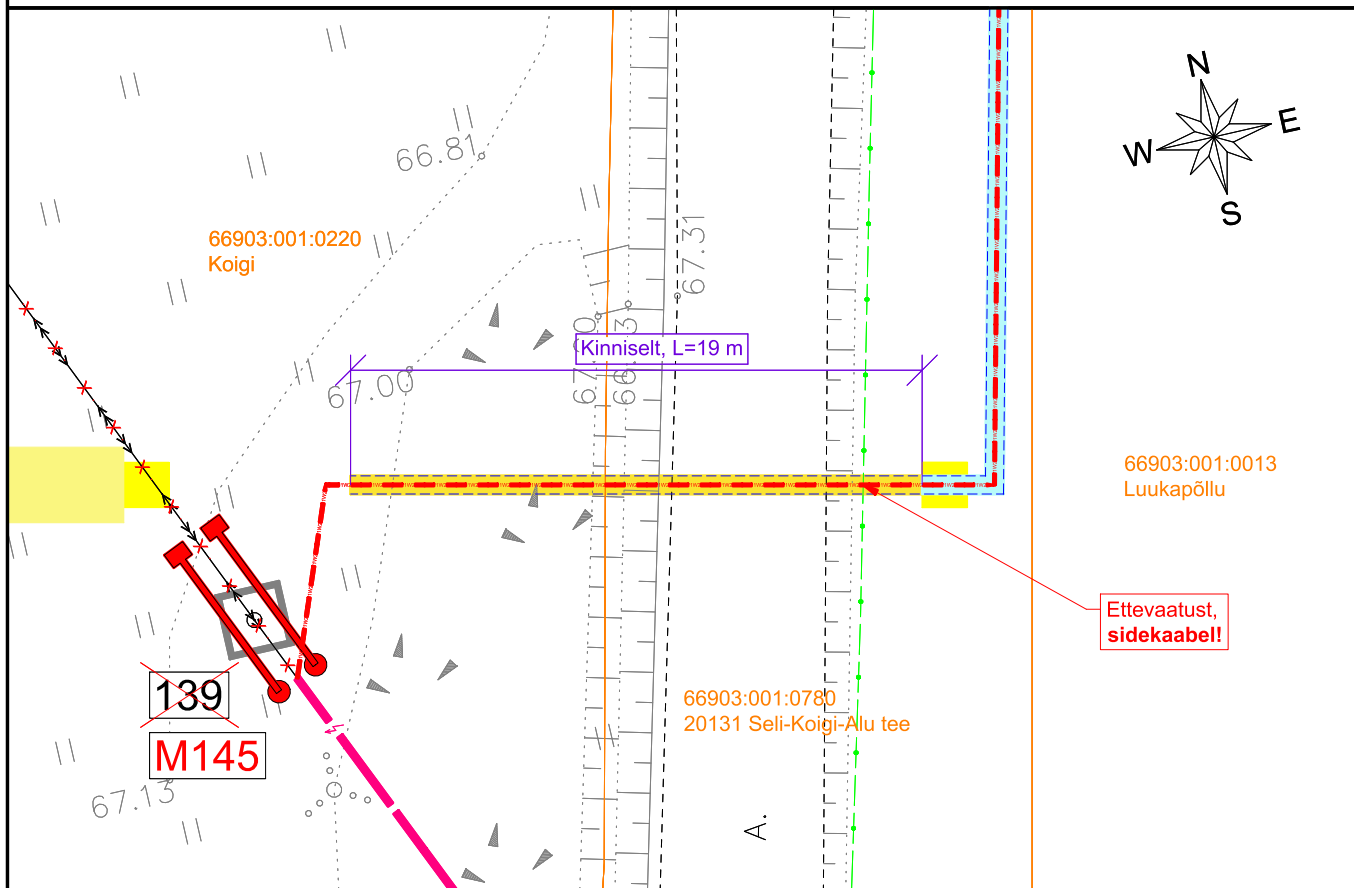

## **Märkused:**

- Tee ristumine teostada kinnisel meetodil (L=19 m)
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (A-kaitseklassi) plast- või terastoru.
- Suunamistõpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
- Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.

Projekt:				Tellija:					
Rapla-Alu 10 kV fiidri parendamine Rapla vald, Raplamaa				Enefit Connect OÜ					
Joonis:				Joonise nr:					
Kaabli ristumine Seli-Koigi-Alu kõrvalmaanteega nr 20131				IP4462-7					
<div>DRAFTIT</div> <div>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3k, 50406 Tartu info@draftit.ee</div>	Projekteeris	Aro Kivisild	___,___,2022			Mõõtkava	1:250	Leht	Lehti
	Kontrollis	Mikk Reiter	___,___,2022						
							Staadium	Tööprojekt	2