

From: "Tiit Timberg" <tiit.timberg@rmk.ee>
Sent: 9/18/2025 11:52:28 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Väike-Kolo kinnistu elektriliitumine üle RMK hallatava Kolo maaüksuse / RMK kooskõlastus

Edastame Teile kirja, mille Vastutav isik Te olete.

Pealkiri	Kuupäev	Viit	Viide
Üle vaatamiseks ja kooskõlastamiseks Väike-Kolo kinnistu elektriliitumise projekti asendiplaan	12.09.2025	3-1.1/2025/6305	https://dok.rmk.ee/docInfo/871238


From: Tiit Timberg
Sent: Thursday, September 18, 2025 2:51 PM
To: Erik, Aap <a.erik@leonhard-weiss.com>
Cc: Urve Jõgi <urve.jogi@rmk.ee>; Ruth Rajaveer <ruth.rajaveer@rmk.ee>
Subject: Väike-Kolo kinnistu elektriliitumine üle RMK hallatava Kolo maaüksuse / RMK kooskõlastus

Hr Aap Erik
Elektriteenuste divisjon
LEONHARD WEISS OÜ

Vaatsin üle ja kooskõlastan maakaabli projekteerimise-ehitamise üle RMK hallatava KOLO / 91804:004:2310 maaüksuse. Edastan kavatsuse info, esitada taotlus asjaõigusliku lepingu sõlmimiseks, meie maakasutusõiguse spetsialistile. Esitan info maakaabli projekteerimise-ehitamise kavatsuse kohta meie rendilepingu spetsialistile, kes saab selle edastada rentnikule.

Lugupidamisega

Tiit Timberg
RMK Kagu regiooni metsaülem

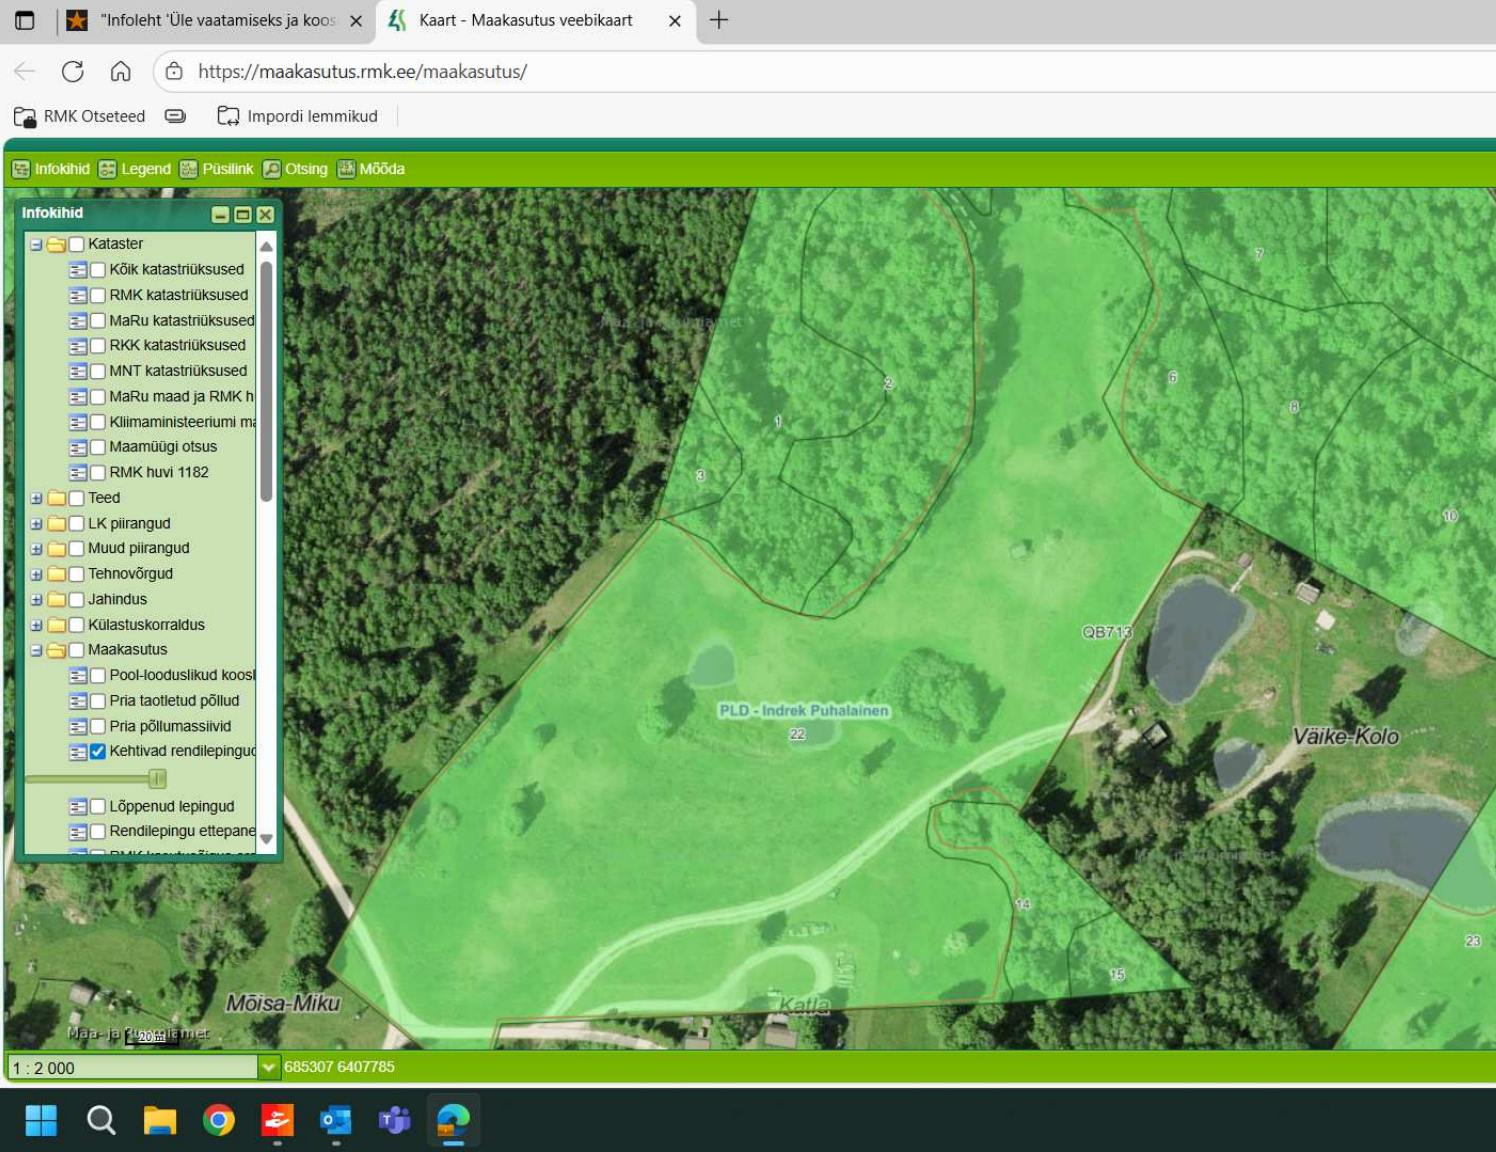

From: Erik, Aap <A.Erik@leonhard-weiss.com>
Sent: Friday, September 12, 2025 5:47 PM
To: Kagu regioon <kagu.regioon@rmk.ee>
Subject: Väike-Kolo kinnistu elektriliitumine, Mõisamäe küla, Võru vald, Võrumaa

Tere,

Saadatan üle vaatamiseks ja kooskõlastamiseks Väike-Kolo kinnistu elektriliitumise projekti asendiplaani. Tööde käigus paigaldatakse kinnistu sissesõidutee äärde kinnistule sisse sõites vasakule tee äärde uus madalpinge maakaabel liituvale kinnistule paigaldatavast liitumiskilbist kuni joonisel märgitud õhuliini postini. Kuna õhuliini post on

kehvas seisus, siis asendatakse see tööde käigus uue puitpostiga. Ristumisel olemasoleva teega toimub kaablitrassi rajamine kinniselt, et mitte rikkuda teekatet. Tee all määratud sügavus 1 meeter, haljasaladel 0,8m.
Kooskõlastamise järel suunan töö edasi maateenuse spetsialistile, kes sõlmib uuele kilbile ja maakaablile isikliku kasutusõiguse lepingu. Lepingus määratakse kilbi ja kaabli kaitsevöönd (1 meeter kaablist ja 2 meetrit kilbi kestast).

Lugupidamisega,

LEONHARD WEISS OÜ
Elektriteenuste divisjon

Aap Erik
Kagu piirkonna
Välisvõrkude vanemprojekteerija