Ristmeväli 2 ; M 1:125

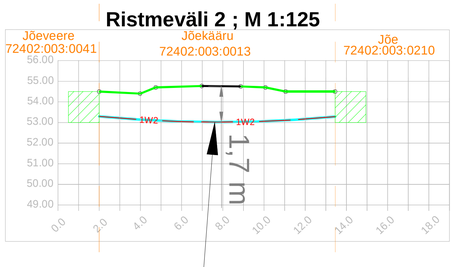

Kaitsetoru
1xPVCØ160, "1250N",
L=11m.
Paigaldada kinnisel
meetodil.

Kaitsetoru
1xPVCØ160, "1250N",
L=10m.
Paigaldada kinnisel
meetodil.

Ettevaatust!
Drenaazitorustik!

Kaitsetoru
1xPVCØ160, "750N",
L=600m.

Kaitsetoru
1xPVCØ160, "1250N",
L=11m.
Paigaldada kinnisel
meetodil,
vastavalt ristmeväljale nr 2.

Kaitsetoru
1xPVCØ160, "750N",
L=600m.

Piirde juurest
paigaldada maakaabel
min. 2,5m sügavusele!

Kaitsetoru
1xPVCØ160, "1250N",
L=34m.
Paigaldada kinnisel meetodil,
vastavalt ristmeväljale nr 1.

KP Maakaabel
3x240+16
NR: KPL218262
Trass = 655m
L=690m

Demonteeritav KP
õhuliin AS-25
L=1098m

Planeeritav Uus
Sangaste PAJ - ei
kuulu antud projekti
mahtu!

Jõeveere
72402:003:0041

46 Tatra-Otepää-Sangaste tee
72402:003:0871

Jõekääru
72402:003:0013

Jõe
72402:003:0210

Laadaplatsi
72402:003:0982

Habe
72402:003:0220

Habe
72402:003:0

8A

8

7

6

LEHT 2
LEHT 1

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Projekteeritud KP kaabel
- Projekteeritud kaitsetoru 750N
- Projekteeritud kaitsetoru kinniselt 1250N
- Puurimiskaevik
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev Drenaazitorustik
- Olemasolev sidetrass
- Demonteeritav KP õhuliin koos mastide ja tugedega.

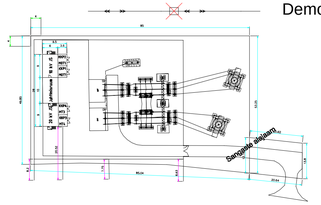

Planeeritav Sangaste PAJ - ei kuulu antud projekti mahtu!

Märkused:

1. Investeeringuobjekti andmed:
2. Uuest PAJ-st paigaldada KP maakaabelliin kuni uue alajaamani AJ13765.
   AJ Meevama:(Otepää) kulgevale KP kaablile teha sisselõige, paigaldades uus harukilp, millest võtta toide, paigaldades KP maakaabelliin kuni uue alajaamani AJ13766. Uuest alajaamast paigaldada KP maakaabelliin kuni Otepää-Vidrike õhuliini mastini nr 26, vastavalt joonistele IP5987-1 ja IP5987-2.
   Mastivõimususlüliti Ilmjärve LP tõsta ümber masti nr 49 vastavalt joonisele IP5987-2.
3. Demonteerimine:
   Demonteerida AJ Kösti:(Otepää) ja AJ Lõo:(Otepää).
   Demonteerida Otepää-Vidrike õhuliin mastist nr 26 kuni AJ Kalevala:(otepää)
   Demonteerida Kösti ML LP kuni olemasoleva AJ Kösti:(Otepää) KP õhuliin AS-25.
   Vastavalt joonistele IP5987-1 ja IP5987-2.
11. Maakaabel paigaldada transpordiameti maal minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Ristumisel teedega või kitsaskohtadega, paigaldada maakaabel vastavalt ristmevälja joonistele.
    Põllul paigaldada kaabel minimaalselt 1,2m sügavusele.
12. Taastada katted.
    Võsa-okste eemaldamine ~2033m2
13. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
14. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
15. Projekteeritavad KP kaablid ristuvad Põllumajandus- ja Toiduameti drenaazitorustikega ja sidetrassidega (nii ristumine, kui ka paralleelne kulgemine sidetrassiga). Enne ehituse algust teha kindlaks torustike sügavus ja täpne asukoht.

Ettevaatust!
Tänavavalgustuse
kaabel!

Piirdeaed!

Ristmeväli 1 ; M 1:125

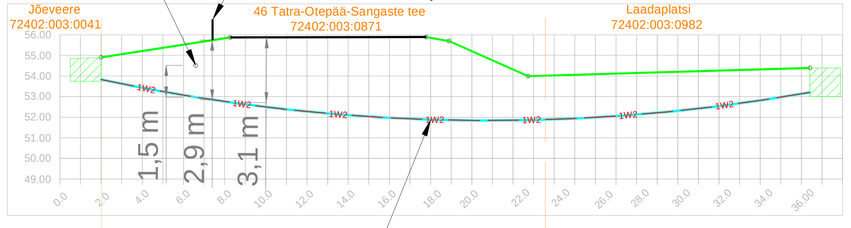

Kaitsetoru
1xPVCØ160, "1250N",
L=34m.
Paigaldada kinnisel
meetodil.

Projekt	Sangaste PAJ väljaviigud- Vidrike fiider, Restu küla, Otepää vald, Valga maakond			Tellija	Enefit Connect OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	10/0,4 kV Elektrivõrgu plaan		Joonise nr	IP5987-1
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 10593346 www.leonhard-weiss.ee	Projekteeris	Karl-Magnus Rebane	5917/1680	M05kava	M 1:500
	Kontrollis	Aap Erik		Staadium	Tööprojekt
				Keel EST	Lehti 2 / Lehti 11