


## VAHTPROFIILID JA -PLAADID

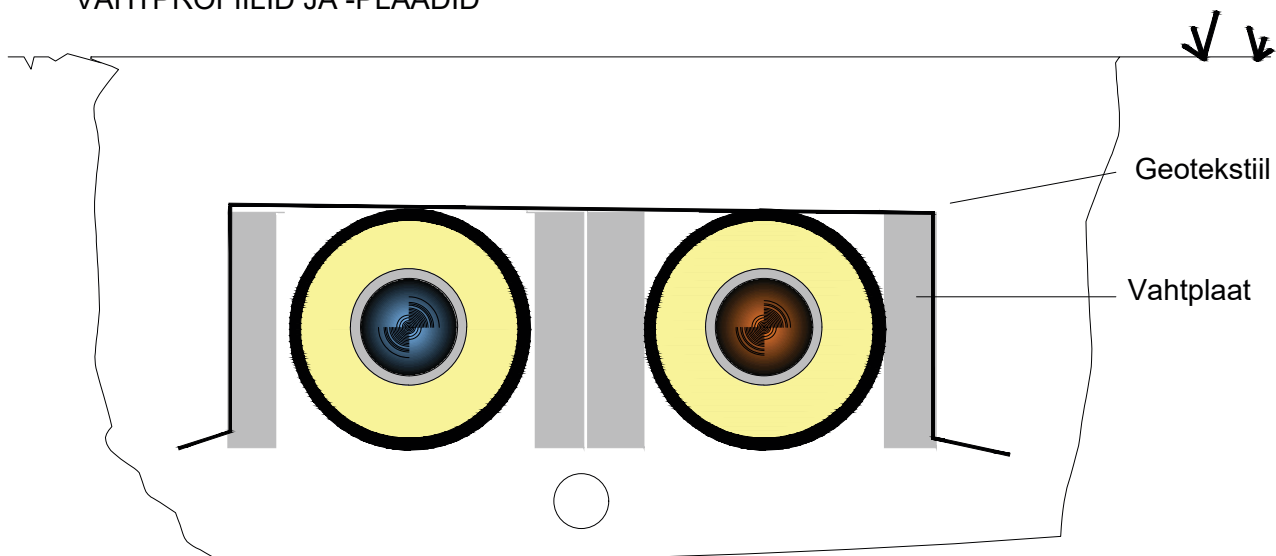


## PAISUMISTSOON LIIVAPADJAS

Täiteliiv tihendatakse paisumistsoonis tiheduseni 2A.

A= 2 x D ümbristoru

L= 10 x D ümbristoru

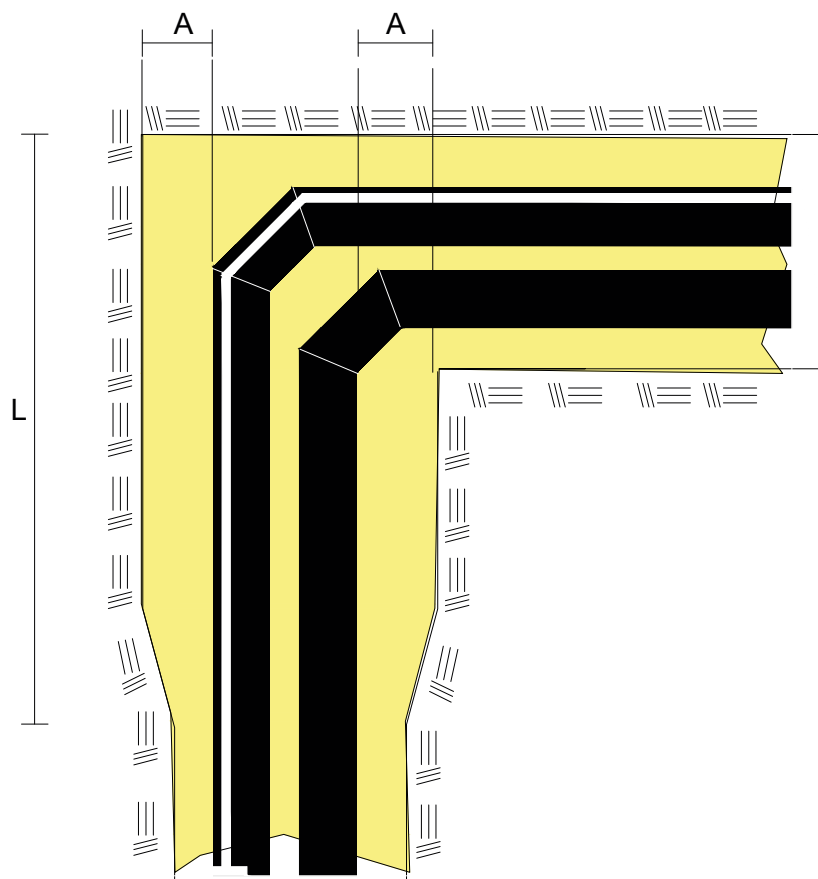

### Inseneribüroo Muru OÜ

EEP000198

Kesk-Kaare 2, Viljandi 71016

tel. 5143132, jaak.muru@gmail.com

töö

TALLINNA TN.111, JÄMEJALA KÜLA, VILJANDI VALD

KAUGKÜTTETORUSTIKU EHTUSPROJEKT

töö nr.

2520

staadium

PP

insener

J. Muru

03.06.25

joonis

PAISUMISPATJADE PAIGALDAMINE

joon. nr.

SV-7-04

mõõt