POS1

Maakaabli ristumine sõiduteega 25160 Käätso-Kasaritsa tee km 3,55

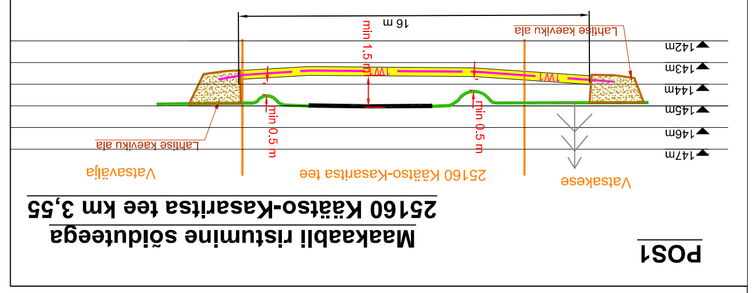

- Maakaabli ristumine teega, kraaviga ja kuuseheki ääres, kaevetrass ca 16 m
- Ristumine kaevega kaablikaitsetoru rõngasjäikus peab vastama A-kaitseklassi plastitorule 12500N
- Mõõtkava 1:200

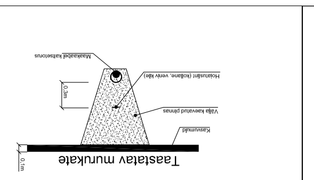

Tööjoonise nr LR8997-1

Projekt Kaare kinnitusega elektrililumine Meelikvi küla, Võru vald, Võru maakond

Joonise nr Asendiplaan

Tellija Enefit Connect OÜ

LEONHARD WEISS	Projekteerija	Projektijuht					
LEONHARD WEISS OÜ	Koostaja	Kontrollija	A. Kookmaa	A. Erik			
E-post estonia@leonhard-weiss.com	Telefon +372 601 2265			+372 53009199	+372 53007505	05.2023	M500x4x6
Registrikood 12082348		Projektijuht					M 1:500

Staadium	Tööjoonised						
EST	Keel	Lehte	Lehti				
	1	1	
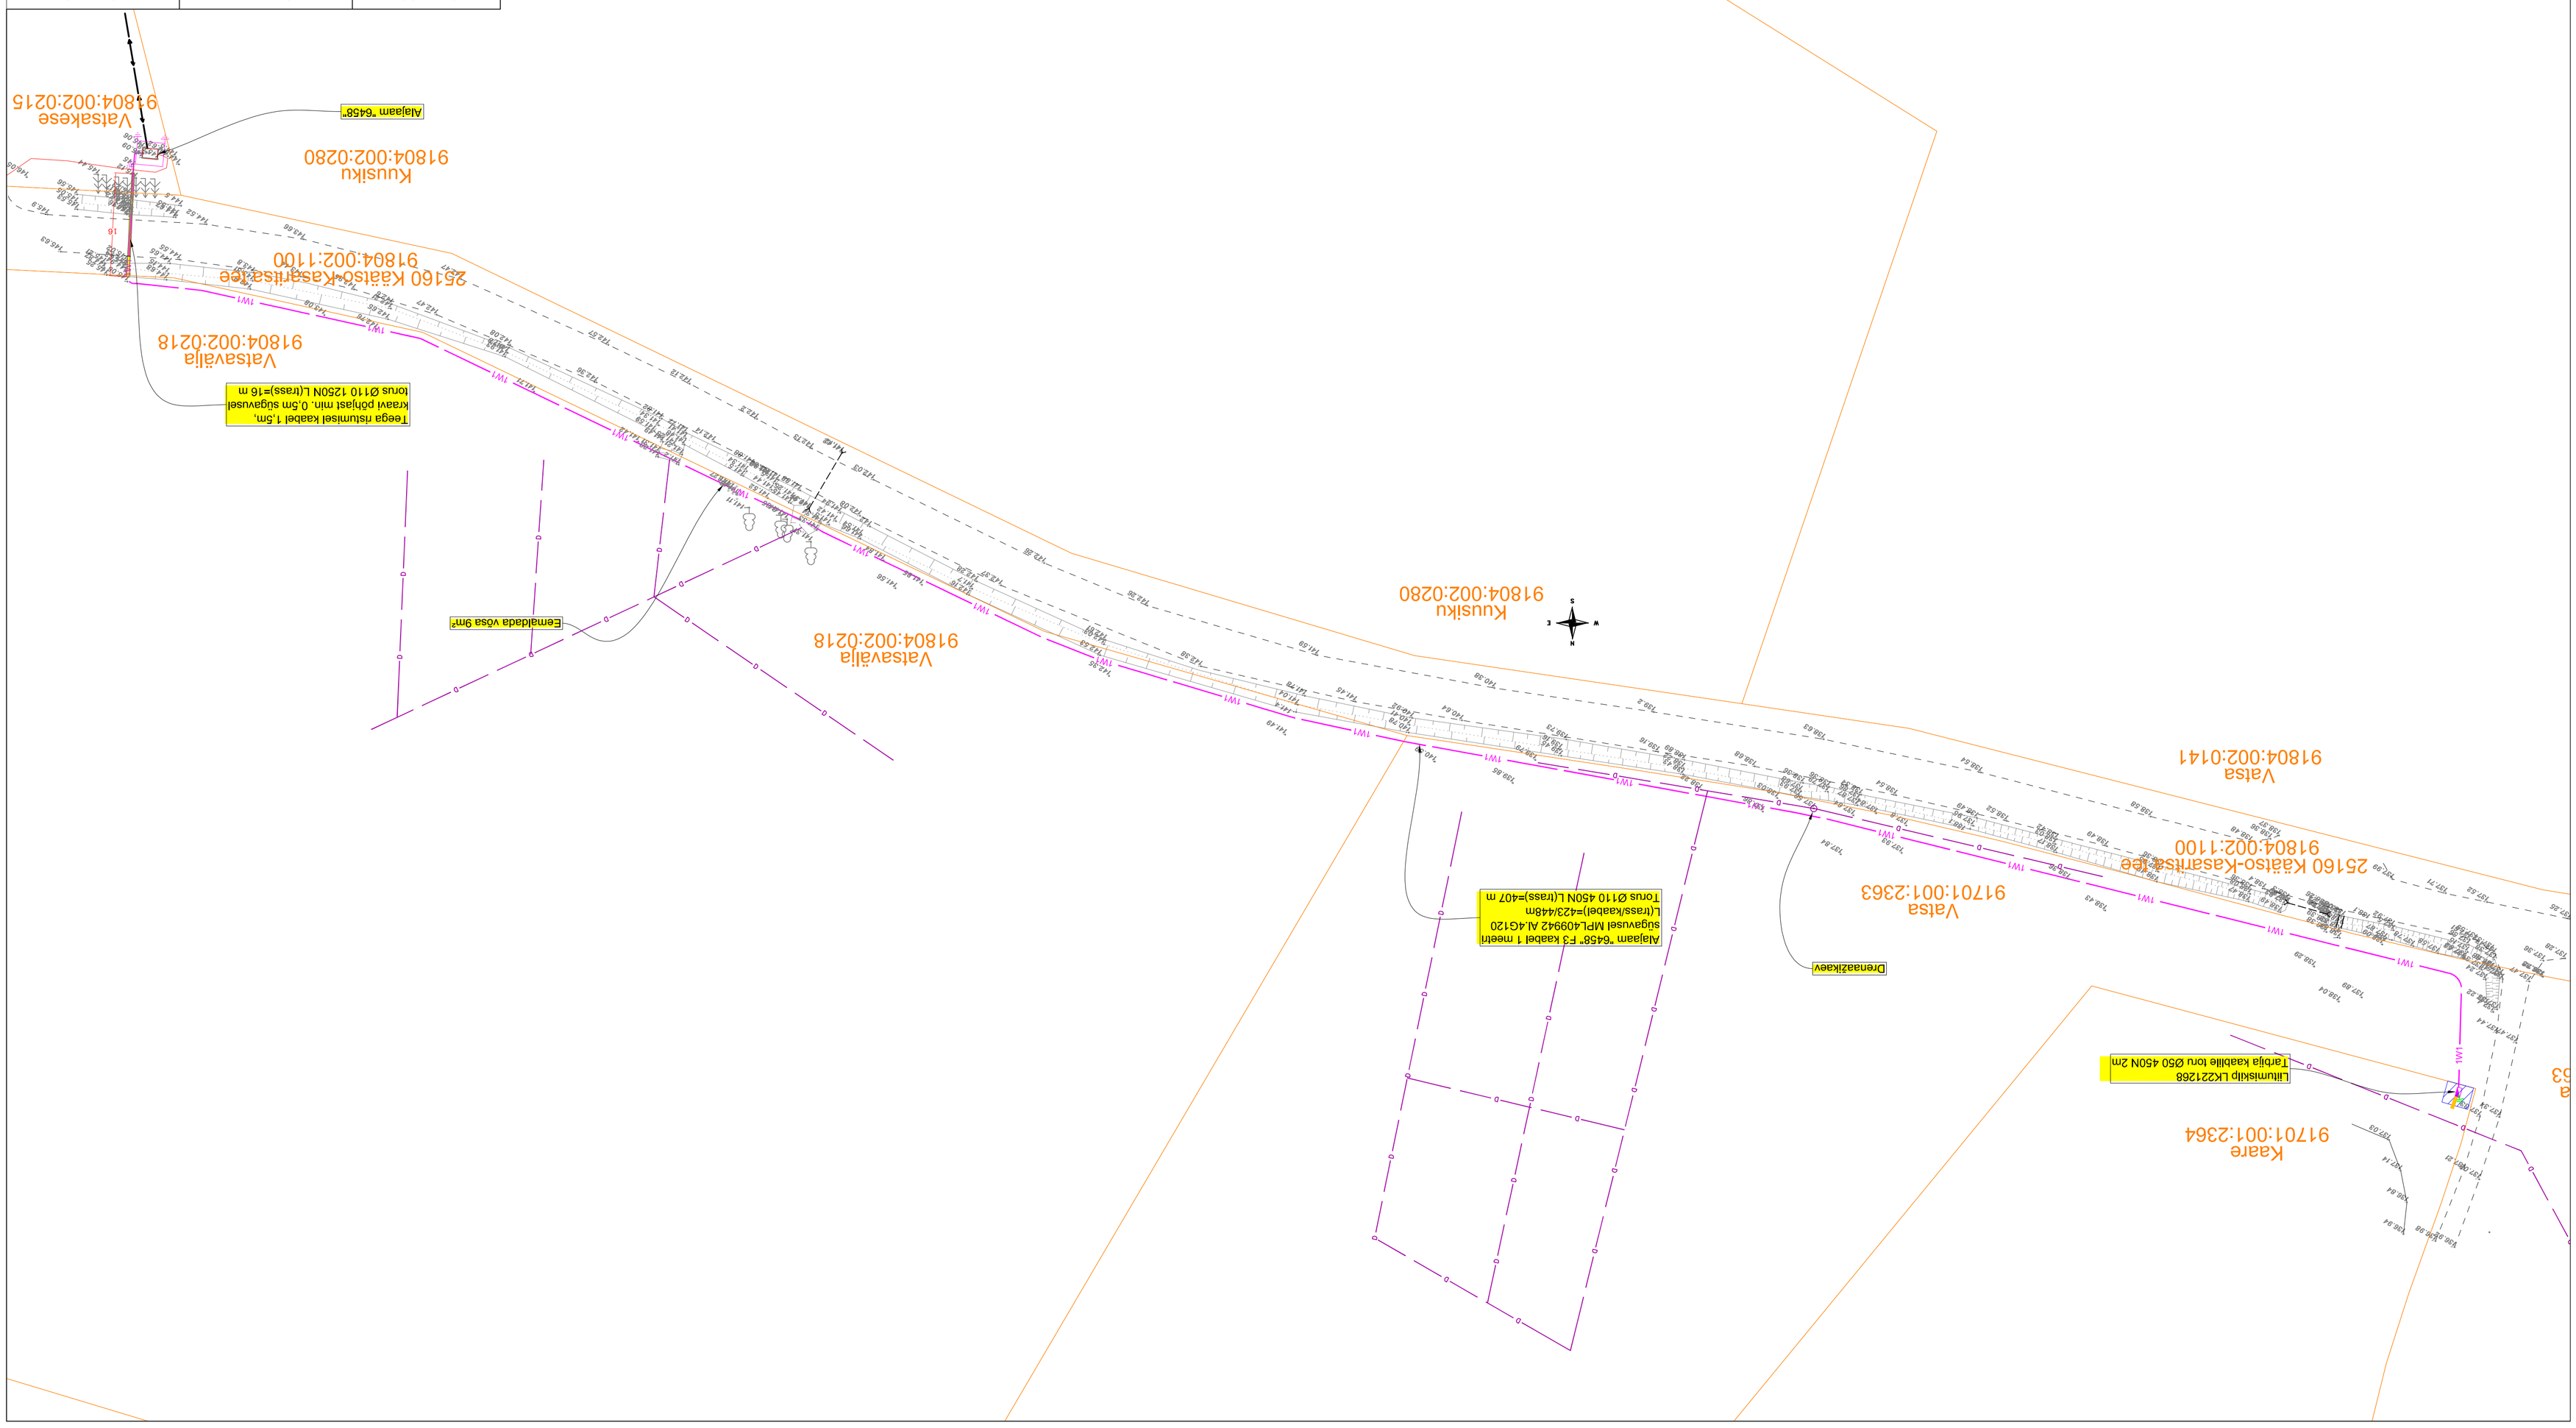
OLEMASOLEV	*PROJEKTEERITUD*	*SELETUS*
		Liitumiskilp
	TW1	MP maakaabelliin torus
		Kilastirpilr
		KP maakaabelliin
		Plastoru d50 tarbija kaablile
		MP õhuliin
		Meanduspaigaldis
D		Drenaaž