



17125 Vilgu - Vinni - Pajusti tee km 1,82

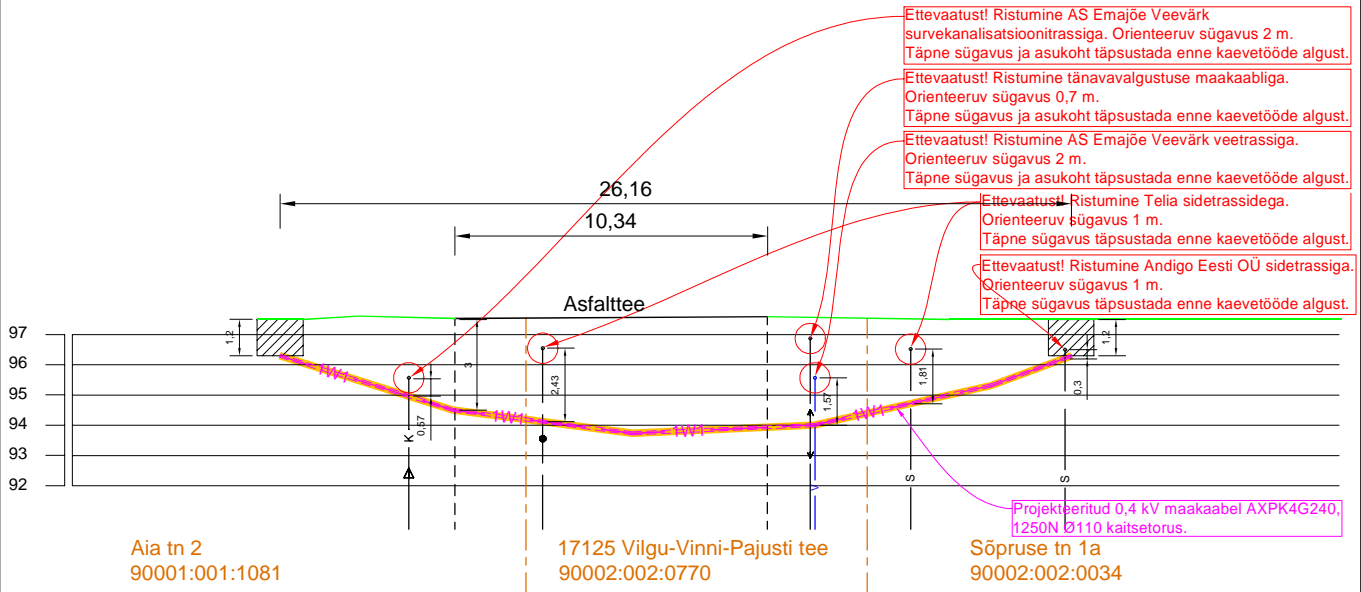

Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised trüubiga 1 m altpoolt trüubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.

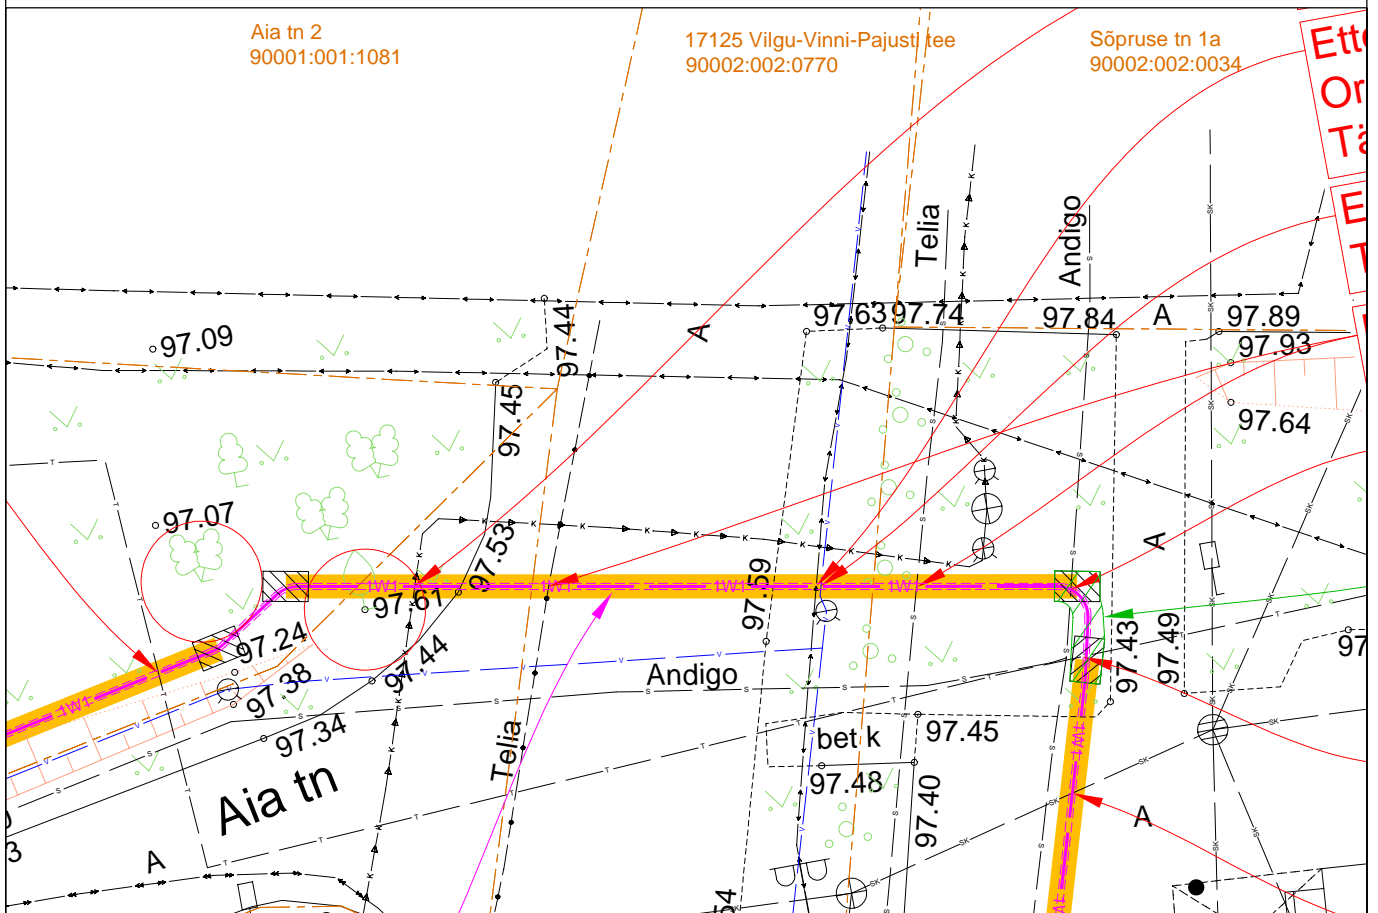

| | | | | | |
|--|-----------------------|------------|----------------|--|----------------|
| Projekt Vinni klubi F6 nõuetekohasus. Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | | | | Tellija Elektrilevi OÜ | |
| Joonis Ristmäväli | | | | Joonise nr IP8553_TP_EL-4-02 | |
| Projekteeris | Raido Rebane | 07.01.2026 | +372 5699 8445 | Mõõtkava | M 1: 250 |
| Kontrollis | Hendrik Vissel | 07.01.2026 | +372 5196 7694 | Staadium | Tööprojekt |
| Projektijuht | | | | Keel | Leht 1 Lehti 1 |
| LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486 | | | | | |