

Vilmsi tn 62 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Mürauuringu vajaduse kaardistamine

Vilmsi tn 62 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Tänavaliikluse müra piirväärtused

Keskkonneministri 16.12.2016 määrus nr 71
„Välisõhus leviva müra normitasemed ja
müra taseme mõõtmise, määramise ja
hindamise meetodid”
Lisa 1

Müra normitasemed

		Müra piirväärtus		Müra siltväärtus	
Müra liik		Lühimüra	Tööstusmüra	Lühimüra	Tööstusmüra
Müra kategooria	Aeg				
I kategooria – viigetusrajatiste maa-alad ehk valiksed alad	päev	55	55	50	45
	öö	50	40	40	35
II kategooria – haridusasutuste, tervishoiu- ja sotsiaalseadkade-asutuste ning elamu maa-alad, rohealad	päev	60	60	55	50
		65 ¹			
	öö	55	45	50	40
		60 ¹			
III kategooria – keskuse maa- alad,	päev	65	65	60	55
		70 ¹			
IV kategooria – ühisloomade hoonete maa-alad	öö	55	50	50	45
		60 ¹			

¹ müra taseme hooes teepoolsele küljel

1. Päeva- ja ööaeg on vastavalt 7.00–23.00 ja 23.00–7.00.


2. Tehniseadmete ning äri- ja kaubandustegevuse tekitatava müra piirväärtusena rakendatakse tööstusmüra siltväärtust.

3. Elatusmüra piirväärtusena rakendatakse kella 21.00–7.00 ajavahemase müra kategooria tööstusmüra normitaset.

4. Impulssmüra piirväärtusena rakendatakse ajavahemase müra kategooria tööstusmüra normitaset. Impulssmüra põhjustavad tööd, näiteks lõikamine, rammimine jne, võib teha tööpäeval kella 7.00–19.00.


Vilmsi tn 62 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Tänavaliikluse müra- **ööpäevane**

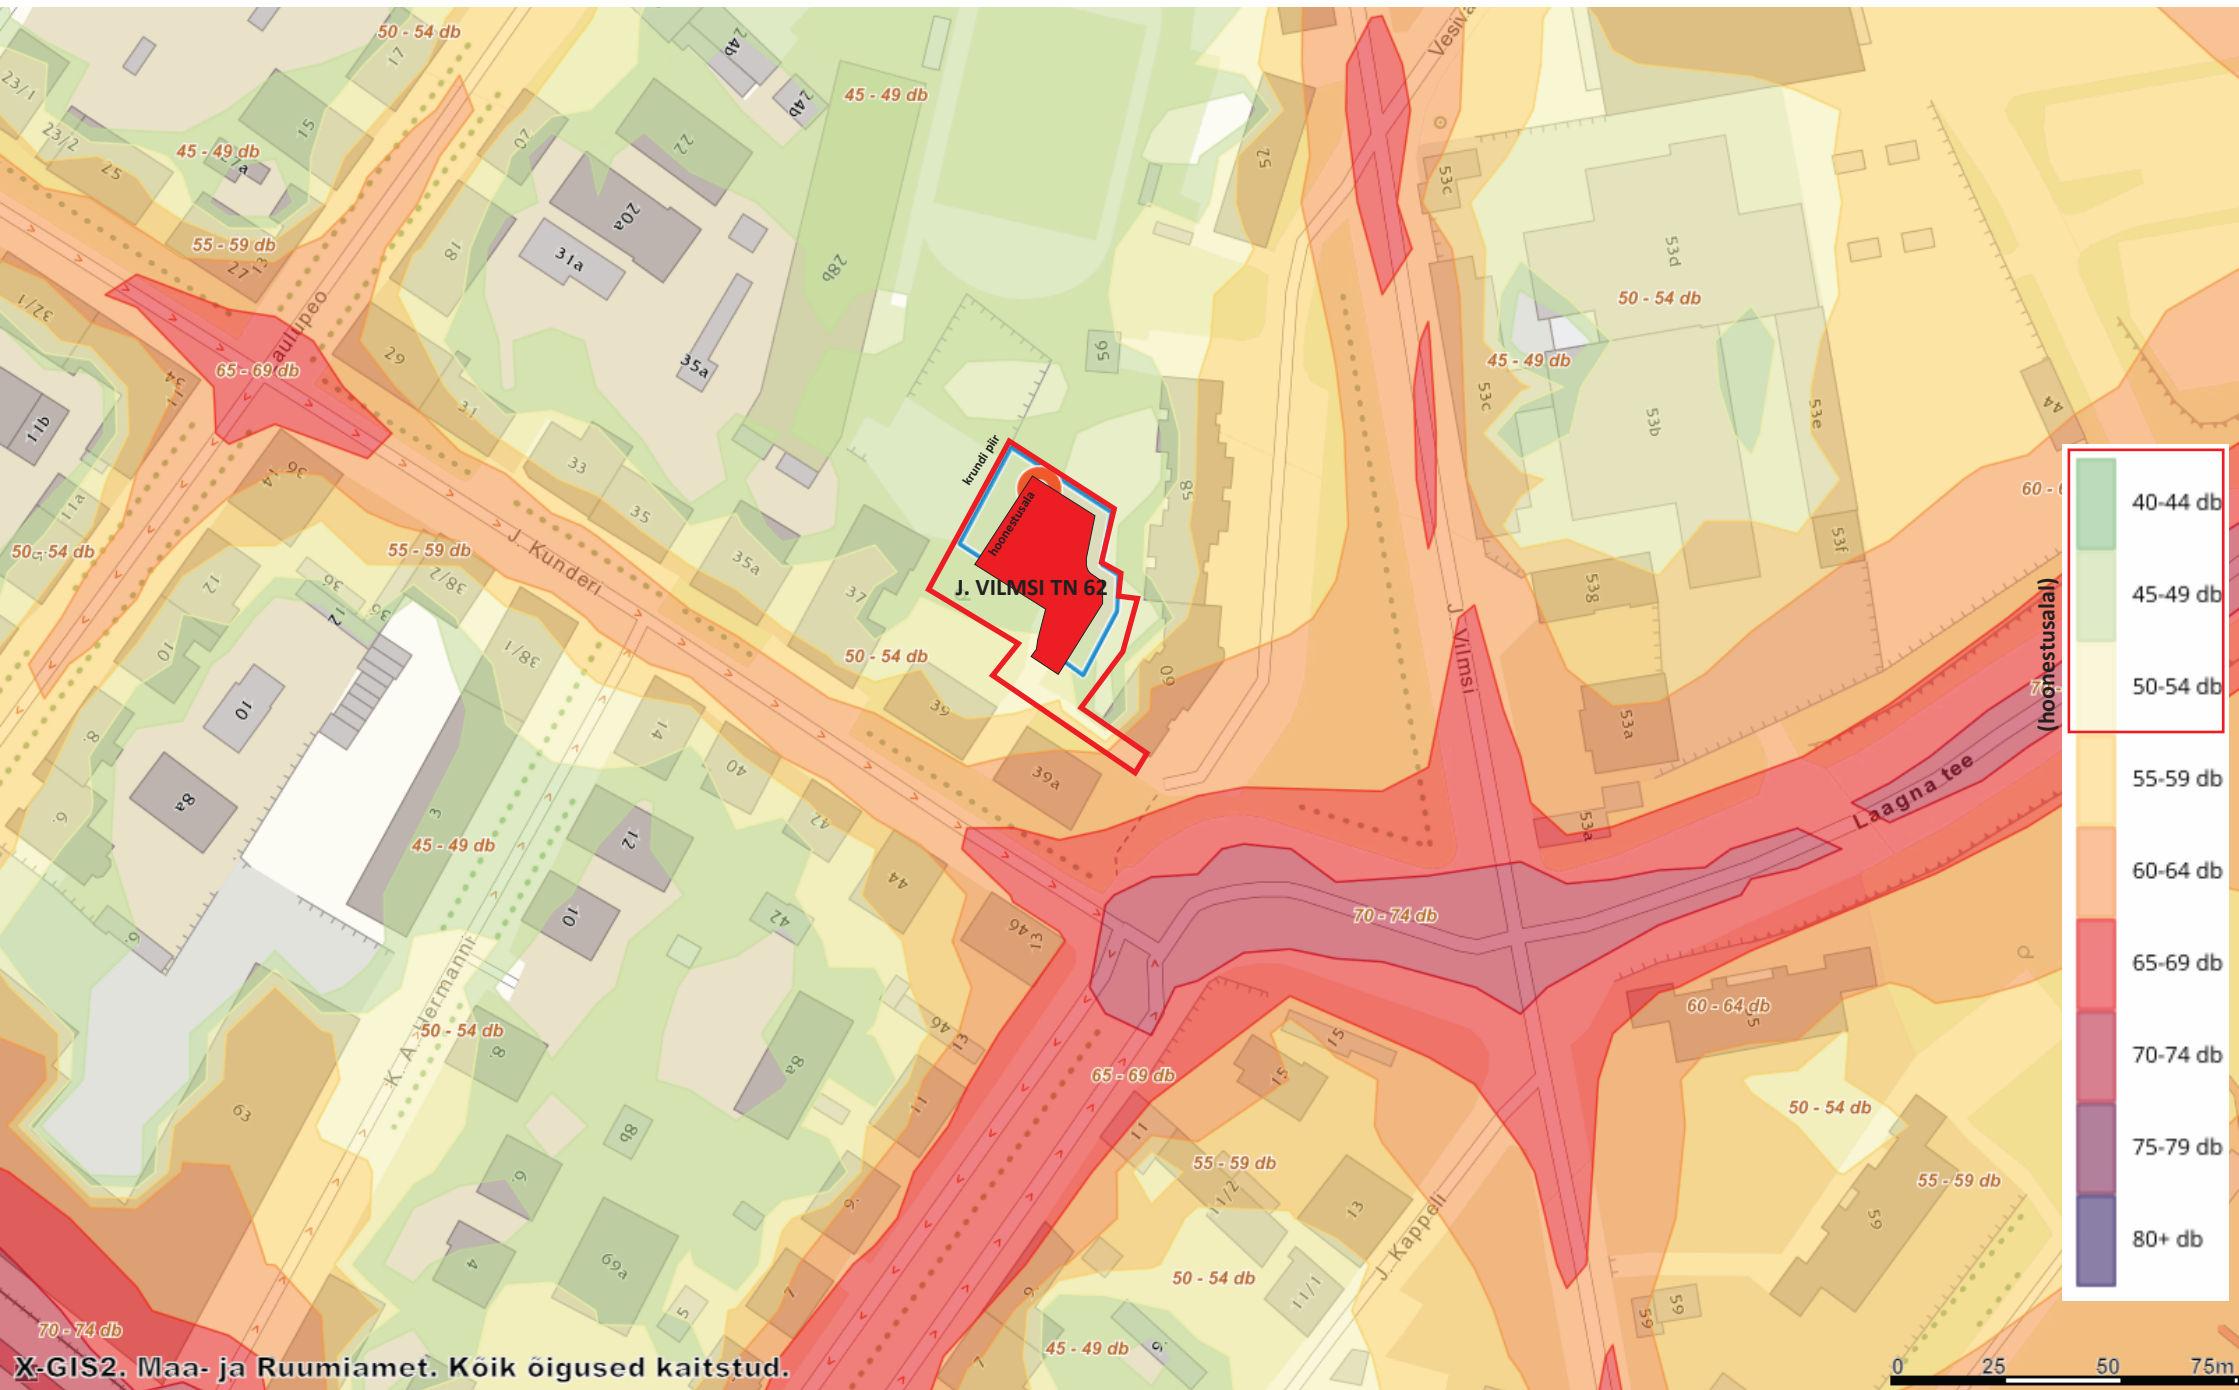


Vilmsi tn 62 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Tänavaliikluse müra- **päevane**

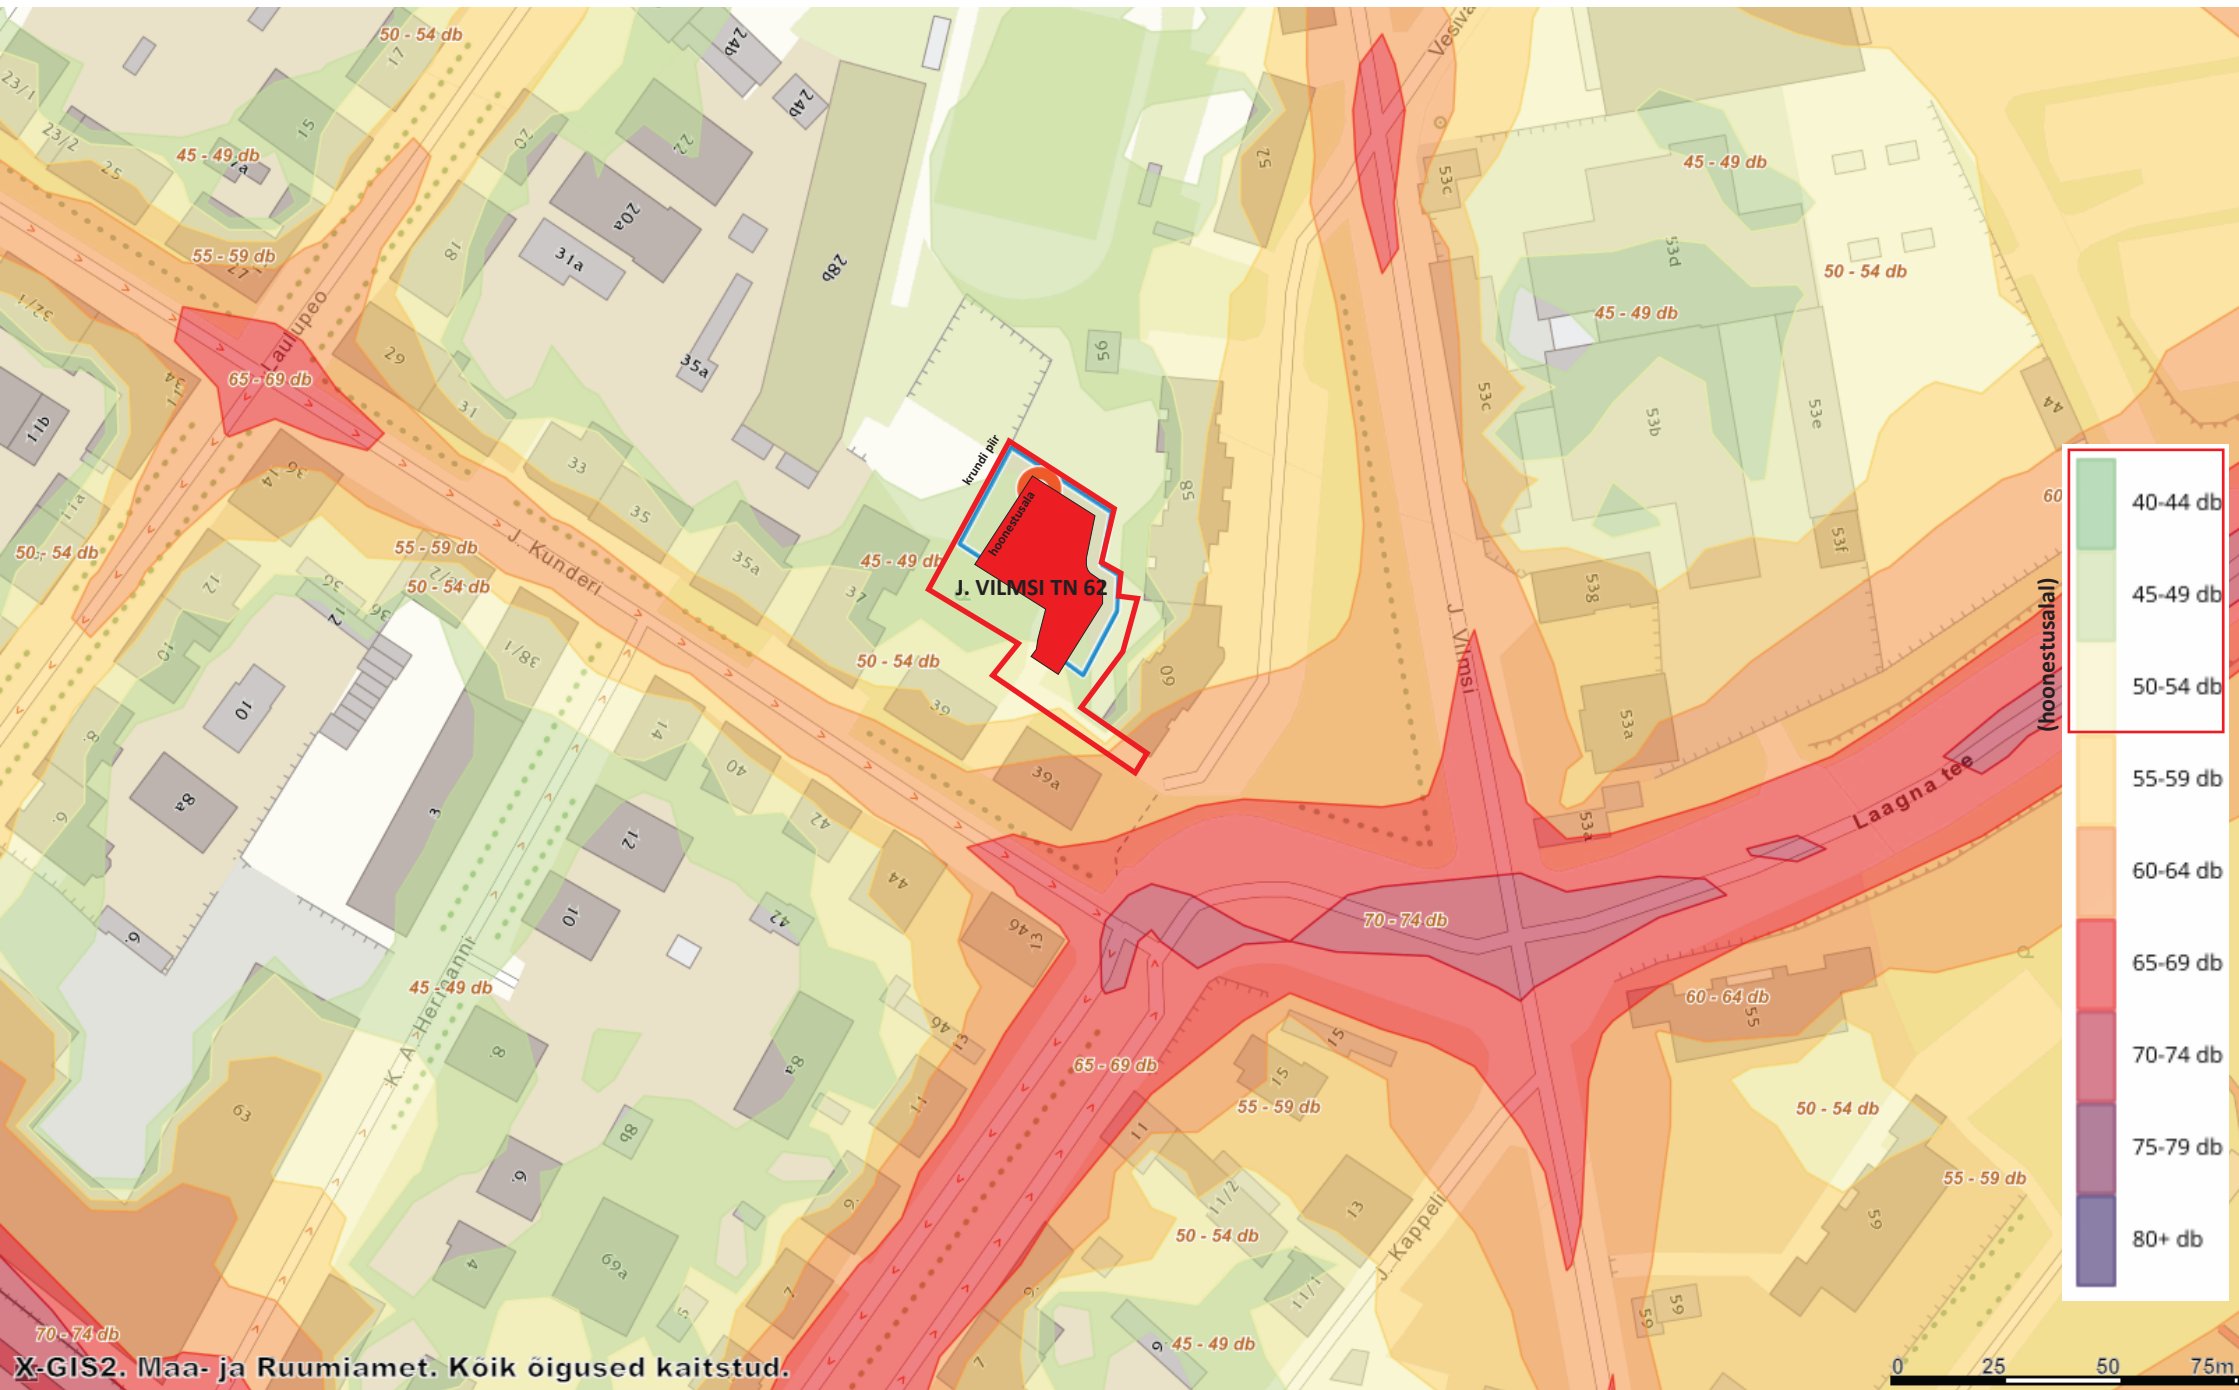

Vilmsi tn 62 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Tänavaliikluse müra- **õhtune**

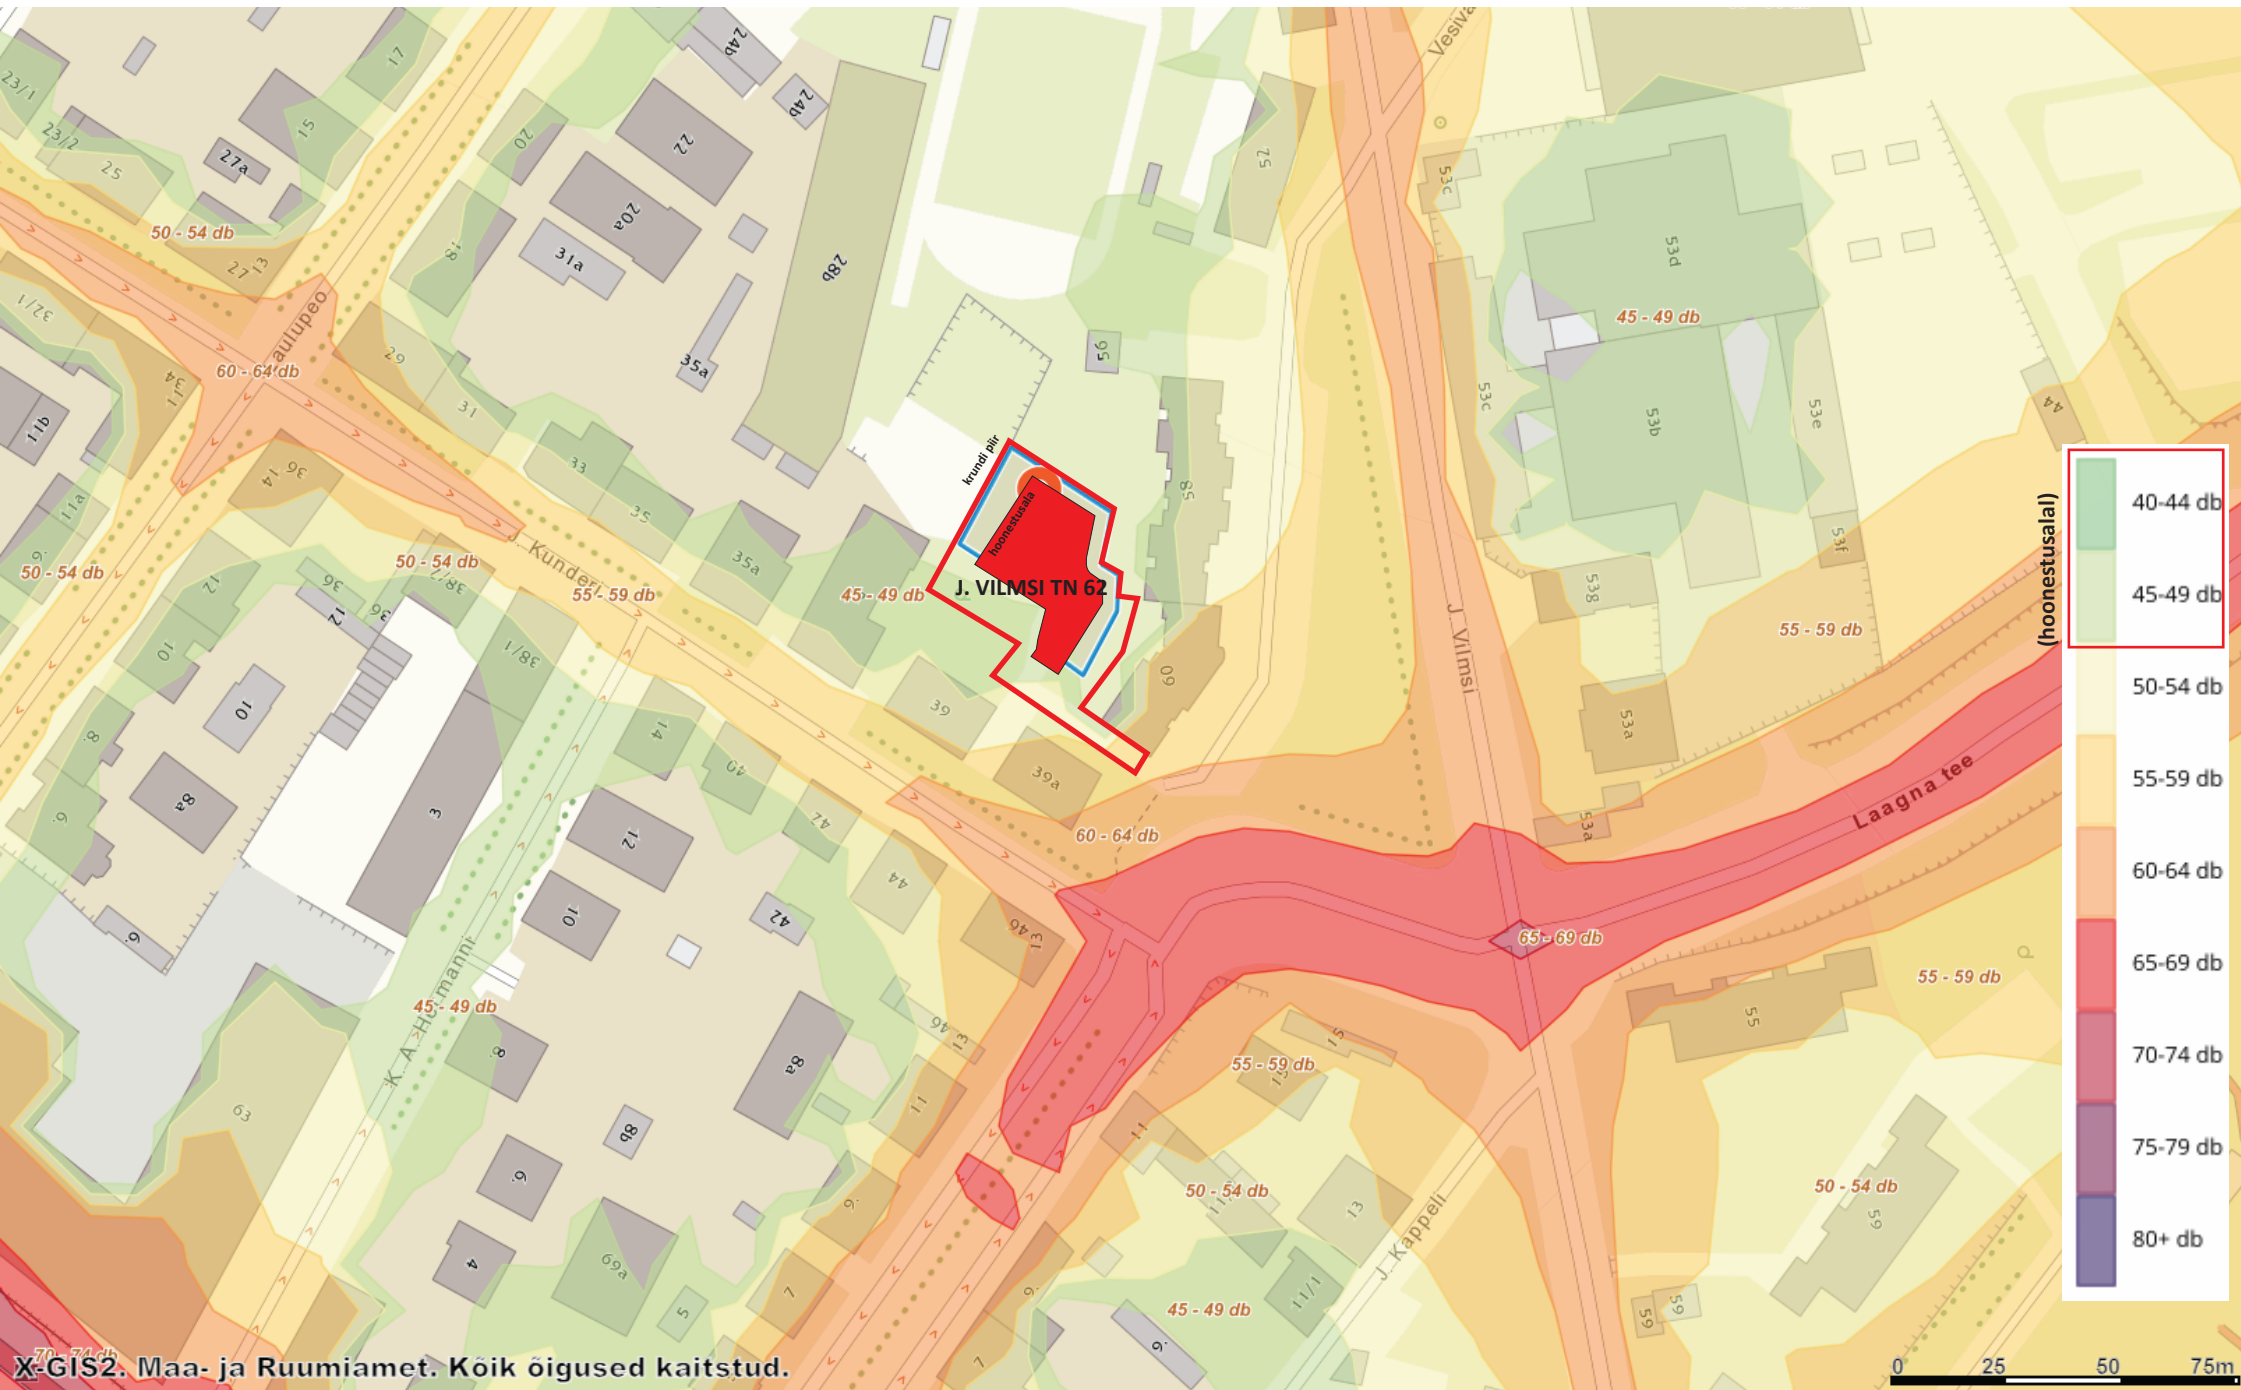

Vilmsi tn 62 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Tänavaliikluse müra- **öine**

