



Kaablite kaitsmine haljasalal all

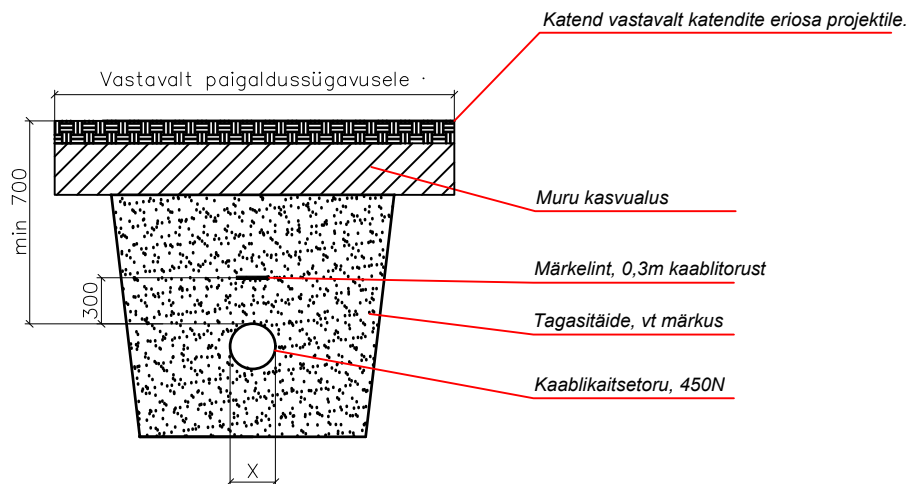


Kaablite kaitsmine sõidutee all ning teekattega aladel

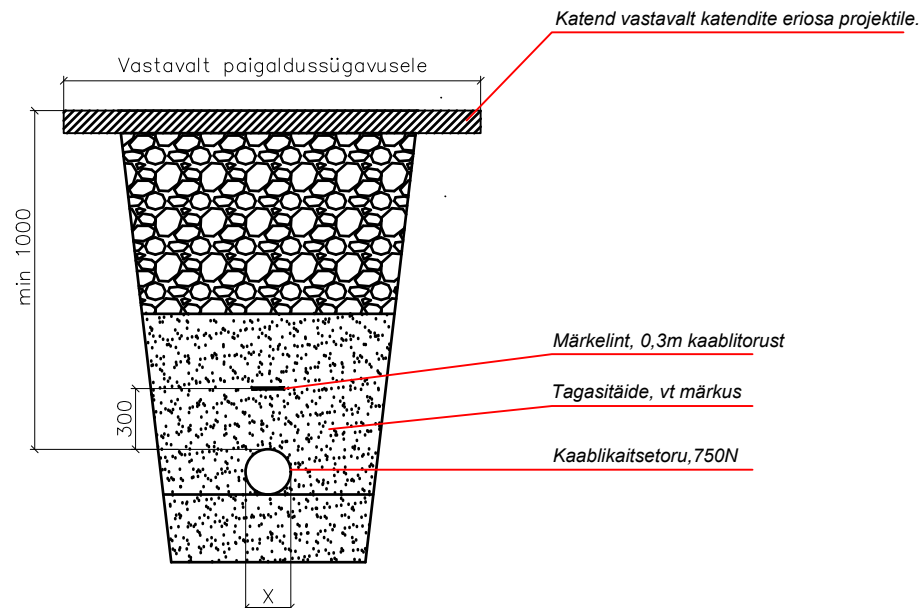

Märkused:

1. Kaablikaitsetorude läbimõõd sõltub kaablist ning on kirjeldatud täpsemalt projekti asendiplaanil.
2. Tagasitäitel kasutatavad liivpinnased peavad olema külmakerkekindlad ning kasutatava materjali filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5m/ööp
3. Kaevikud varisemisnurgaga 1 : 3/4.

<div></div> <div>Insenerimaailm</div> <div>Insenerimaailm OÜ</div> <div>Reg nr: 12309300</div> <div>MTR:</div> <div>Elektritööd TEL001963</div> <div>Projekteerimine EEP003559</div> <div>Ehituse 7/1-2, Jüri alevik, Harjumaa</div> <div>www.insenerimaailm.eu</div> <div>info@insenerimaailm.eu</div>	Töö nimetus:		Objekti aadress:			
	Rannarootsi tee 4 stockoffice		Rannarootsi tee 4, Uuemõisa küla, Haapsalu linn			
	Tellija:		Projekteeris:		Kinnitas:	
	Rannarootsi Ärikeskus OÜ		Vahur Sibrits		Vahur Sibrits	
Joonise nimetus:						
KAEVIKU TAGASITÄITE PÕHIMÕTTELINE SKEEM						
Töö number:	Projekti osa:	Staadium:	Kuupäev:	Joonis:	Leht:	
RR4	EL	PP	30.05.2024	7-01	1/1	