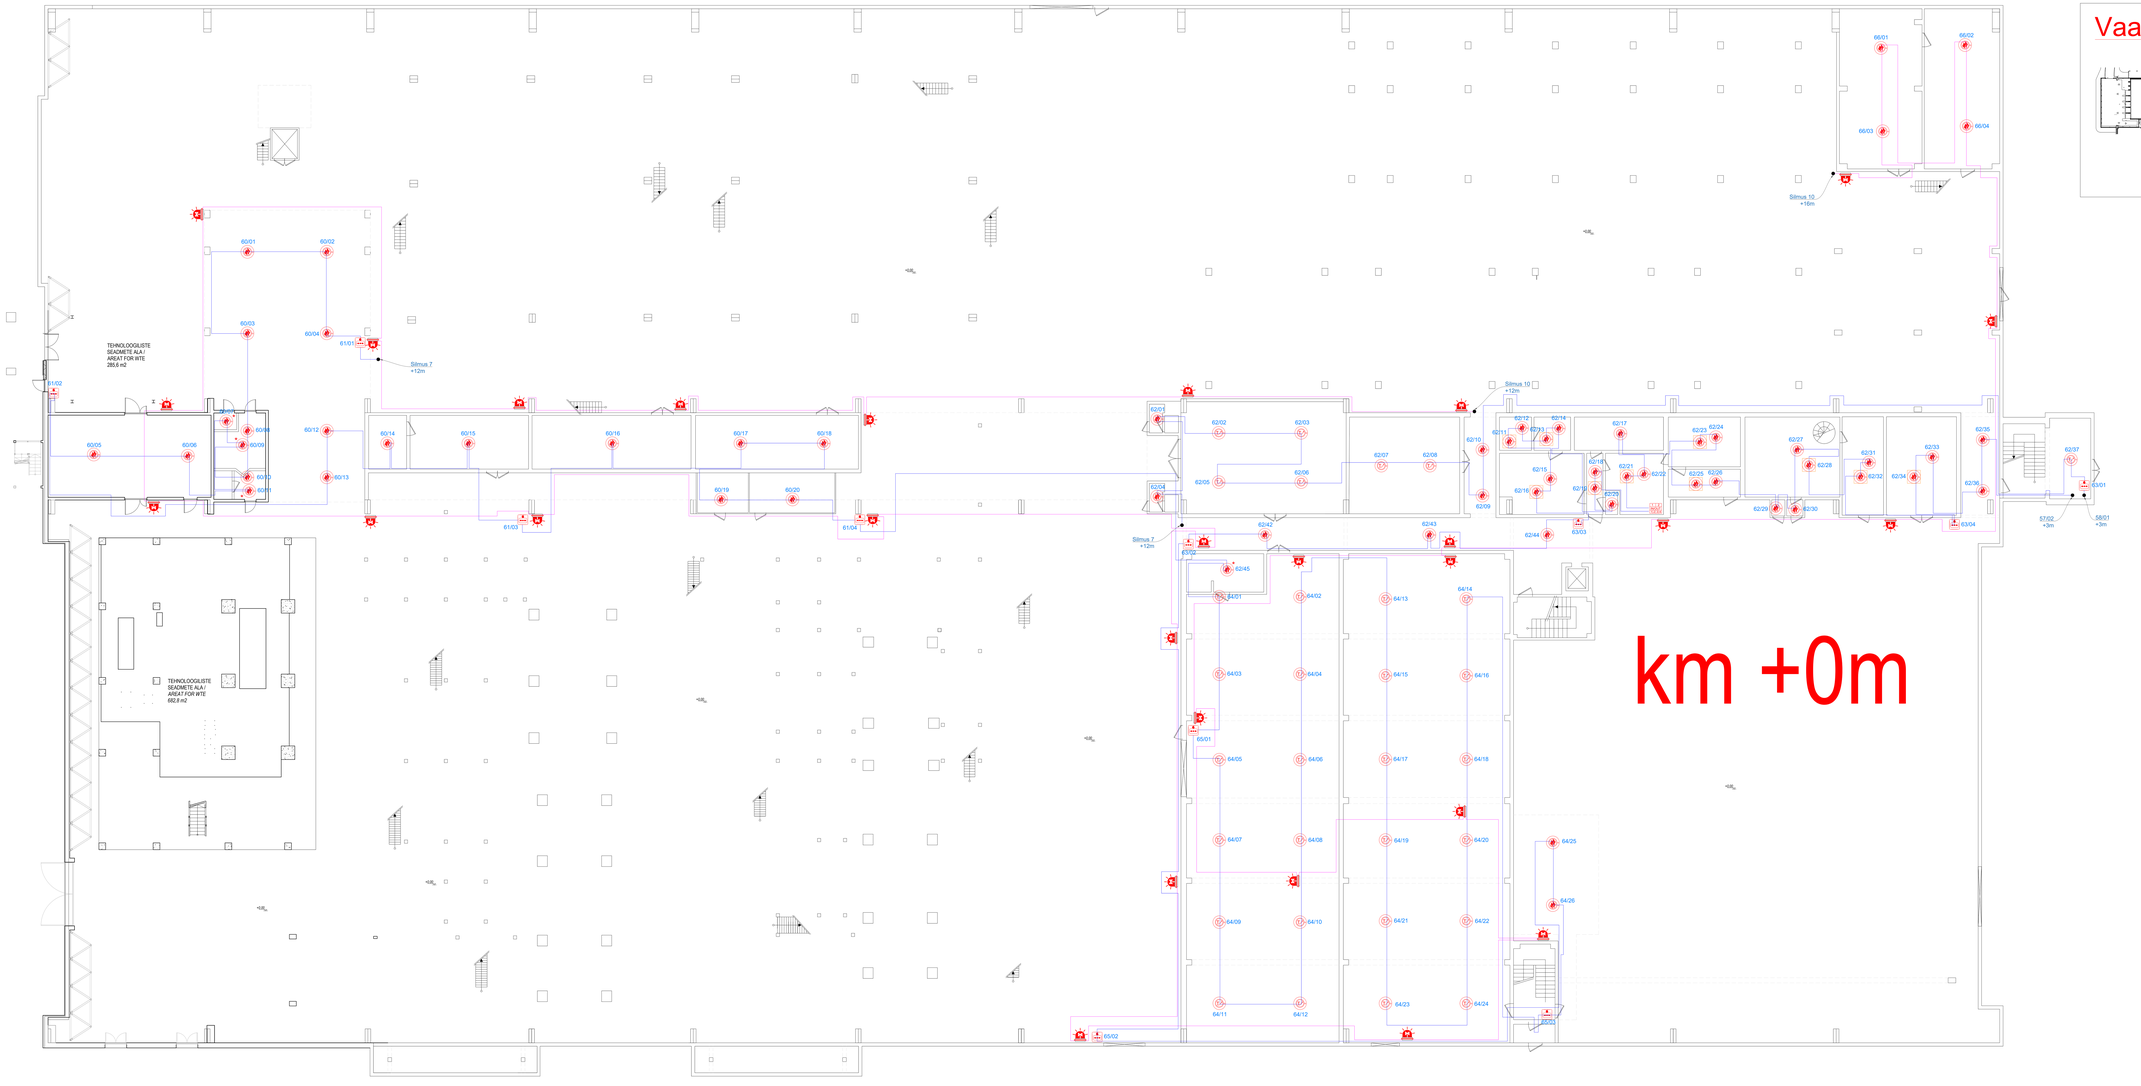

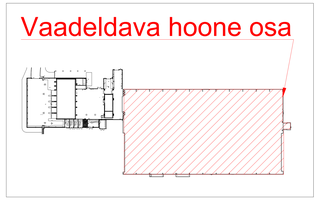

TINGMÄRGID

- Adresseeritav temperatuurlandur (reageerib fikseeritud temperatuurile)
- Adresseeritav optiline suitsuandur riipdae taga
- Adresseeritav sireen vilkuriga (IP56)
- Adresseeritav teatenupp
- Adresseeritav optiline suitsuandur
- Adresseeritav optiline suitsuandur (paigaldatakse ruumi sees)
- Transponder 4 sisendit ja 2 väljundit
- Silmuse kaabel 1x2x0,8
- Tulepüsiv silmuse kaabel 1x2x1

Märkused:
1.

Joonmõõduskaala

0 100 200 300 400 500 m

FIRETEK OÜ Pärg 21, 11415 Tallinn tel. 402 4550, 550 35000 www.firetek.ee, firetek@firetek.ee	Projekt: Iru Elektrijaama peakorpuse ATS Pelletsuk tee 105, Maardu		Ehitus: IRU3
Projekt nimi: ATS ja TOA	Tekstuur: Paigaldusplaan km +0m		Mõõtkaal: 1:100
Vastutaja: Georgi Kongur			Kontrollinud:
Projektiveebja: Algis Kerss			Versioon: v00
Projektiveebja:	Kontrollinud: TP	Kuupäev: 12.04.2024	Joonis: EAT-S-101