


Puurimistrassi pikiprofiil

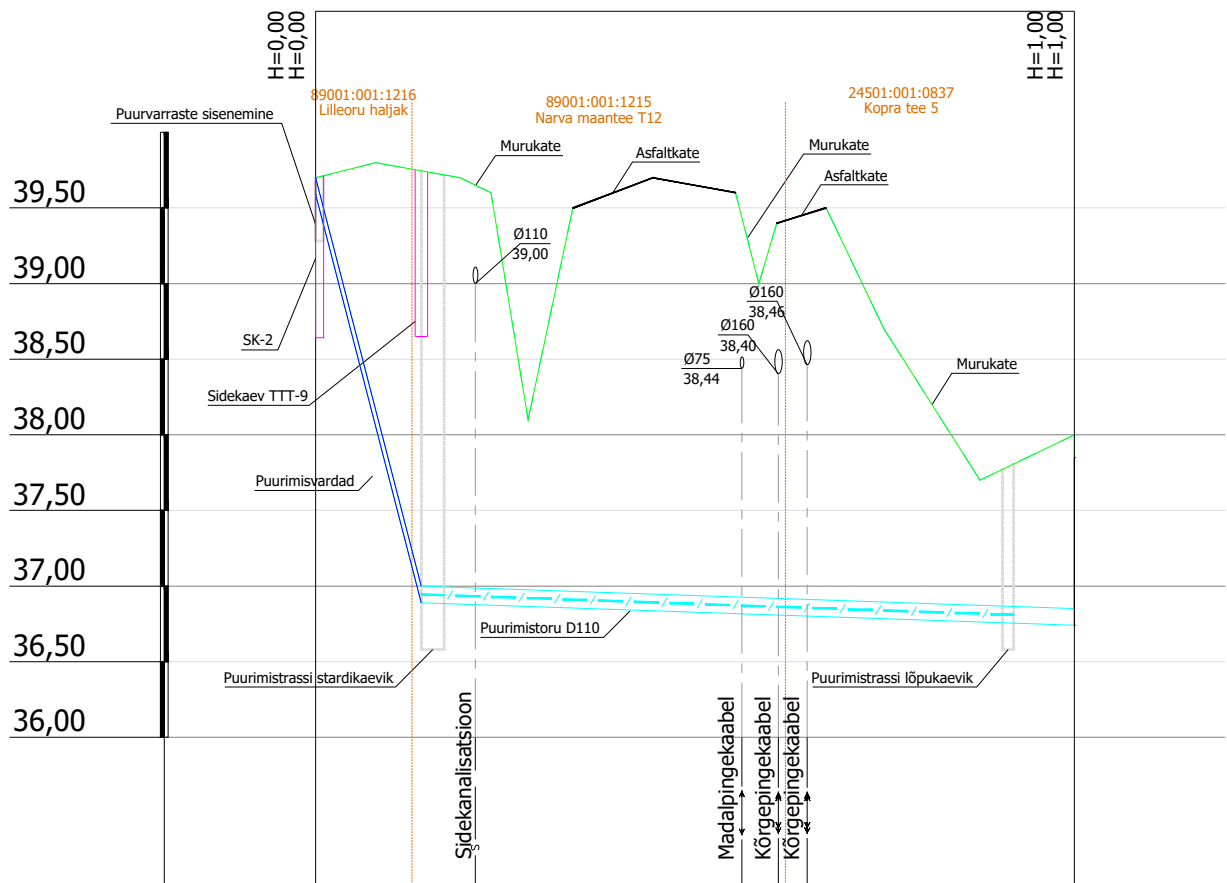


Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	Puurimise algus		Puurimise lõpp
TORU TÜÜP	Projekteeritud sidekanalisatsioon D110, 1250N - 50,2m		
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN			

MÄRKUSED:

- Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele.
- Kõrgused profiilidel on EH2000 süsteemis.
- Tehnovõrkude diameetrid ja sügavused on määratud:
 - vastavalt geodeesiaal toodud infole;
 - oletuslikult standardi EVS 843:2016 "Linnatänavad" põhjal;
 - oletuslikult vahetus-läheduses paiknevate samaliigiliste trasside sügavuste põhjal.
- Enne ehitustööde teostamist veenduda olemasolevate trasside realses paiknemises. Enne puurimistööd võtta ühendust kavandatava puurtoruga ristuvate tehnovõrkude valdajatega ning teavitada järelvalvet.
- Arvestada olemasolevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaevet ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.

Geoloogiline profiil vastavalt Reaalprojekt OÜ tööle nr. GL20025:

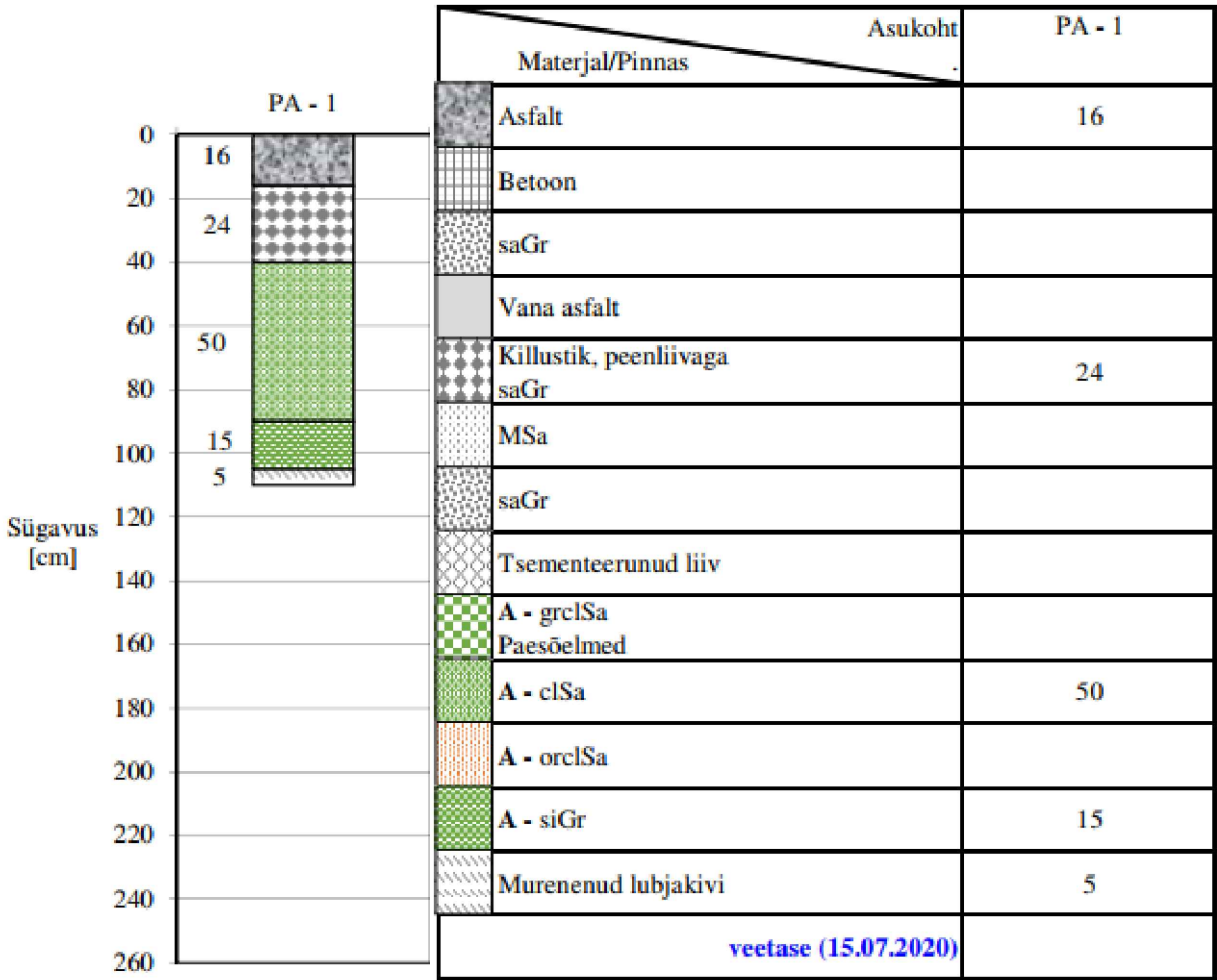

02	Korrigeeritud vastavalt Transpordiameti märkustele. Lisatud SK-2.	G.H.Veeber		26.02.2026
	Valmis pakkumiseks			
Nr.	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev



Novarc Group AS
Reg. kood 10226774
A.H. Tammsaare tee 92
13423 Tallinn
novarc@novarc.ee

Teostas: Gerd Herman Veeber	Objekt	Kopra tee 8 ja 10 arenduse taristu projekteerimistööd Iru küla, Jäelähtme vald, Harju maakond		Kuupäev	
	Joonis	ELEKTRIPAIGALDISE VÄLISVÕRK Puurimistrassi pikiprofiil		03.02.2026	
				Mõõt	
				1:500	
				Lehti kokku	
				1	
				Leht	
				1	
Vastutav spetsialist: Gerd Herman Veeber	Projekt	1781	Stoodium	Dokument	Vers.
Projekti juht: Toomas Naelapää			PÕHIPROJEKT	ELV-7-001	02