
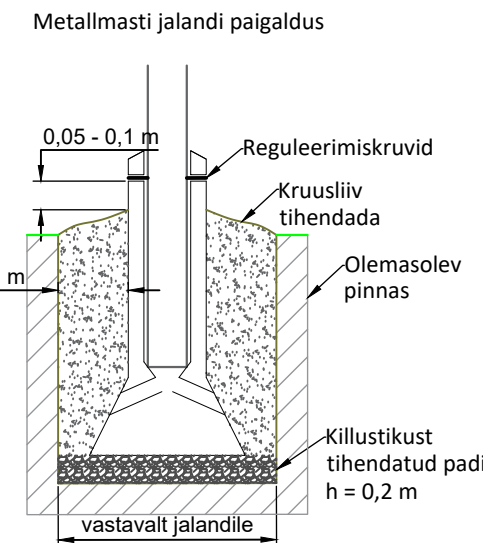


Kaabli vähim sügavus tugi- või kõrvalmaantee katte ja mulde all 1,5 m. Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m (*Tänavavalgustuse kaablitel paigaldamisel võib põhjendatud juhtudel kasutada sügavust 0,7 m*) ja teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi/truubi põhjast 1,0 m.

Tehnovõrgud **tuleb kogu teemaal ulatuses rajada kaitsetorus**. Kaitsetoru tüüpe tees mulde all või ristumisel teega või kraaviga teemaal 1250N.

32002:003:0601
e Luharahva

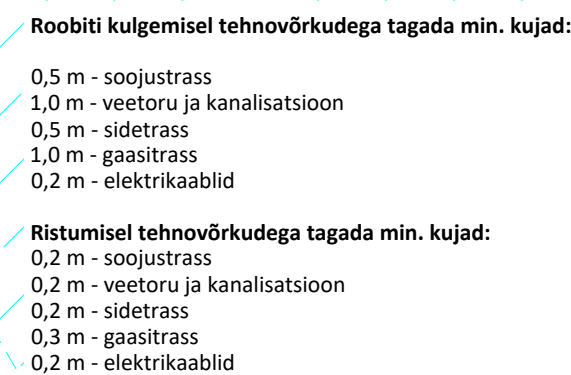

TINGMÄRGID:



- projekteeritud kergliiklustee välisvalgustus koos jalandi ja postiga $h = 6 \text{ m}$

VALGUSTI: Vizulo, MiniMartin, 15 W, 3K
MRS 015 730 V22 F016 Bin-N4 TH

————W1.1————

- projekteeritud välisvalgustuse
toitekaabel Ø75 mm, 450N kaitsetorus

- projekteeritud elektriikaablite min 750N kaitsetoru

⊥

- projekteeritud maandus

