
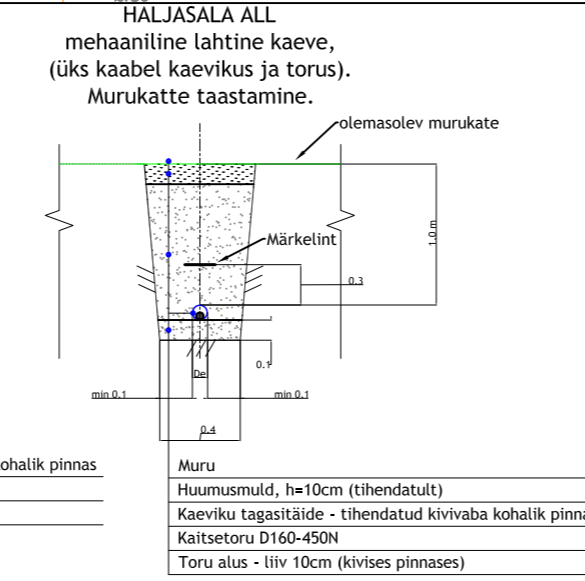


- MÄRKUSED:**
- Enne tööde alustamist kutsuda kohale ElektriEvi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
 - Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumendatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
 - Töödel järgida ElektriEvi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV Võrgustandard).
 - Arvestada kooskõlastuste tingimustega.
 - Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korradada ehitusjälgjed (k.a. pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirust).
- MÄRKUSED:**
- Ühikute mõõtmed meetrites.
 - Kaabel kaista kogu trassi ulatuses kaabikaitsetoruga.
 - Linapadi kivises pinnases või kui kaeviku põhi jätetakse tasandamata.
 - Tagasihajustusel pinnas tihendada vastavalt kehtivatele nõuetele.
 - Kõrghaljastuse ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (Zm) kaevetööd teostada käsitsi.
 - Pärast ehitustööd taastada pinnase ja teekatte endine olukord.
- Märksused projekteeritud kilpide paigaldamise kohta:
- Projekteeritud liitumiskilpide paigaldada asendiplaanil näidatud asukohta.
 - Kilpi tootja poolt kilbi sokiile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon/säik peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele. Kilp täita kerkruusaga kilbil näidatud jooneni.
 - Kilbile ehitada potentsiaalitasandusega maanduspaigaldis R_a300.
 - Paigaldatud liitumiskilpide uste avanemisruud teie poole.
 - Kaabli paigaldussügavus 0,7m maapinnast, sõiduteede ja sissesõitude all 1,0m.
 - Liitumiskilpidele paigaldada reservorud tarbijakaabelite D110-450N; L=2m, ning reservorud tuua liitumiskilpi.

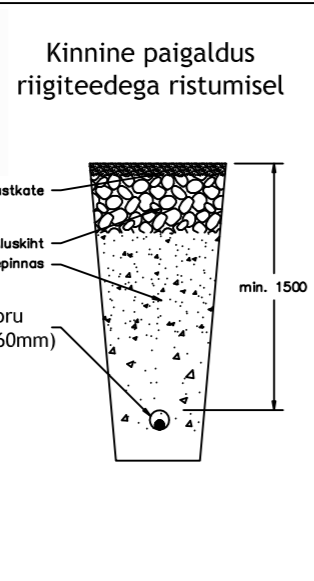

TINGMÄRGID

	Projekteeritud madalpinge maakaabel 450N kaitsetorus
	Projekteeritud keskpinge maakaabel
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud jaotuskapp
	Projekteeritud maanduspaigaldis
	Pinnasala taastamine
	Haljasala taastamine
	Projekteeritud alajaam AJ26293
	Projekteeritud reservoritu D160 750N

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
		Keskonnaprojekt OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001		
Projekteerija		Töö nimetus		Töö tellija
		Tormiranna põik, Mändjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond - liitumine detailplaneeringu alal		ElektriEvi OÜ
Projekteerija		Joonise nimetus		Töö väljandmise aeg
		Asendiplaan		19.06.2025
Projekteerija		Joonise digiaadress		Joonise digiaadress
		LC3795_TP_EL-4-01_Asendiplaan		
Kontrollis	Rasmus Valli	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress	Projekti staadium
Projekteeris	Marek Uiboupin	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Tormiranna põik, Mändjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond	Töö number
				TP LC3795
				Möötkava
				1:500
				Joonise number
				EL-4-03