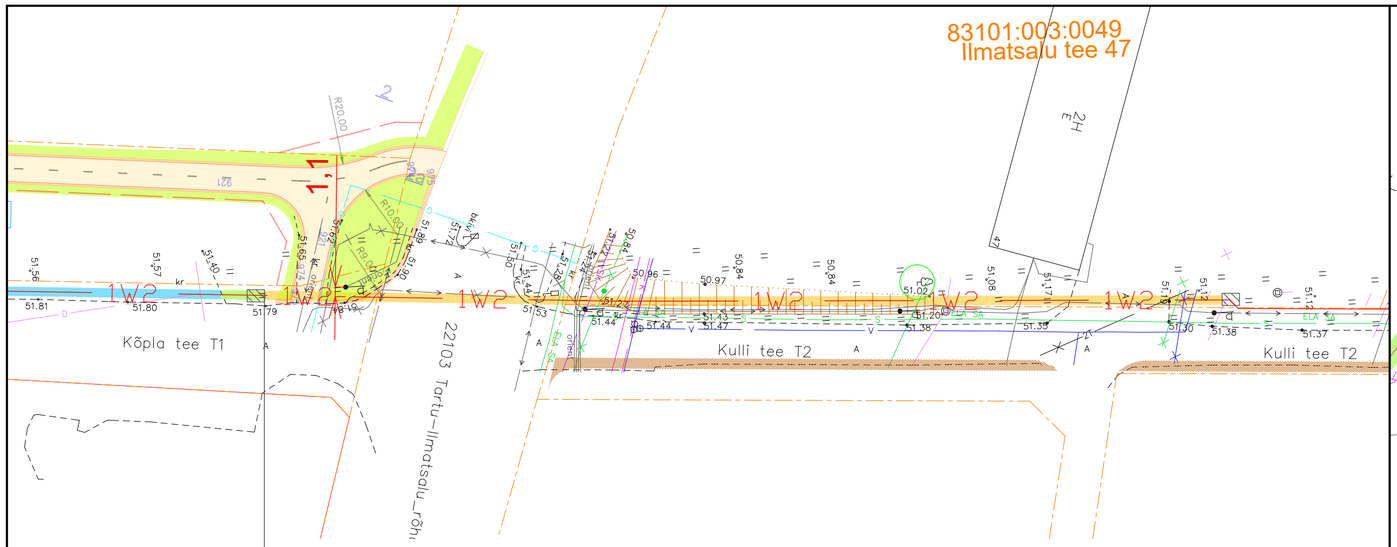

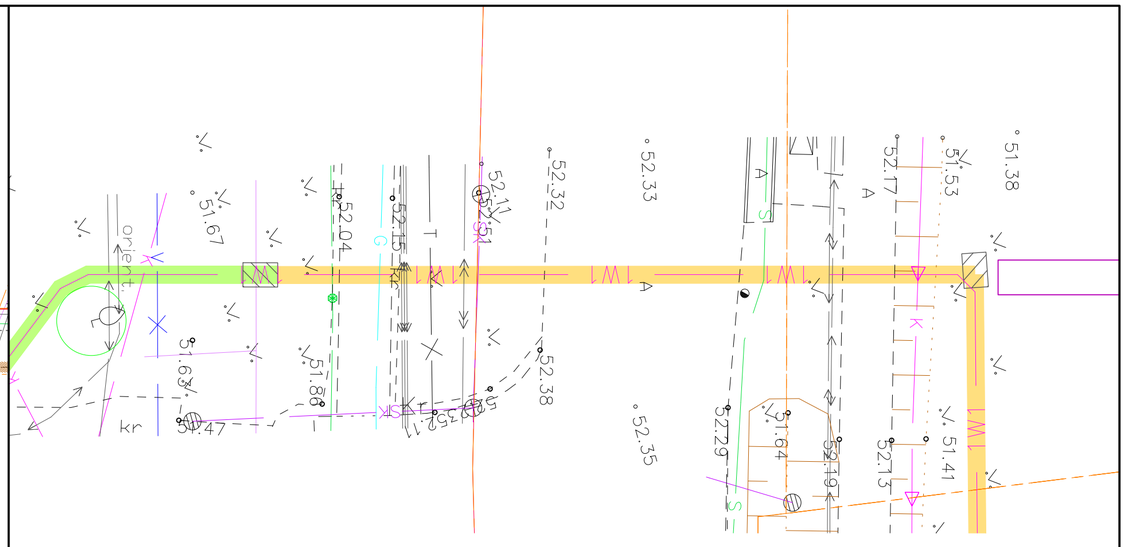

H 1:500

V 1:100

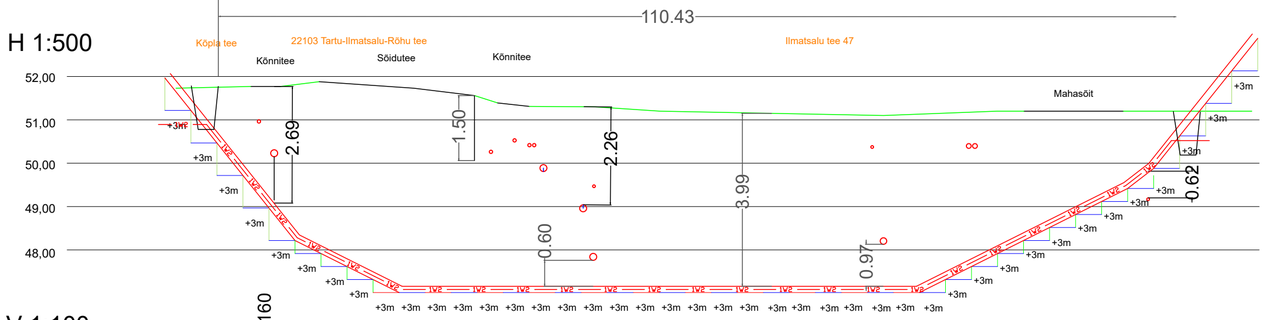

Ehitada e160

El. kaabel! z=51.00, EH, PL75

Gaasitrass! z=50.31 toru peale, EH2000, De160

El. kaabel! z=50.40, EH, PL75

ELASA side z=50.58, EH

Elektrikaablid ORIENTEERUV! ca. 0,7m maapinnast

Sademeveekanalisatsioon ORIENTEERUV

Kanalisatsioon z=48.88, EH,De160

Kanalisatsioon z=47.76, EH

Vesi ORIENTEERUV! ca. 1,8m maapinnast

Side ORIENTEERUV!

Dreen z=49.03,EH, DN150 savi

Elektrikaablid ORIENTEERUV! ca. 0,7m maapinnast

Vesi ORIENTEERUV! ca. 2m maapinnast

Dreen ORIENTEERUV!

22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee osa 1 ristumine

Versioon 2 muudatused:
Muudetud trassi SUGAVUST VK trassidega ristumiel

H 1:250

V 1:100

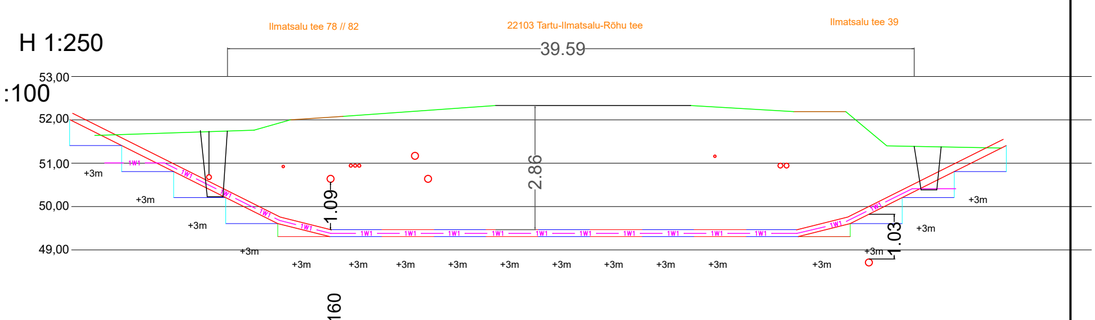

Ehitada e160

Side ORIENTEERUV!

Gaasitrass! z=50.72 toru peale, EH2000, De160

El. kaabel 3x! z=50.98, EH2000, PL75

El. kaabel! z=51.25, EH,De 160

Sadekanalisatsioon ORIENTEERUV!

ELASA side z=51.19, EH, D50

El. kaabel 2x! z=51.00, EH2000, PL75

Kanalisatsioonz=48.80, EH,De160

Puuri tõus 20 kraadi



Puuri tõus 10 kraadi

22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee osa 2 ristumine

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress:	Lootuse tn 6 Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev:	26.03.2024
		Reg nr:	11445550	Töö nr:	LR7509
		Telefon/fax:	53 49 75 65	Joon nr:	TL-2-13
Töö nimetus:	Tartu-Ilmatsalu, Tartu-Rõhu ja Tartu- Nõo 15 kV fiidrite ümberehitus tööd TÖÖPROJEKT etapp 6	e-mail:	Siim.Sulamagi@enersense.com	Mõõtkava:	M / A2
		Projekteeris:	Siim Sulamägi		
Joonise nimetus:	Ristmevälja joonis 22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee	Kontrollis:	Siim Holtsmann	Muudatus:	Ver 2

Plotted: Tuesday, March 26, 2024 17:01:22 PM Plotted by: Sulamägi Siim