


V 1:100


H 1:250

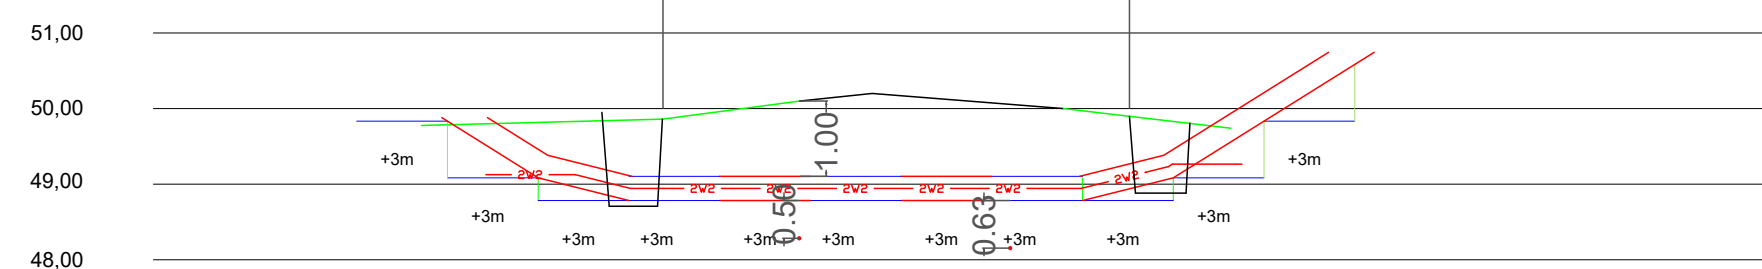


Vesi! ORIENTEERUV

Vesi! z=48.17, EH,De32

Lõuna tee ristumine





H 1:250

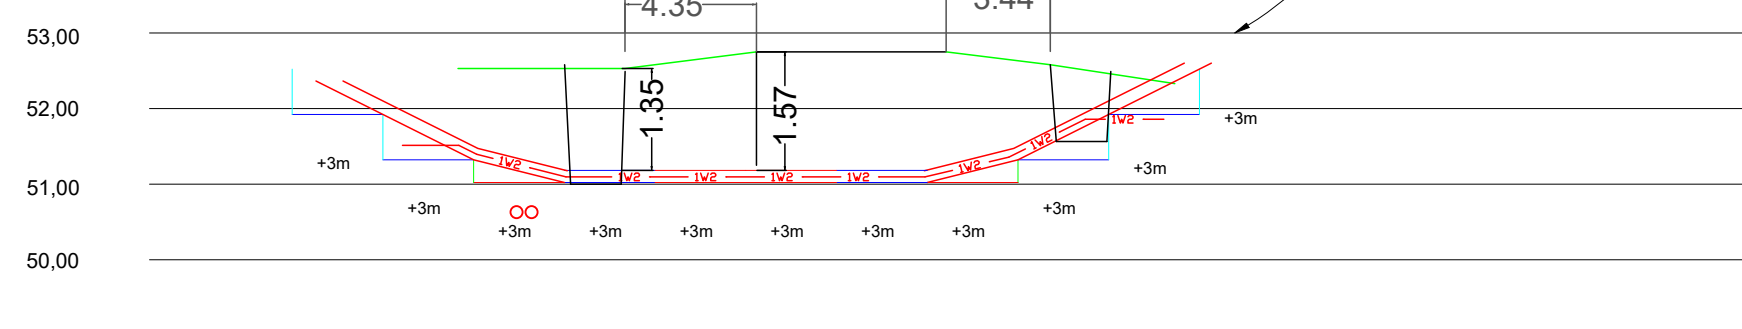

Vesi! ja kanalisatsioon z=50.71, EH,De110

22105 Haage-Rahinge tee
ristumine



Tellija: Elektrilevi OÜ		Address: Lootuse tn 6 Ösu küla Kambja vald Tartumaa 61713		Kuupäev: 26.03.2024
		Reg nr: 11445550 Telefon/fax: 53 49 75 65 e-mail: Siim.Sulamagi@enersense.com		Töö nr: LR7509 Joon nr: TL-2-15
Töö nimetus:	Tartu-Ilmatsalu, Tartu-Rõhu ja Tartu- Nõo 15 kV fiidrite ümberehitus tööd TÖÖPROJEKT etapp 6			Mõõtka: M / A2
Joonise nimetus:	Ristmევალა Joonise 1. ja 2. etapp 22105 Haane-Rahine tee			Muudatus: Ver 1
		Projektooris: Siim Sulamägi Kontrollis: Siim Holtsmann		