


Veemöödukaev toota ilma veemöödusõlmeta, kuid varustada see kanduriga, millele saab kinnitada veemöötaja konsooli. AS Emajõe Veevärk tarnib ja paigaldab veemöödusõlme.

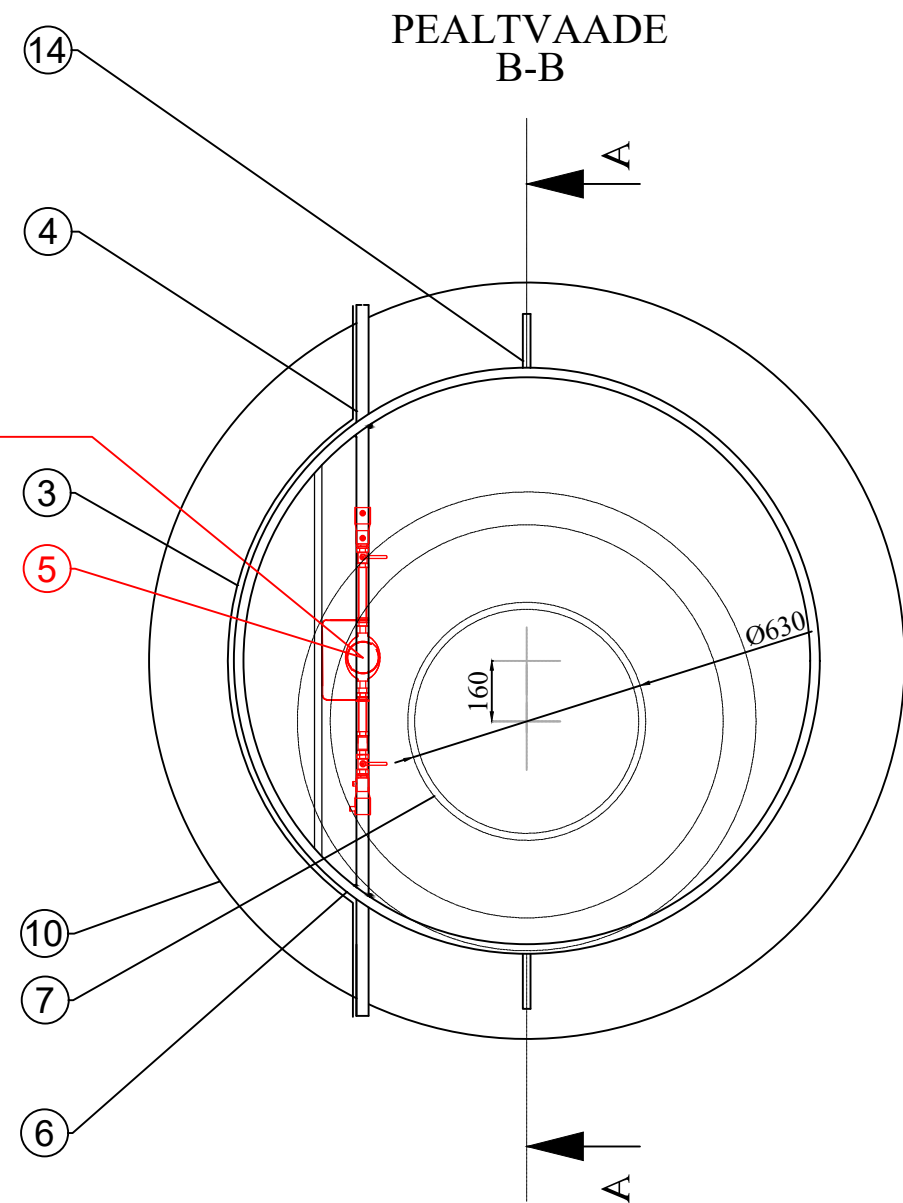


ISEANKURDUVA VEEMÖÖDUKAEVU EKSPLIKATSIOON



1. Malmluugi komplekt D640 koormustaluvusega 40 tonni
2. Soojustatud luuk DN600 (Styrofoam)
3. Signaalkaabel
4. Survetoru PE De32 PN16 SDR11 veetiheda läbiviiguga kaevu seinast
5. Veemöödusõlm (monteerib vahele AS Emajõe Veevärk)
6. Plastkorpus PE SN2 ID1500/OD1550
7. Teleskoobitoru De630 PE malmkraega
8. Teleskoobimansett Roto PE 1127/630
9. Laeplaat PE, 20mm
10. Põhjaplaat 1 PE, 20mm Ø2000
11. Põhjaplaat 2 PE, 15mm Ø1500
12. Põhjatugevdus, PE rist
13. Tuginurk PE100
14. Tõsteaasad, 2tk

Märkus: Joonise koostamisel on lähtutud Peweld OÜ tüüpjoonisest.

Seejuures võib veemöödukaevu tellida muult tootjalt, kuid kvaliteedinõuete ja materjali nõuete poolest peab veemöödukaev olema vähemalt samaväärne.

	Projekt:
	Aadress: Tartu tänav, Mustvee linn
	Tellija: AS Emajõe Veevärk
Valmistaja: PEWELD OÜ, Tööstuse 9, Kõli Joonise koostaja: R.Küket	Joonis: Iseankurduva veemöödukaevu ID1500 tüüpjoonis

 Majandustegevusteade nr. EEP003385			AS TREV-2 Grupp Mäealuse tn 2/4, Tallinn, Harjumaa 12618, Tel 677 6500, www.trev2.ee		Töö nr 25-101-016		Leht 1		Lehti 2				
PROJEKTIJUHT			Magnar Mäekivi		Projekt		Mustvee linna veemöödukaevude ja maakraanide ehitusprojekt				Mõõtkava 1:20		
PROJEKTIJUHT			Magnar Mäekivi		Asukoht		Tartu tänav, Mustvee vald, Jõgeva maakond						
KONTROLLIJA					Joonis		VK-9-01-1, Veemöödukaevude tootejoonis, Tartu tn					Staadium TP	
Tellija			AS Emajõe Veevärk										
02.12.25			Fail: tootejoonis.dwg										

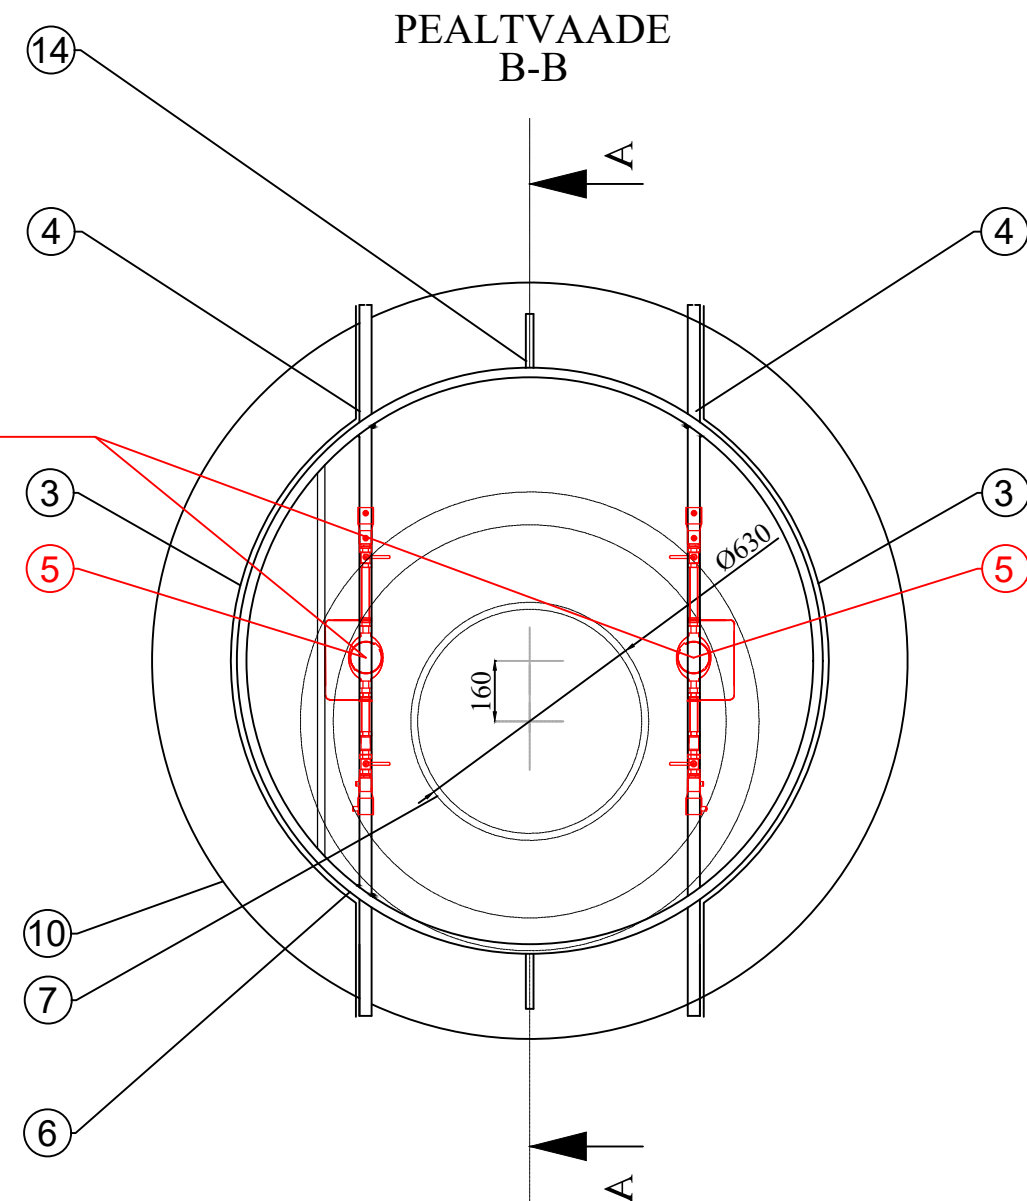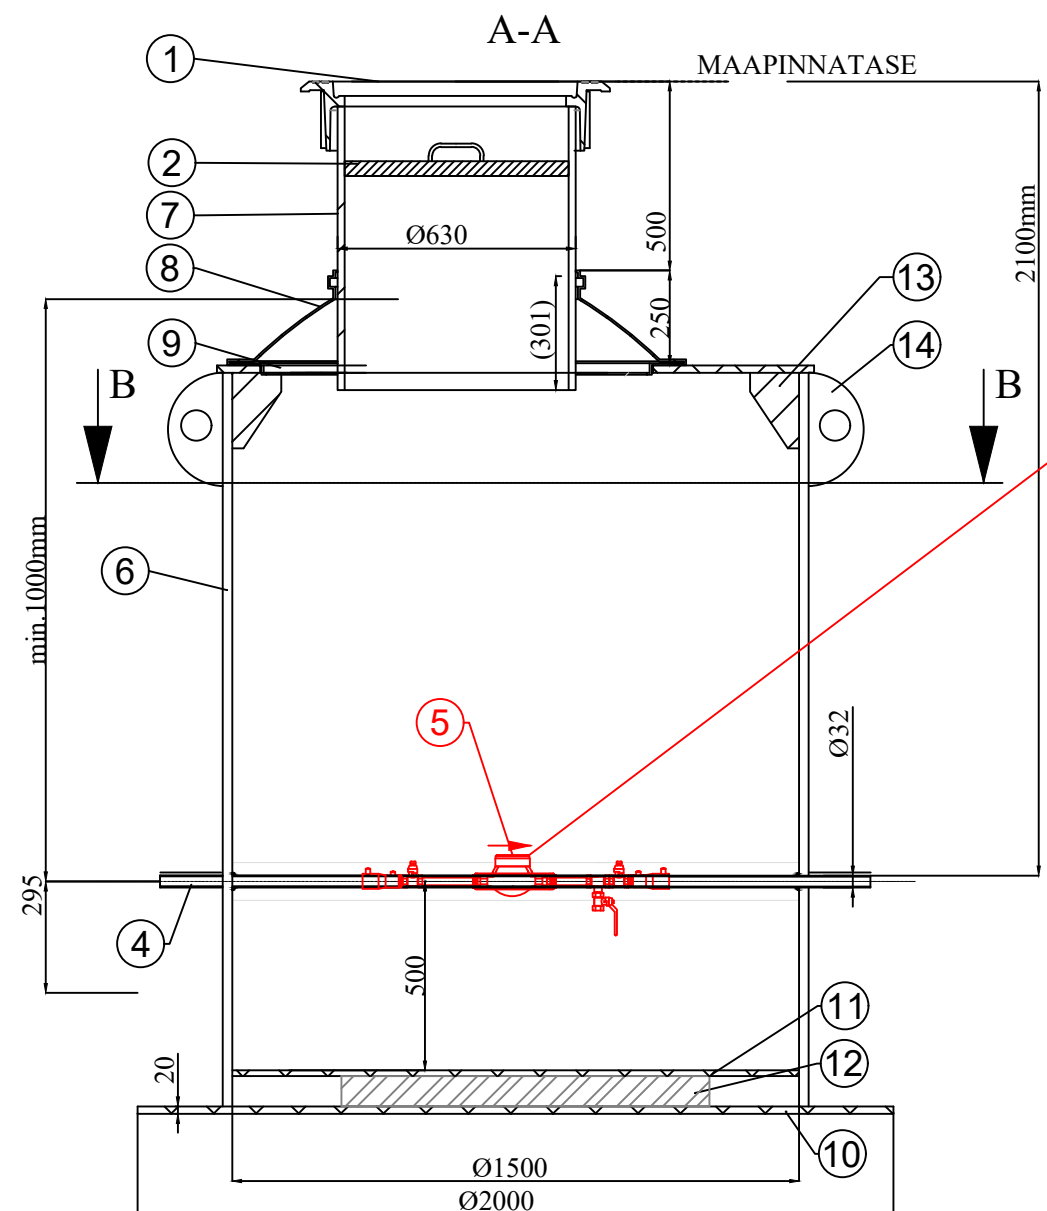



ISEANKURDUVA VEEMÕÕDUKAEVU EKSPLIKATSIOON

1. Malmaluugi komplekt D640 koormustaluvusega 40 tonni
2. Soojustatud luuk DN600 (Styrofoam)
3. Signaalkaabel - signaalkaabel kummagi veetoru kohta
4. Survetoru PE De32 PN16 SDR11 veetiheda läbiviiguga kaevu seinast - 2 kaevu läbivat toru
5. Veemöödusõlm (monteerib vahele AS Emajõe Veevärk) - 2 tk
6. Plastkorpus PE SN2 ID1500/OD1550
7. Teleskoobitoru De630 PE malmkraega
8. Teleskoobimansett Roto PE 1127/630
9. Laeplaat PE, 20mm
10. Põhjaplaat 1 PE, 20mm Ø2000
11. Põhjaplaat 2 PE, 15mm Ø1500
12. Põhjatugevdus, PE rist
13. Tuginurk PE100
14. Tõsteaasad, 2tk

Märkus: Joonise koostamisel on lähtutud Peweld OÜ tüüpjoonisest.

Seejuures võib veemõõdukaevu tellida muult tootjalt, kuid kvaliteedinõuete ja materjali nõuete poolest peab veemõõdukaev olema vähemalt samaväärne.

	Projekt:
	Aadress: Narva tänav, Mustvee linn
	Tellijä: AS Emajõe Veevärk
Valmistaja: PEWELD OÜ, Tööstuse 9, Kõlli Joonistaja koostajad: R.Kükret	Joonis: Iseankurduva veemöödukaevu ID1500 tüüpjoonis

<div></div> <div>Majandustegevusteade nr. EEP003385</div>			<div>AS TREV-2 Grupp</div> <div>Mäeluse tn 2/4, Tallinn, Harjumaa 12618, Tel 677 6500, www.trev2.ee</div>		Töö nr		25-101-016		Leht		2		Lehti		2					
PROJEKTIJUHT		Magnar Mäekivi				Projekt		Mustvee linna veemöödukaevude ja maakraanide ehitusprojekt							Möötkava		1:20			
PROJEKTIJUHT		Magnar Mäekivi				Asukoht		Narva tänav, Mustvee vald, Jõgeva maakond												
KONTROLLIJA						Joonis		VK-9-01-2, Veemöödukaevude tootejoonis, Narva tn							Stadium		TP			
02.12.25		Fail: tootejoonis.dwg																		