



Kaevik paigaldusel kaabliadraga

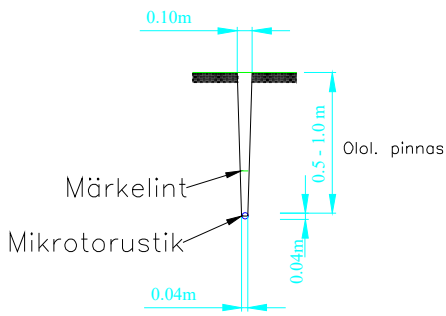


Mikrotorustik kraavi põhjas

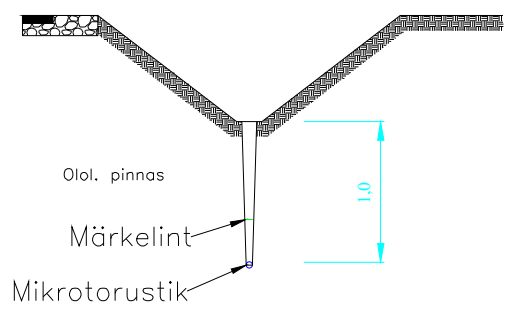


Peale mikrotorustiku paigaldamist tihendada trassi paigaldusjälg kopa hüdrojõul kokkusurumise teel ning nõlva rikkumisel taastada kraavi nõlvus. Vajadusel külvata muruseeme.

Kraavi läbimine lahtisel meetodil

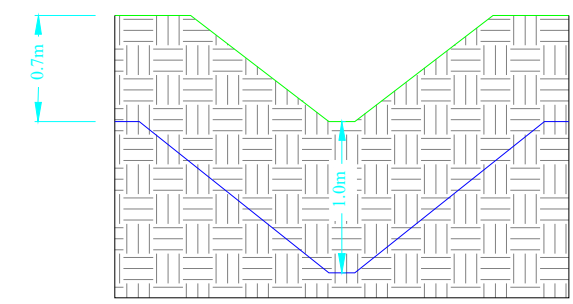


Projekteeritud mikrotoru


Kaeviku taastamine haljasalal

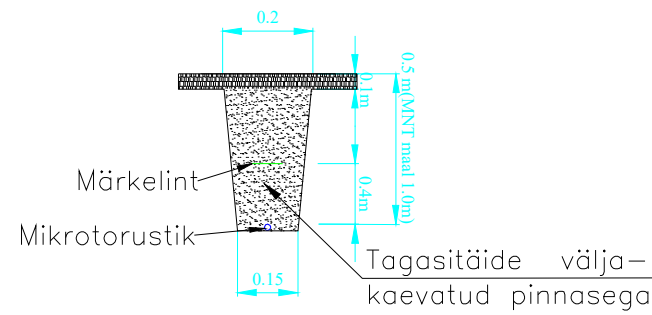


Kaeviku taastamine lõpptarbija haljasalal



Kaevik haljasalal paepinnase olemasolul

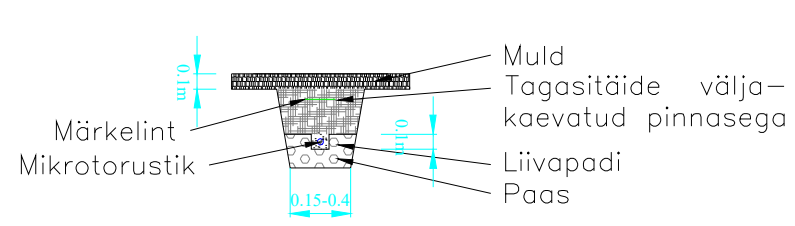


Kaeviku taastamine killustikkattega teel

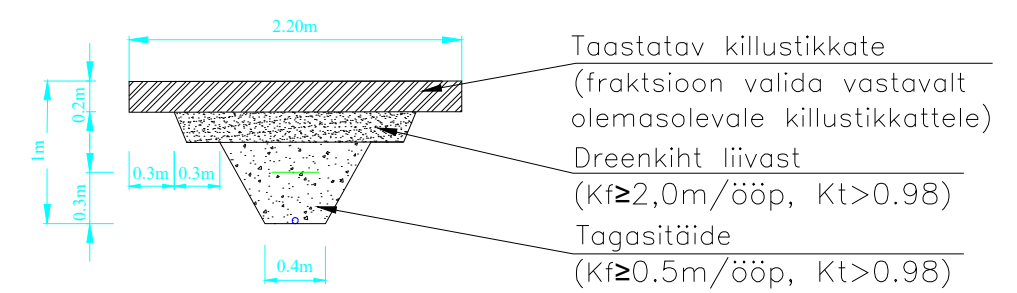


Trassi paigaldamise järg tihendada. Taastamised tuleb teostada astmeliselt, kus iga järgnev kiht on 30 cm ülekattega alumise suhtes.


Paigaldatava sideõhuliini min. õhkvahekiht sideõhuliini ja maa / tee vahel

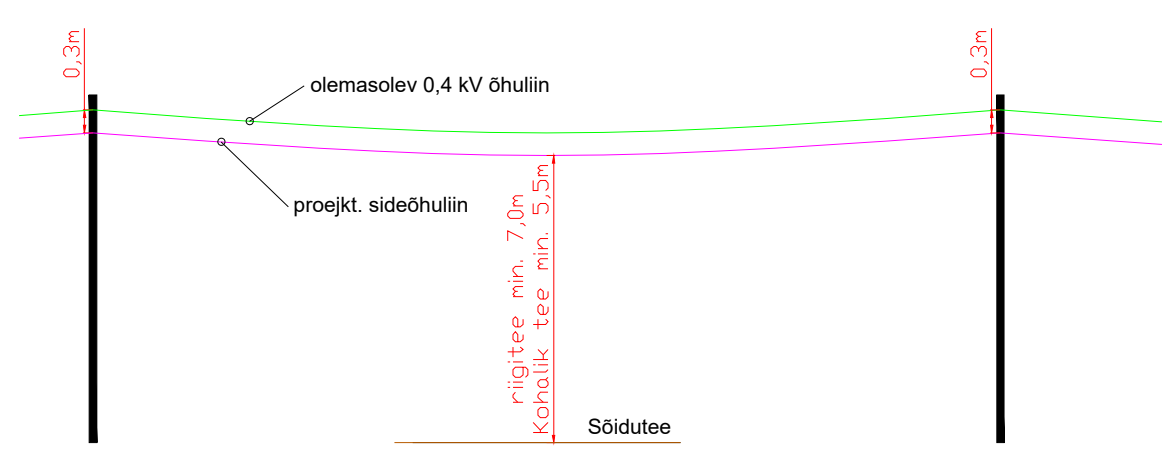

Projekteeritud sideõhuliini ühispaigaldus 6-20 kV õhuliiniga

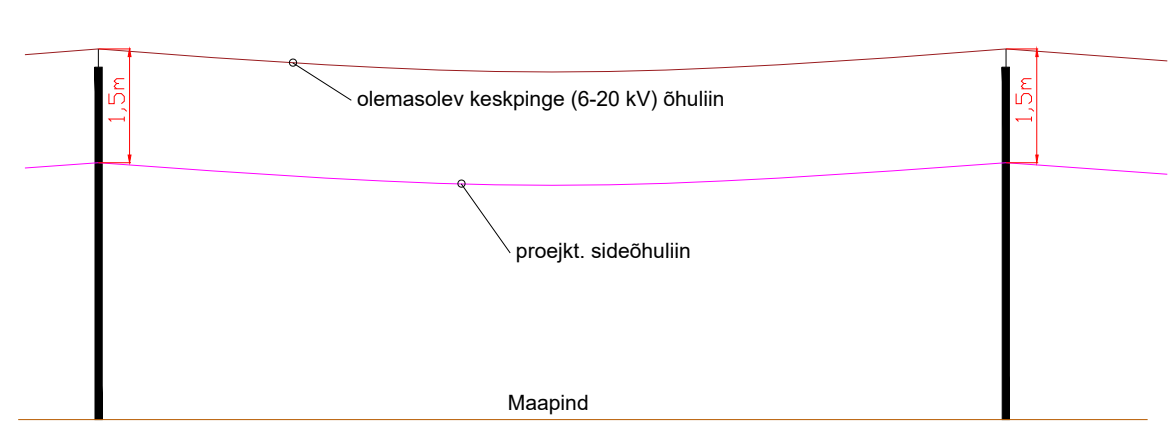

- Märkused:
1. Ehituse käigus kasutatavate maa-alade, juurdepääsu teede ja -teeosade kahjustamisel, tuleb taastada, peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist, nende ehituseelne seisund ja teedel teekonstruktsioon, teekatend ja teekattemärgistus vähemalt ehituseelsel tasemel.
 2. Kaevise täitmisel tihendada pinnast.
 3. Tööde käigus eemaldatud ja kahjustatud haljastuse puhul tuleb rajada uus haljastus. Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 20–25g/m². Kasutatava kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne kasvuks, kasutada võib ka objektilt kaevatud kasvupinnast.
 4. Kündmismeetodil paigaldatud trassijälg tuleb peale paigaldamist tihendada.
 5. Mikrotorustiku paigaldamisel kraavi põhja tuleb trassi paigaldusjälg tihendada ning nõlva rikkumisel taastada kraavi olemasolev nõlvus või maantee poolne nõlvus min 1:1,5. Nõlvade ja kraavipõhja kindlustuse olemasolul, taastada see paigalduse järgselt. Kraavi põhja kõrguse interpoleerimisel vaadelda kraavi kuju 3–10 m mõlemas suunas olenevalt kohapealsest olukorrast. Vajadusel külvata muruseeme.

	OÜ Corle	Töö nr.	2022_EC_Haljala	Leht	Lehti
	Uustalu 2, Kose 75101			1	1
	www.corle.ee	Projekt	VT1775 Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine	Mõõtkava 1:	
	Telefon 6069300	Faks 6069308			
	Teostas	Anti Salura/alkirjastatud digitaalselt/	Asukoht	Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald	11.08.2022
Kontrollis	Kaupo Kallak/alkirjastatud digitaalselt/	Joonis	Eelprojekt		
Tellijä	Enefit Connect OÜ		Tüüploiked		