
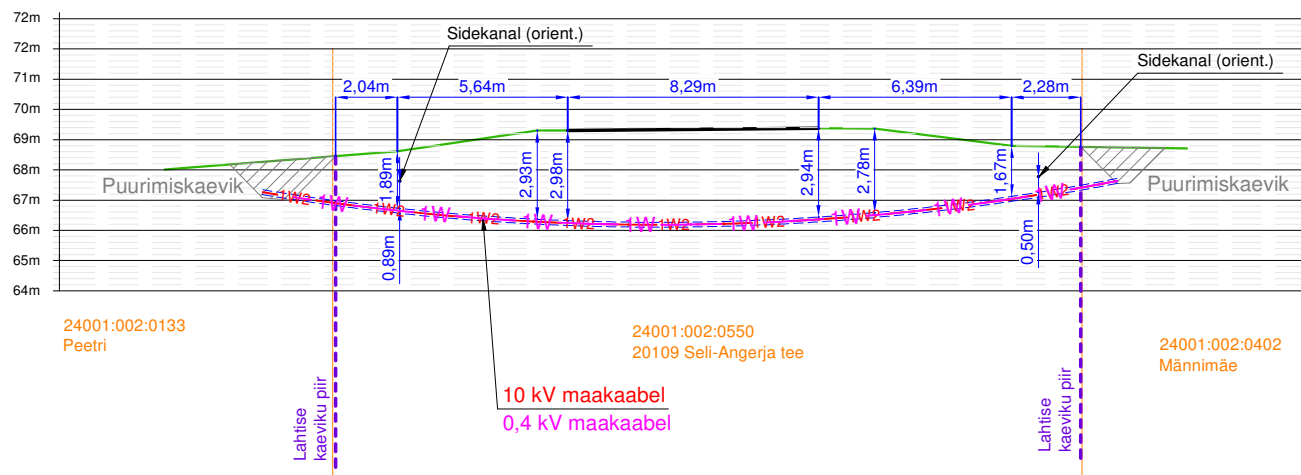


10 kV ja 0,4 kV kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 20109 (Seli-Angerja tee, km 2)

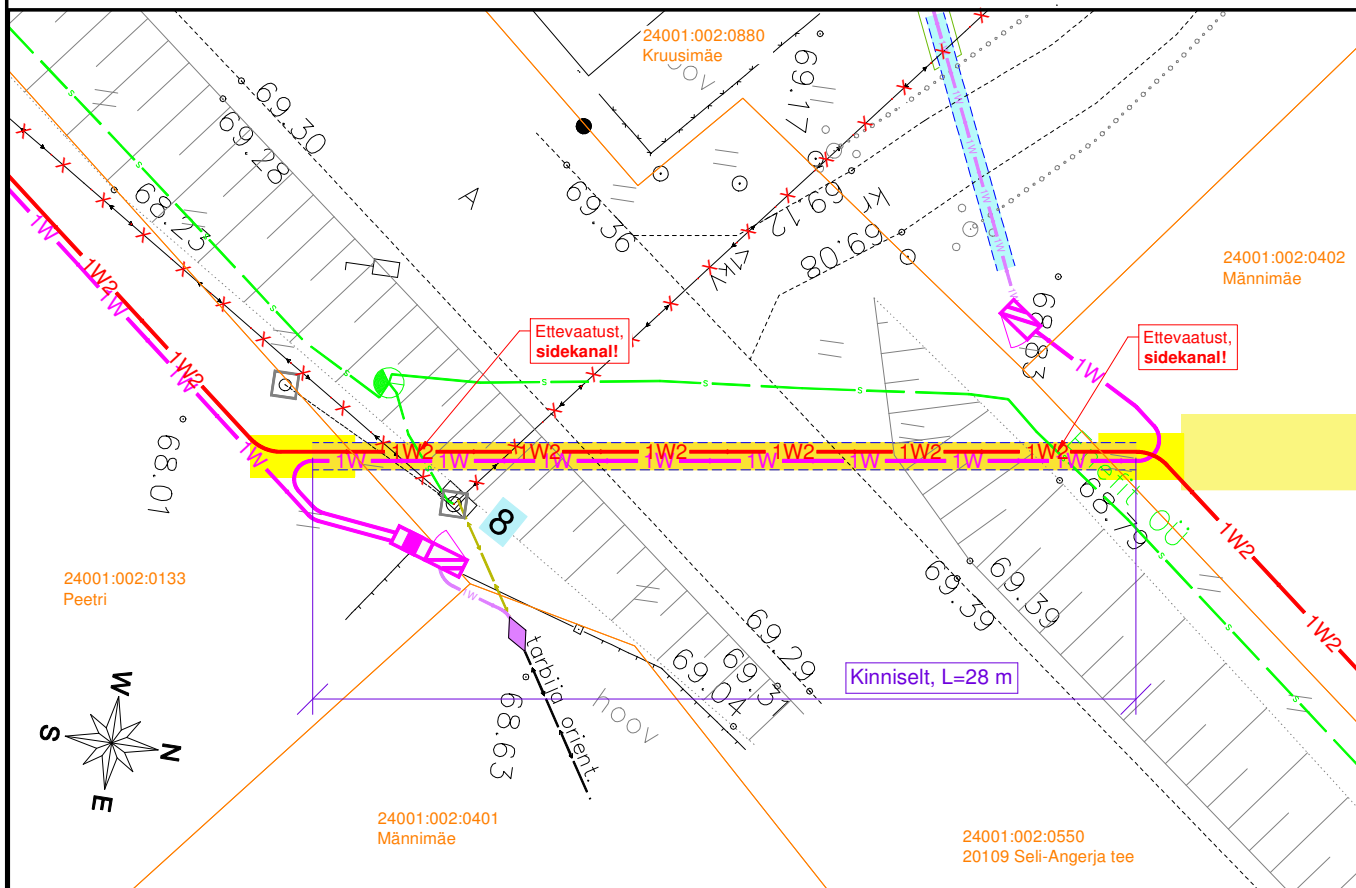

Märkused:

- Teega ristumine teostada kinnisel meetodil (L=28 m)
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (A-kaitseklassi) plast- või terastoru.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullelt.
- Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.
- Maa-aluste rajatiste täpsed kõrgused selgitada ehituse käigus.

Projekt:				Tellija:					
Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. II etapp Pirgu küla, Rapla vald, Raplamaa				Elektrilevi OÜ					
Joonis:				Joonise nr:					
10 kV ja 0,4 kV kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 20109				IP6149-K2-5					
<div>DRAFTIT</div> <div>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee</div>	Projekteeris	Aro Kivisild		___.__.2024					
	Kontrollis	Mikk Reiter		___.__.2024		Möötkava	1:250	Leht	Lehti
						Staadium	Tööprojekt	1	1